План подвала

М. 1:100

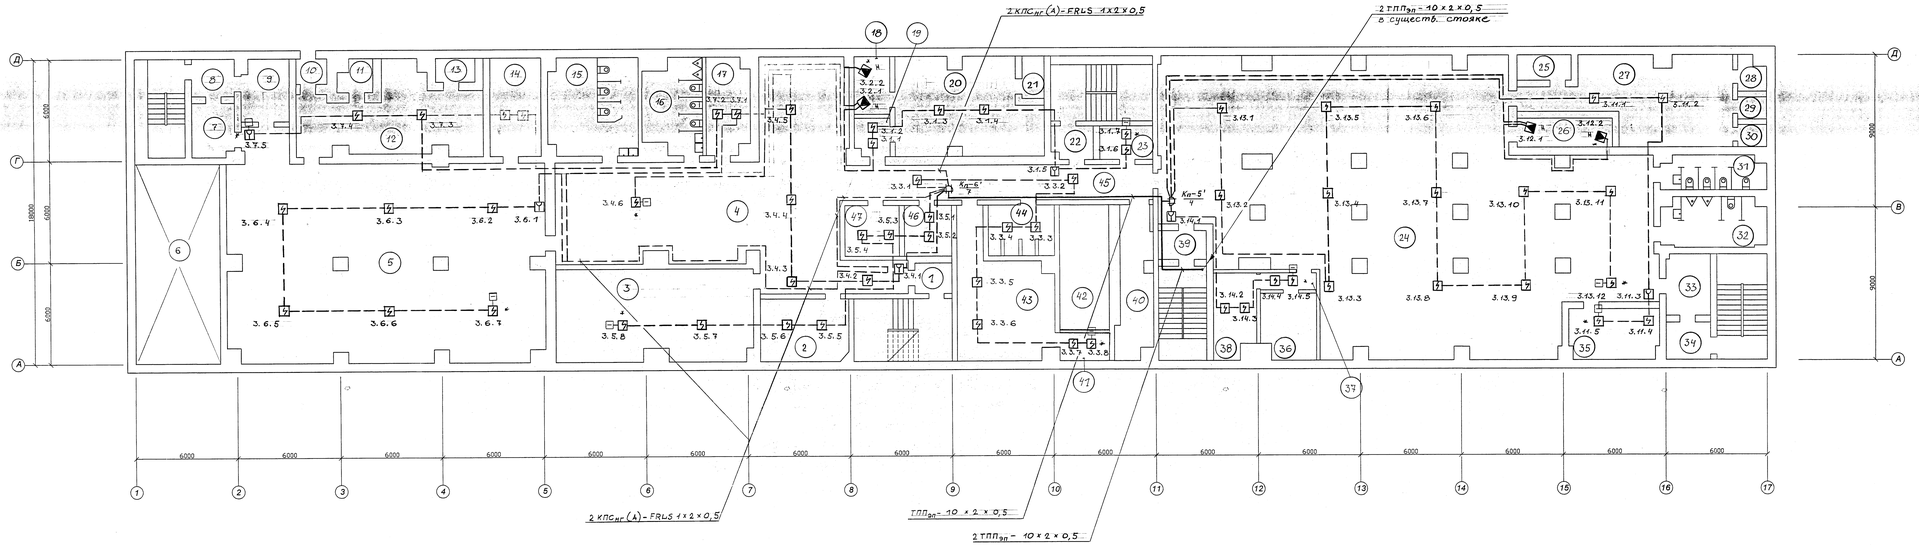

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование помещения	Площадь м²	Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009)
1.	Тамбур - шлюз	4,2	—
2	Кабинет	19,1	БУ
3.	Класс ПО	63,3	БУ
4.	Убежище	152,2	БУ
5.	Убежище	247,3	БЗ
6.	Подсобное помещение	59,2	—
7.	Тамбур - шлюз	7,8	—
8.	Тамбур	5,6	—
9	Тамбур - шлюз	9,9	—
10.	Тамбур	2,7	—
11.	Венткамера	3,8	Д
12.	Вентиляционная	46,2	БУ
13.	Венткамера	3,2	Д
14.	Кислородная	18,1	А
15.	Туалет	33,7	—
16.	Туалет	21,1	—
17	Вентиляционная	15,1	БУ
18.	Хранилище диз. топлива	7,2	Б
19.	Тамбур	5,0	БУ
20	Помещение ДЗС	46,1	БУ
21	Венткамера	1,5	Д
22.	Тамбур	4,5	—
23.	Недокомната	5,7	БУ
24.	Убежище	3802	БУ
25.	Венткамера	4,7	Д
26.	Подсобное помещение	10,1	А
27.	Вентиляционная	51,8	БУ
28.	Венткамера	2,8	Д
29.	Венткамера	2,3	Д
30.	Венткамера	2,5	Д
31.	Туалет	12,9	—
32.	Туалет	19,0	—
33.	Тамбур	9,6	—
34.	Тамбур - шлюз	5,8	—
35.	Вентиляционная	16,5	БУ
36.	Служебное помещение	13,6	—
37.	Тамбур	3,5	БУ
38.	Служебное помещение	12,2	БУ
39.	Тамбур - шлюз	4,1	—
40	Зарядная аккум.	18,7	БУ
41.	Подсобное помещение	3,8	БУ
42.	Подсобное помещение	23,1	—
43.	Операторская	42,2	БУ
44.	Радиоузел	12,7	БУ
45.	Коридор	38,7	БЗ
46.	Узел связи	8,7	БУ
47.	Секретная часть	9,0	БУ

1. Условные обозначения см. на листе 3.
2. По пом. 45 кабели пожарной сигнализации прокладываются по стене в электротехническом коробе 60 х 40 мм.

						Ю. 4958. 000 - ПС	
						ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал	Кануников				12.09	Реконструкция системы АПС в здании 38 (ОТ-1).	Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Проверил							
Н.контроль	Зуйченко				12.09		
Нач.ПБ	Кононов				12.09	План подвала с сетями пожарной сигнализации.	ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ ОКС ПБ
ГИП	Мясищев				12.09		

Формат А3 х 1486

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

11.12.2009