


## План 3-20 этажа

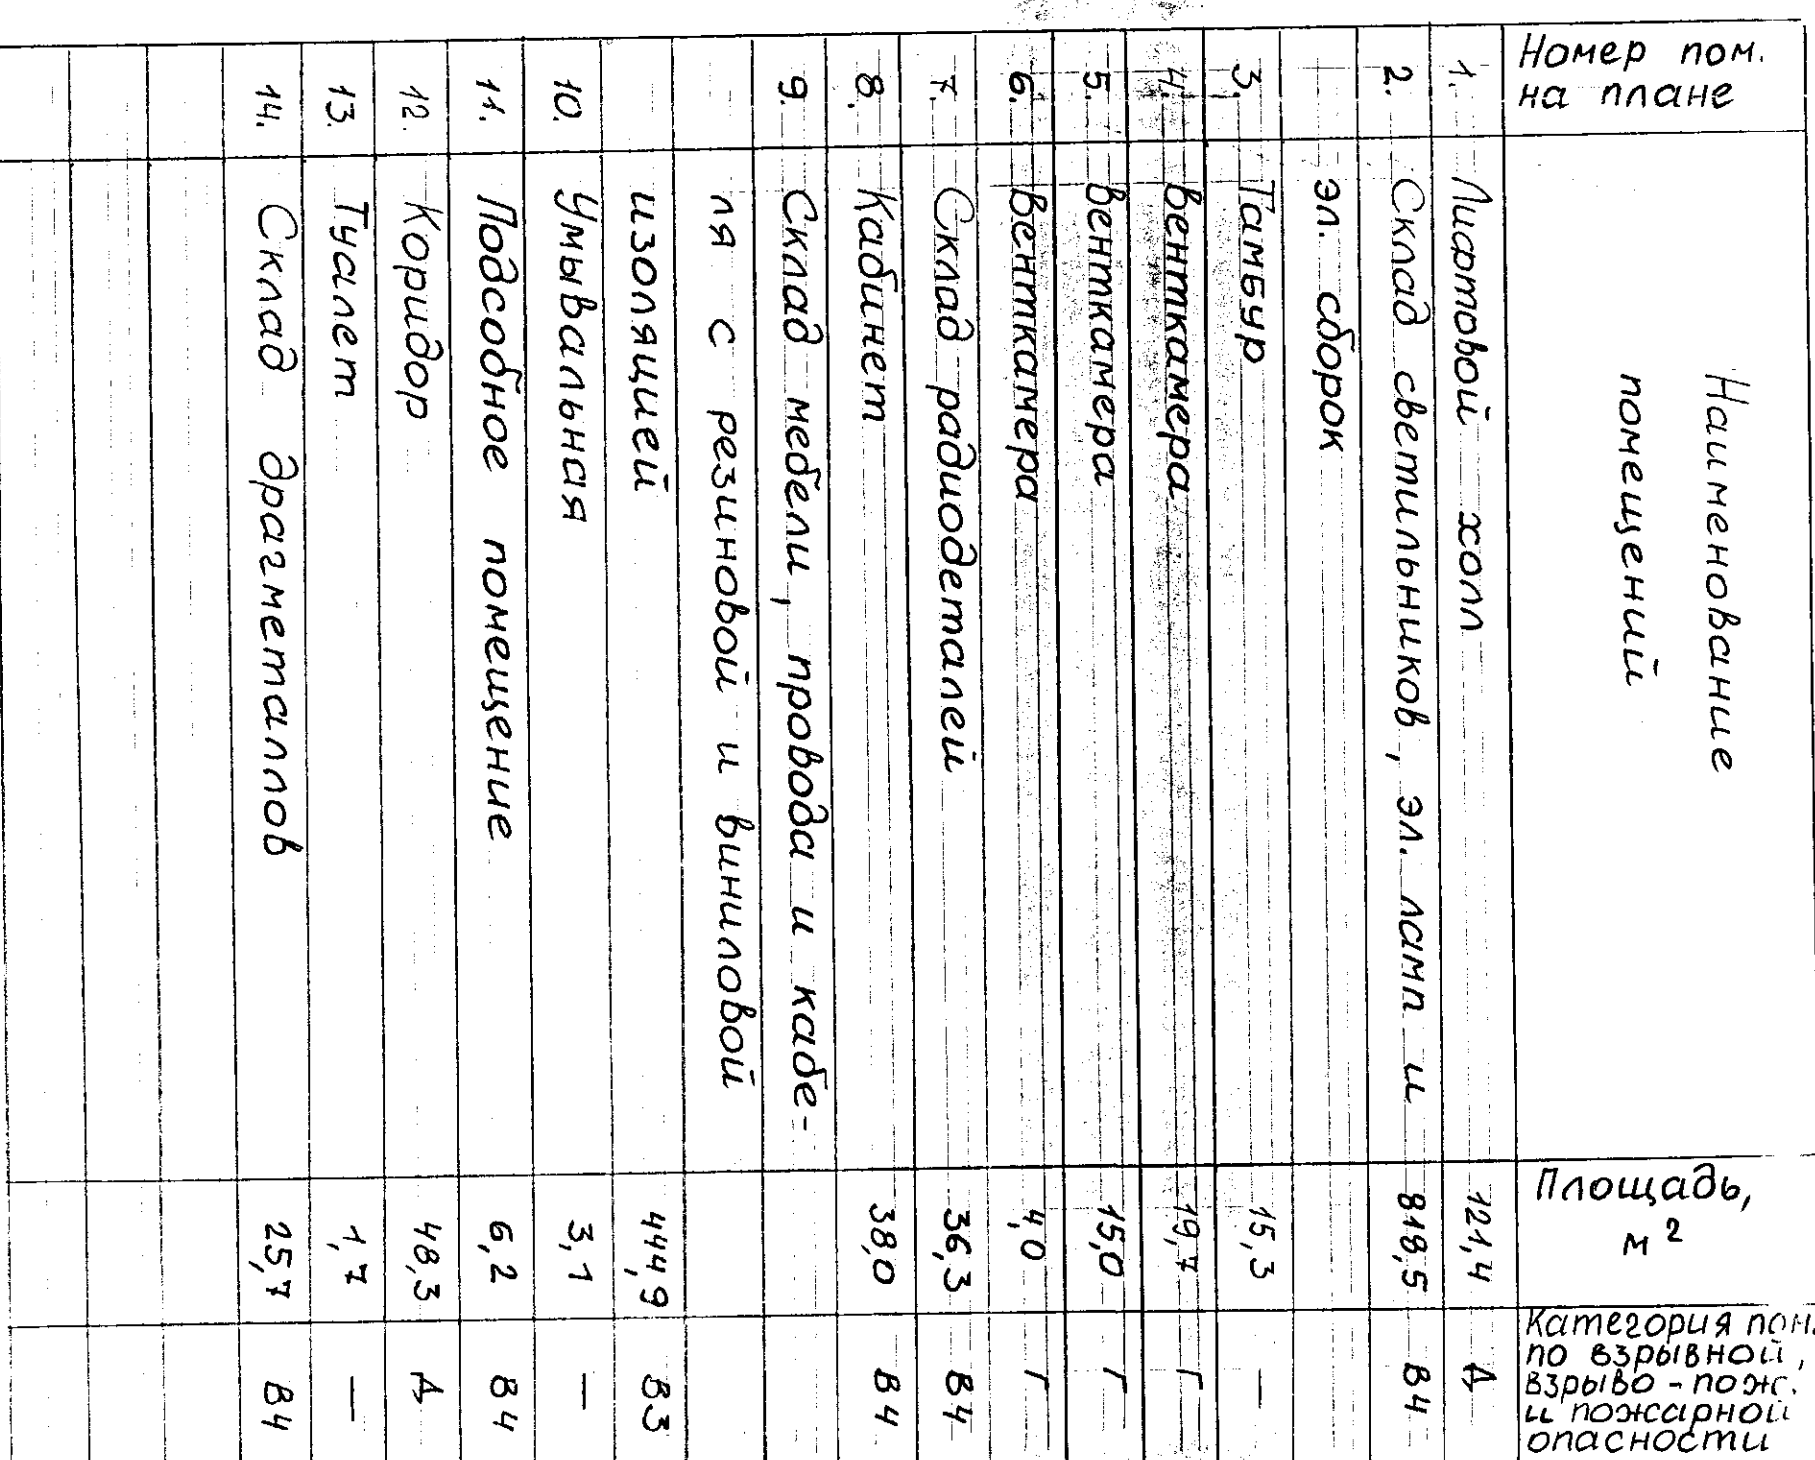

1. Условные обозначения см. на листе 3.
2. По помещению 1 кабели системы оповещения прокладываются в одном электротехническом коробе  $60 \times 40$  мм с кабелями пожарной сигнализации.

[illegible]