


Расстановка аттрактуры пожарной
сигнализации в цитах

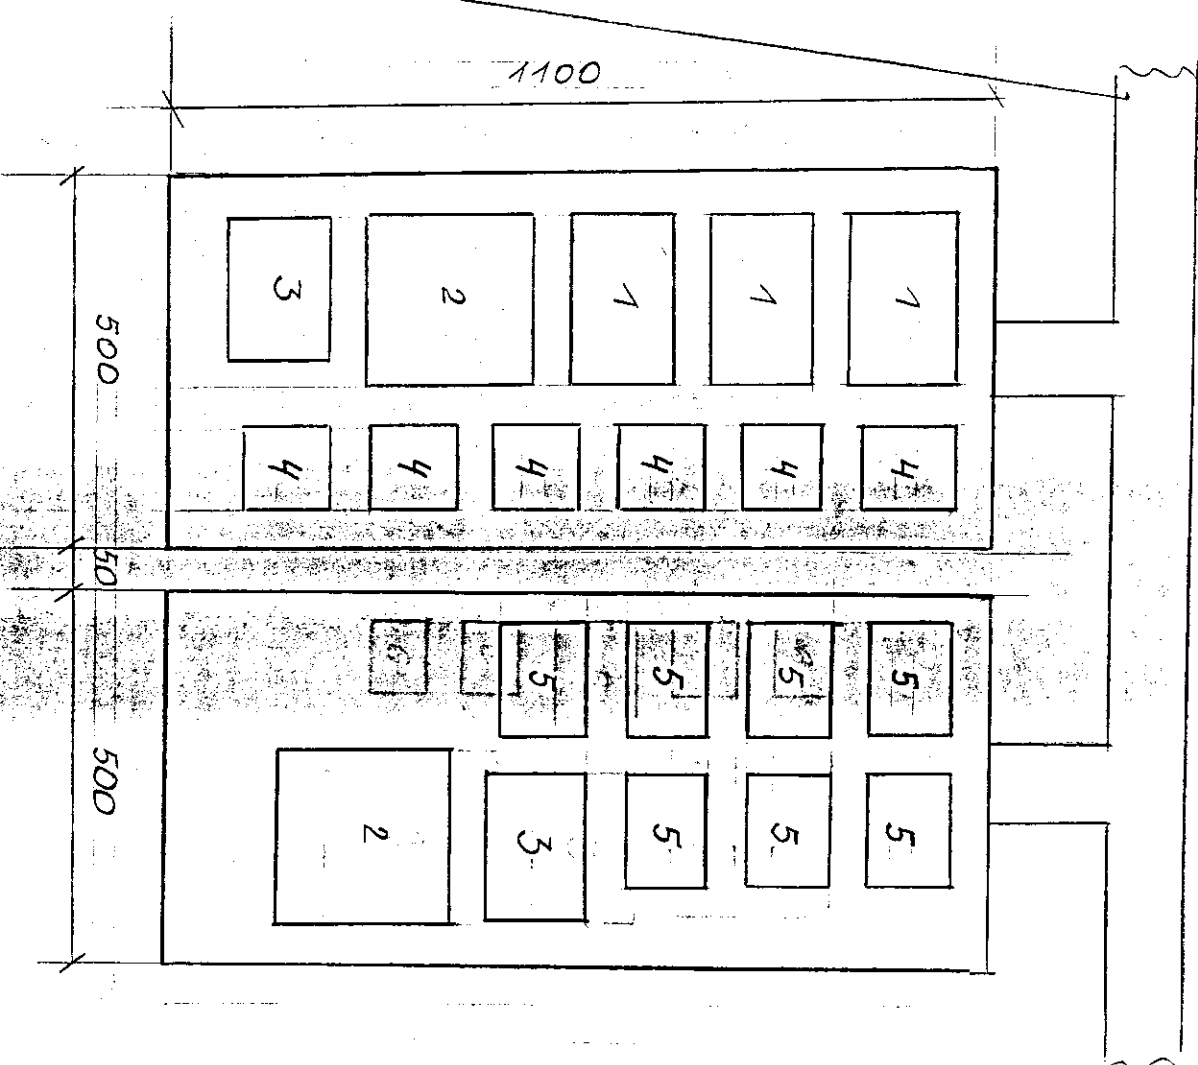

Электронный корпус
60 x 40 мм.

1. Расстановка аппаратуры может быть изменена в процессе монтажа.

- 1 - Прибор приемно-контрольный типа "Сигнал - 20 п СМД"
 - 2 - Источник питания резервированный типа "Скат - 1200 и 7"
 - 3 - Защитно-коммутационное устройство типа "ЗКУ-8"
 - 4 - Коробка распределительная телефонная плоская типа КРТП - 10 x 2
 - 5 - Исполнительный релейный блок типа "С 2000 - СП-1"
- исл. 01

							Ю. 4958. 000 - ПС					
							фгуп. гнц рф - фэй'					
ИЗМ.	Канц.	Лист № 20	Подпись	Дата								
Разработ.	Канц.	Лист № 20	Подпись	Дата			Реконструкция системы АПС в здании 39 (от-1)					
Проверен												
И. контр.	Зинченко		07.09.14									
Нац. ПБ	Коренкова		07.09.14				Рассматривается программа работ. система издается в смете					
Тип	Масякин		07.09.14				фгуп. гнц рф - фэй'					
							ОКС ПБ					