











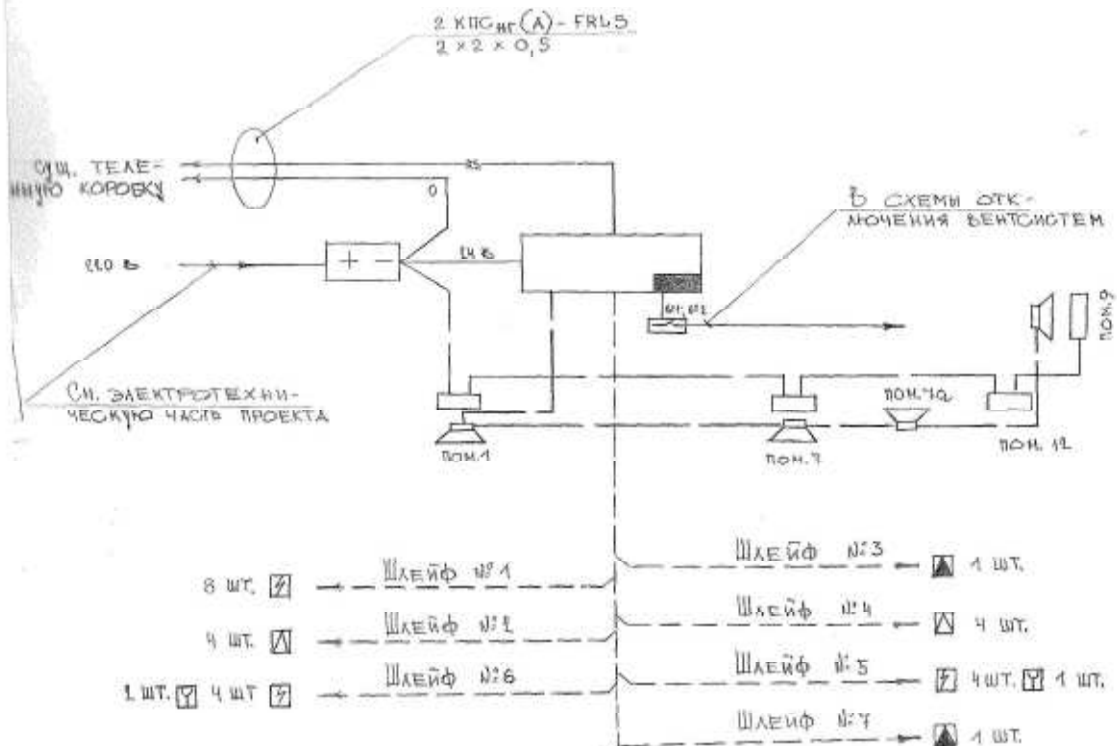




И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



Условные обозначения:

-  — Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа „Сигнал-10“
-  — Источник питания резервированный типа „Скат-1400 ИТ“
-  — Контрольный релейный блок „С 1000-СП1“
-  — Извещатель пожарный дымовой типа ИП 212-41 И
-  — Извещатель пожарный пламени типа ИП 329-Б „Лемист“
-  — Извещатель пожарный пламени типа ИП 332-1/1 (Набат-1) взрывозащищенный
-  — Оповещатель световой „КОП-25“ с надписью „Выход“
-  — Оповещатель звуковой типа „АБ-24“
-  — Кабель шлейфа пожарной сигнализации марки КПСнг (А) — FRLS 1 x 2 x 0,5
-  — Кабель шлейфа оповещения марки КПСнг (А) — FRLS 1 x 2 x 1,0
-  — Кабель интерфейса марки КПСнг (А) — FRLS 2 x 2 x 0,5
-  — Устройство контроля шлейфа типа УКШ-1
-  — Существующая телефонная коробка
-  — Коробка универсальная типа УК-2П

		Ю. 4945. 000 - РС	
		ФГП „ГНЦ РФ - ФЭИ“	
Иск. Х.У. Ахмедов	Подпись	Лист	Листов
Р.Б.АВ. Каминский	Иск. Х.У. Ахмедов	1	3
И. КОТЛ. ЗИНЧЕНКО	Иск. Х.У. Ахмедов	РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ АПС В ЗАДАНИИ 33 (СТ-1).	
И.А. ЧЕ. ЗОБЕНКОВ	Иск. Х.У. Ахмедов	(СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОЯСНЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ,	
УТВ. ГИП. М.А.ОЗКИН	Иск. Х.У. Ахмедов	ФГП „ГНЦ РФ - ФЭИ“	
		ОКС ПБ	
		ФОРМАТ 420 x 594	