


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
35-7989-3	28.09.13				91.3101.42	91.3101.42

91.3101.02.01.01.001

√ Ra12,5 (√)

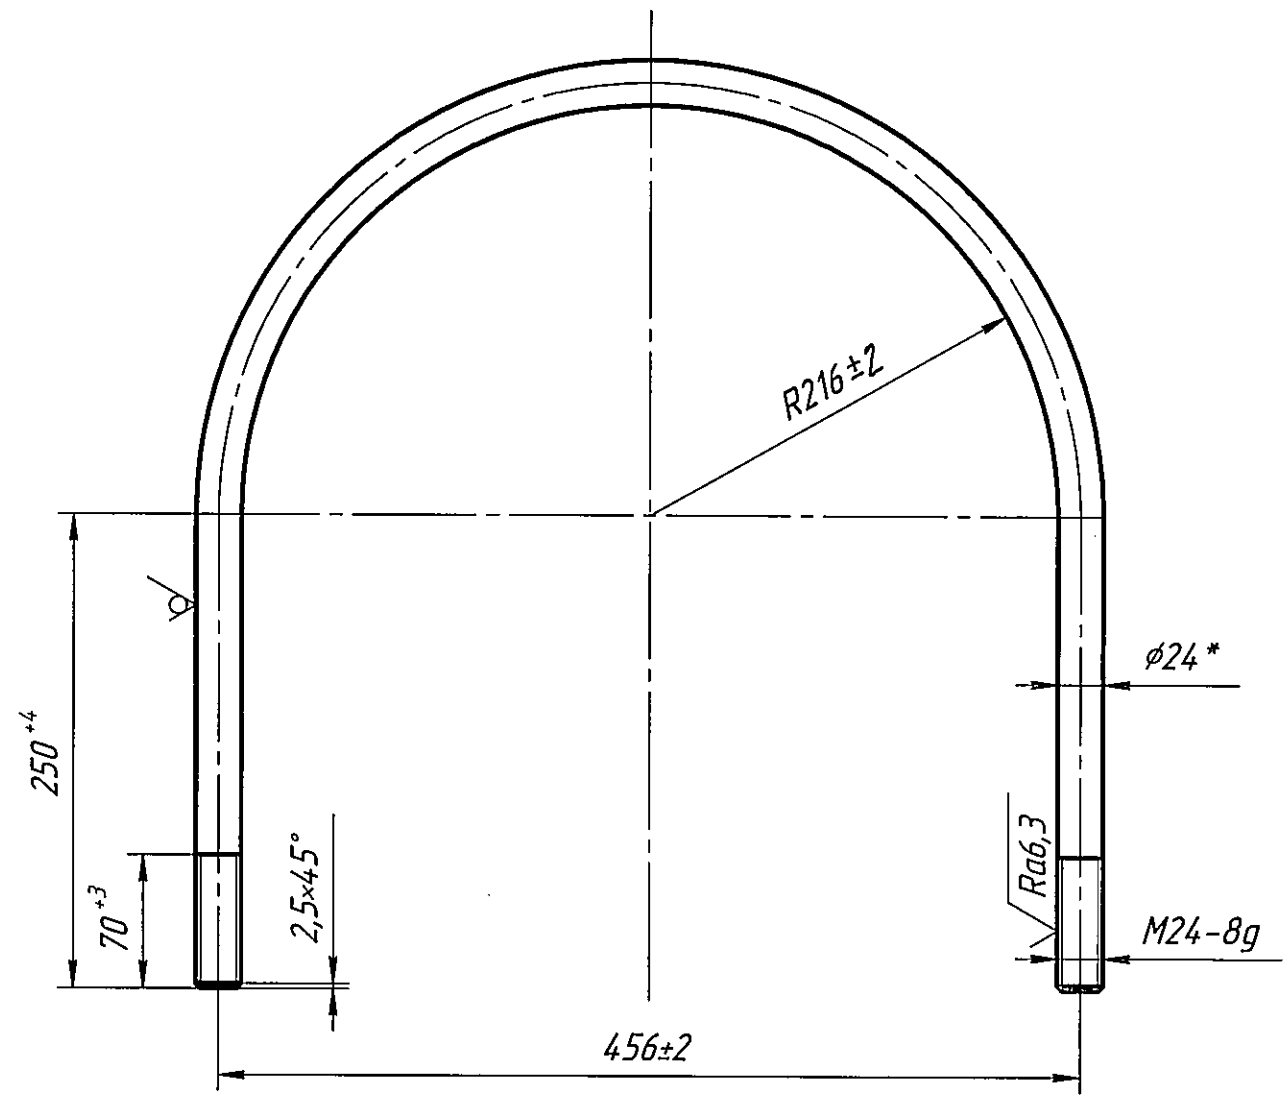

- 1.*Размер для справок.
2. Развернутая длина по средней линии- 1216 мм.
3. Круг должен поставляться с УЗК, нормы оценки по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм. Необходимость проведения УЗК указывается в технических требованиях на соответствующий трубопровод.
4. Категория IV, группа качества 3 по ГОСТ 20700-75.
5. Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК.

91.3101.02.01.01.001							Лит.			Масса	Масштаб
Хомут							И			4,32	1:4
Лист							Листов 1				
Круг В1-И-24 ГОСТ 2590-2006 20X1M1Φ1TP ГОСТ 20072-74							ИК"ЗИОМАР"				

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Рук.	Провер.	Дата	
ЦРНМК	Легконосов	Л	08.13	Проб.	Багомазова	Л	08.13	
ОГМет	Никитин	Н	09.13	Т.контр.	Романов	Л	09.13	
				Нач.отдела	Лазарев	Л	09.13	
				Н.контр.	Бондаренко	Л	09.13	
				Утв.				