

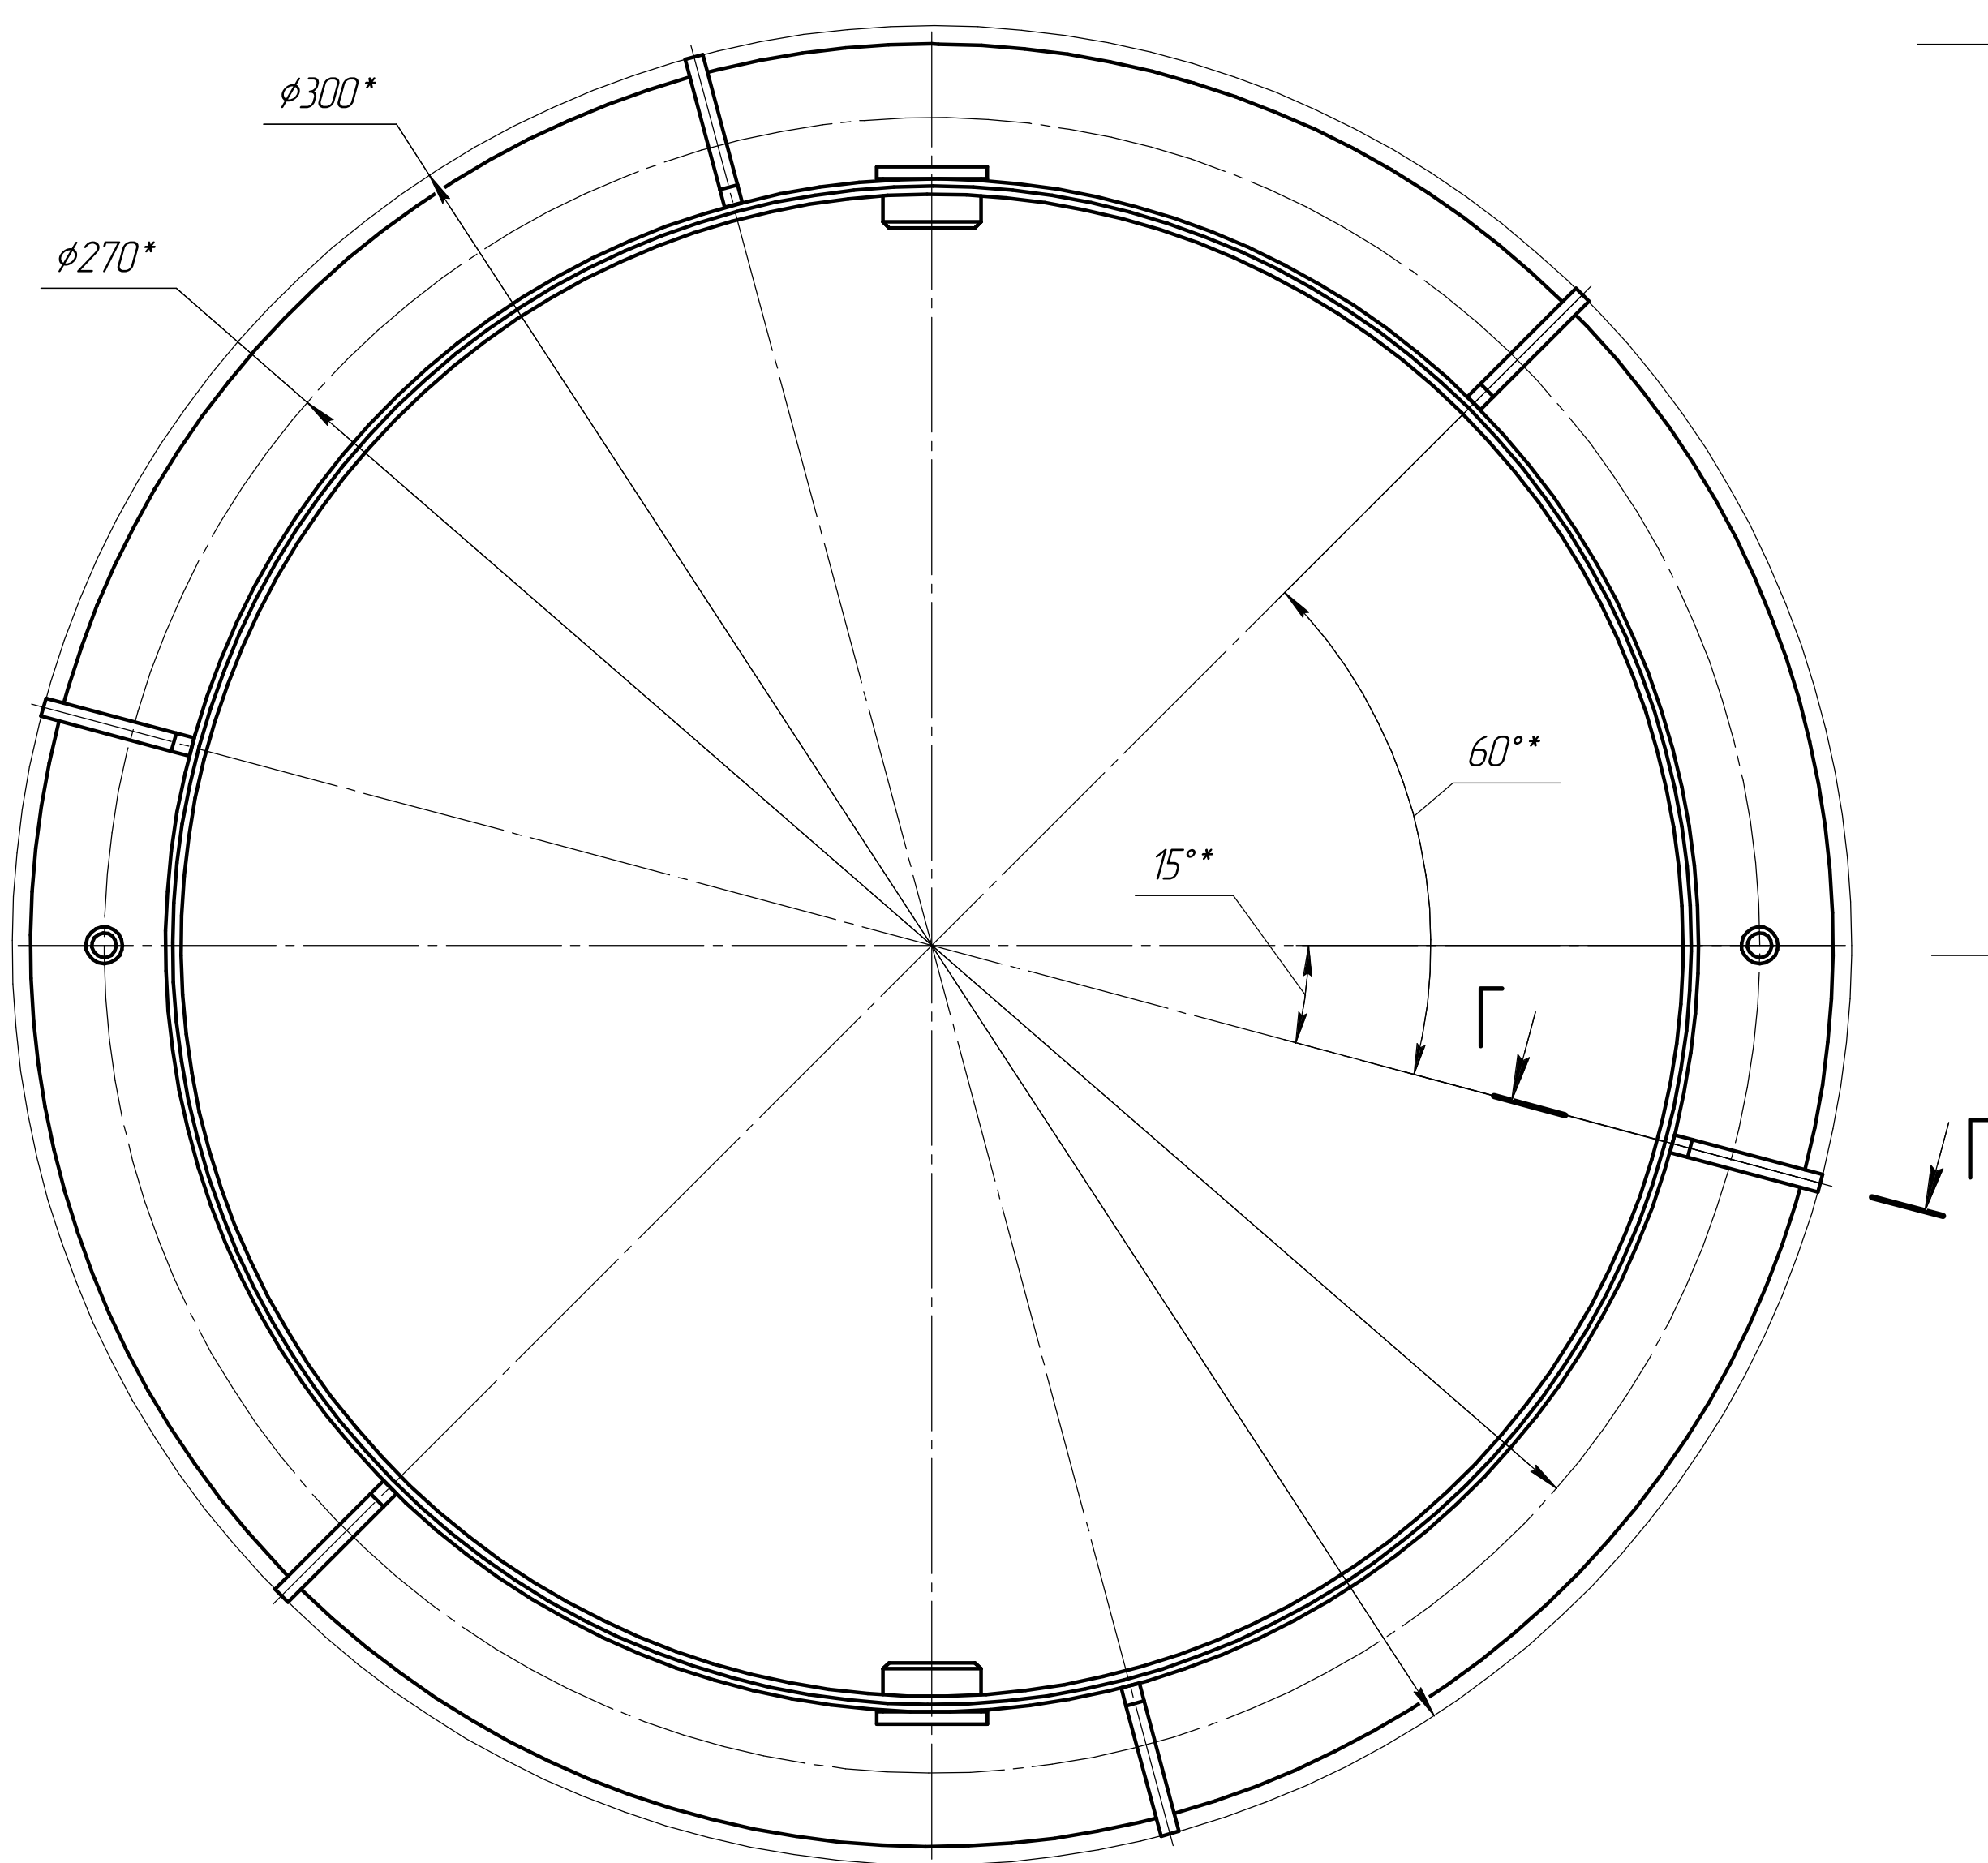
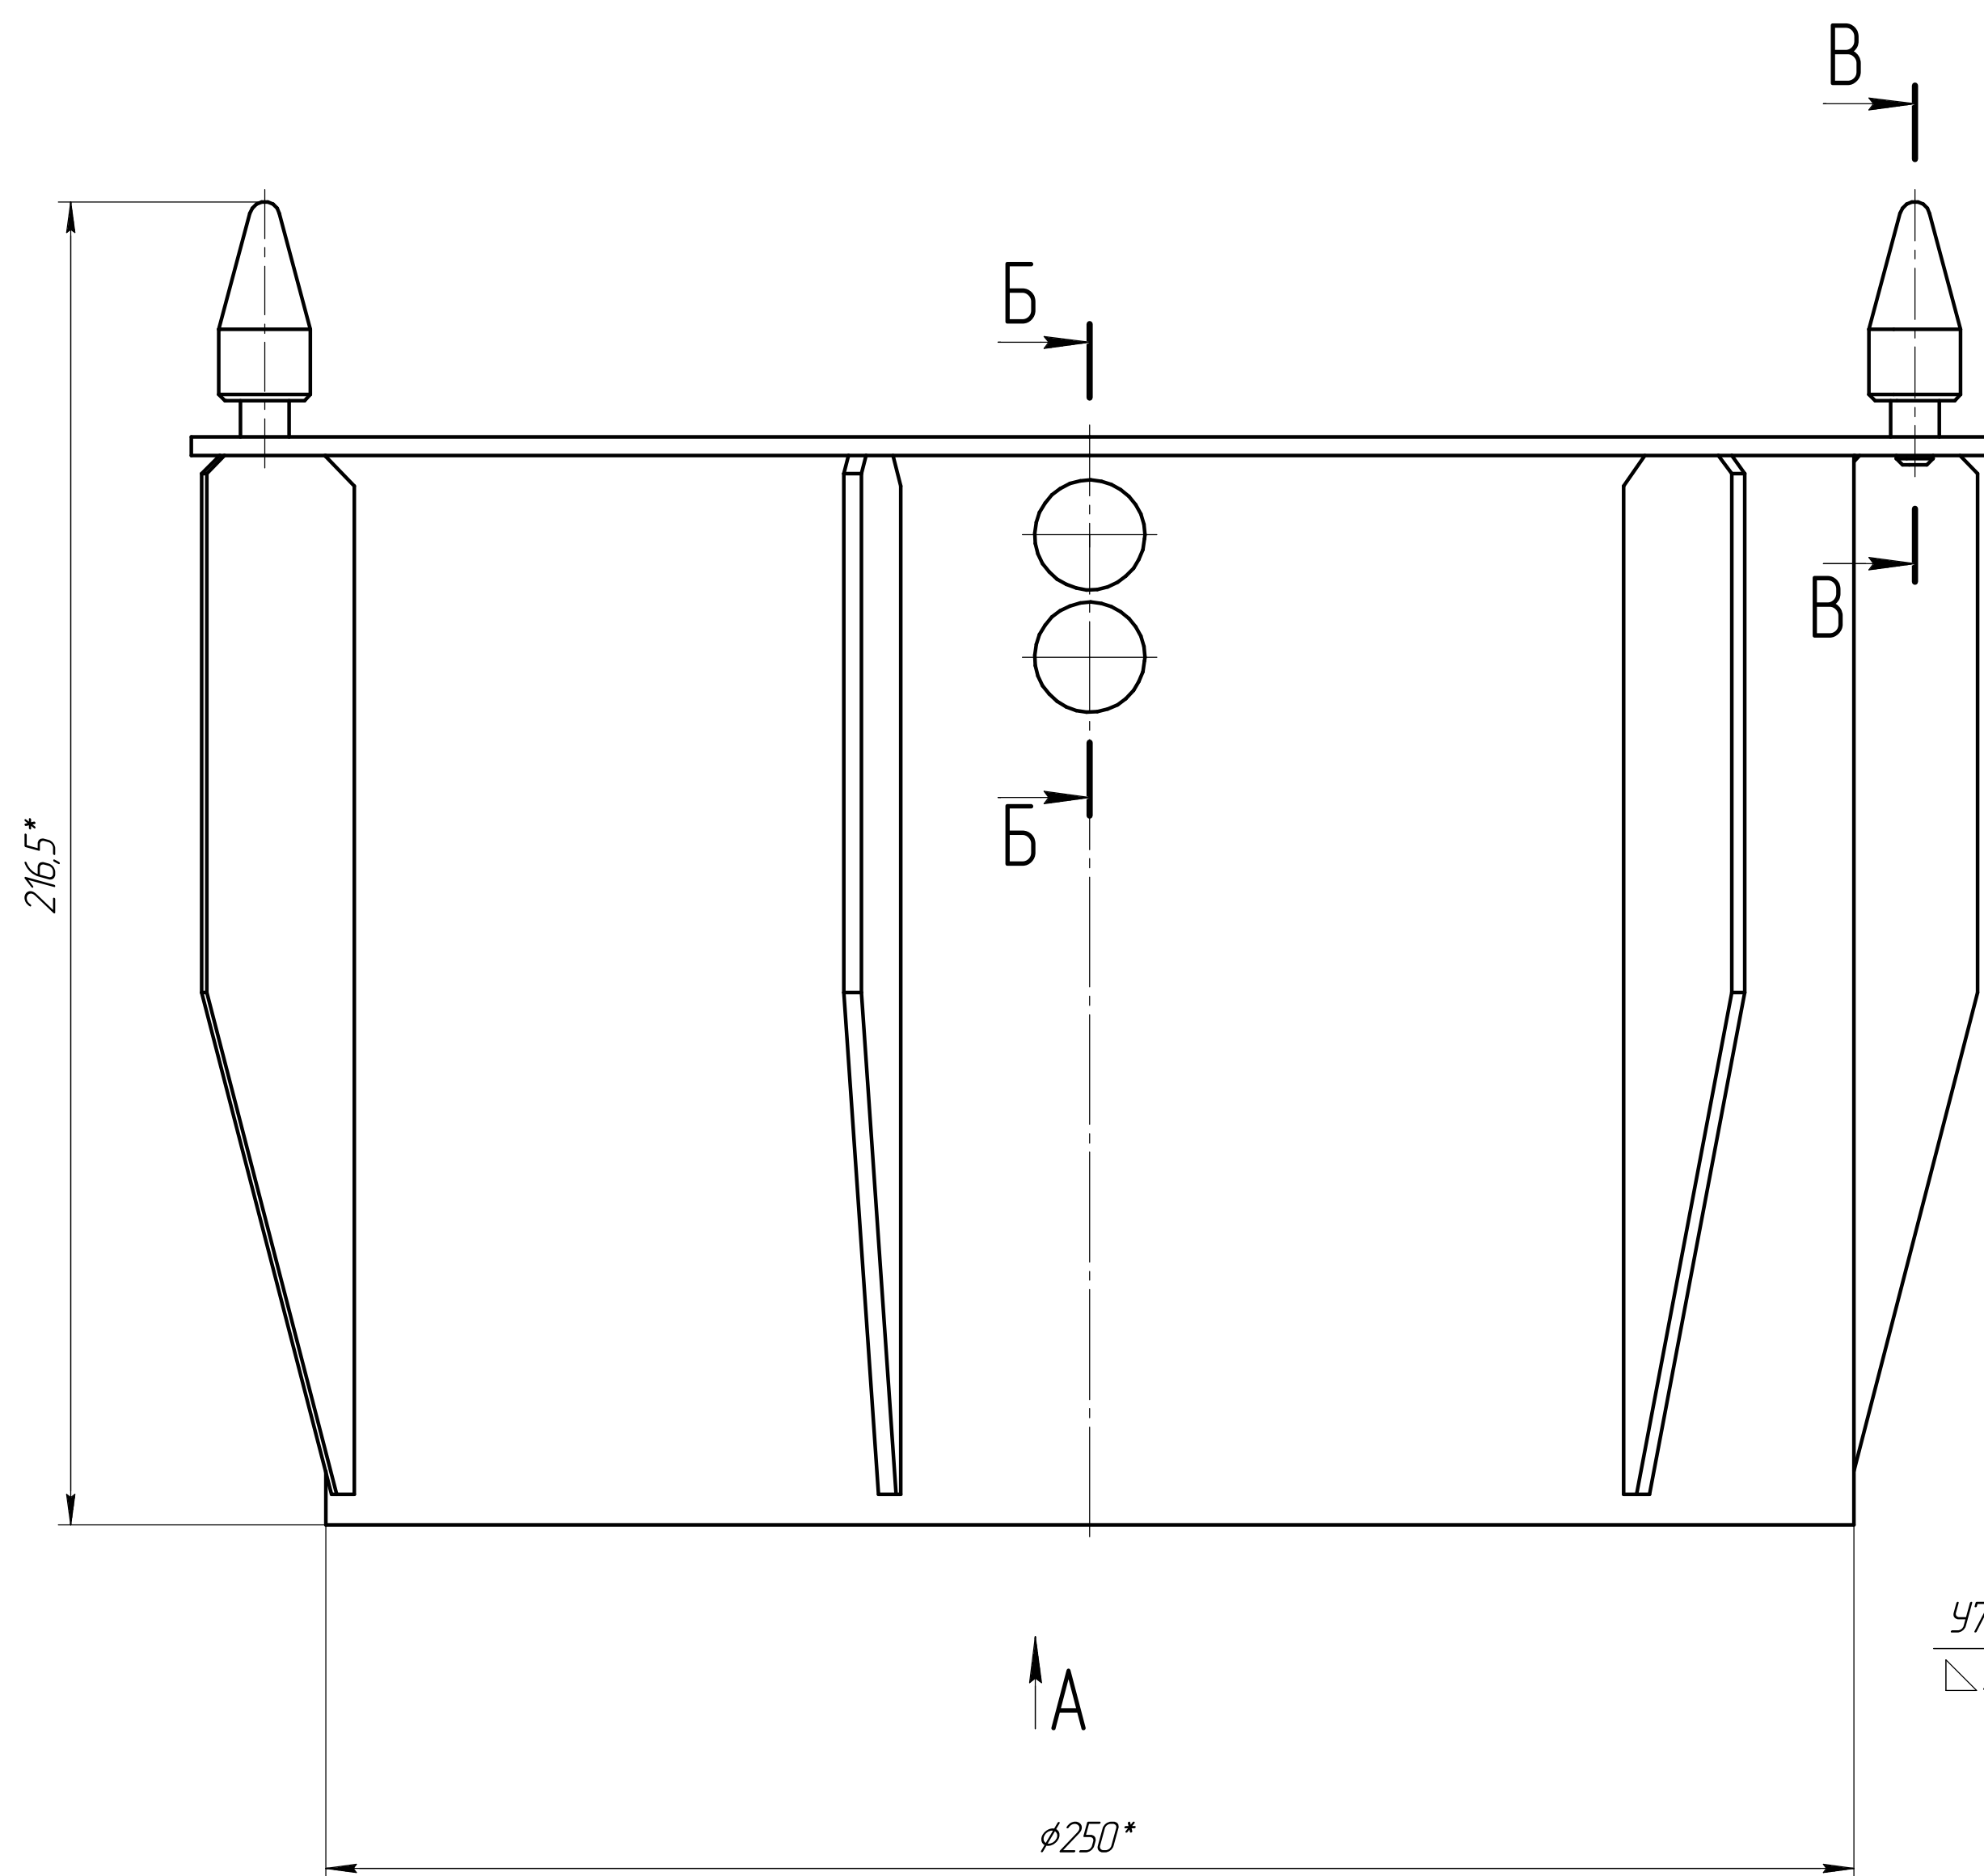
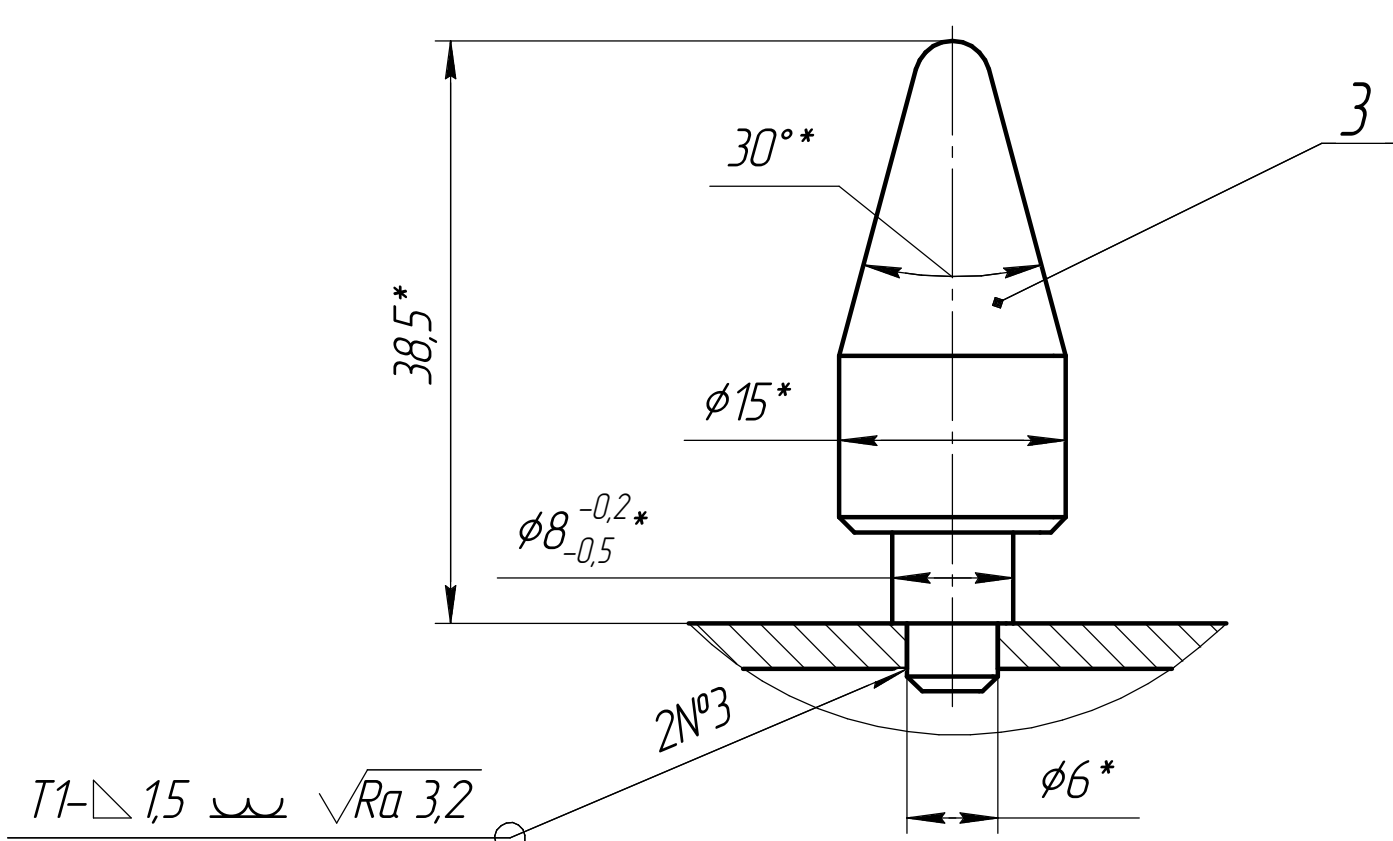


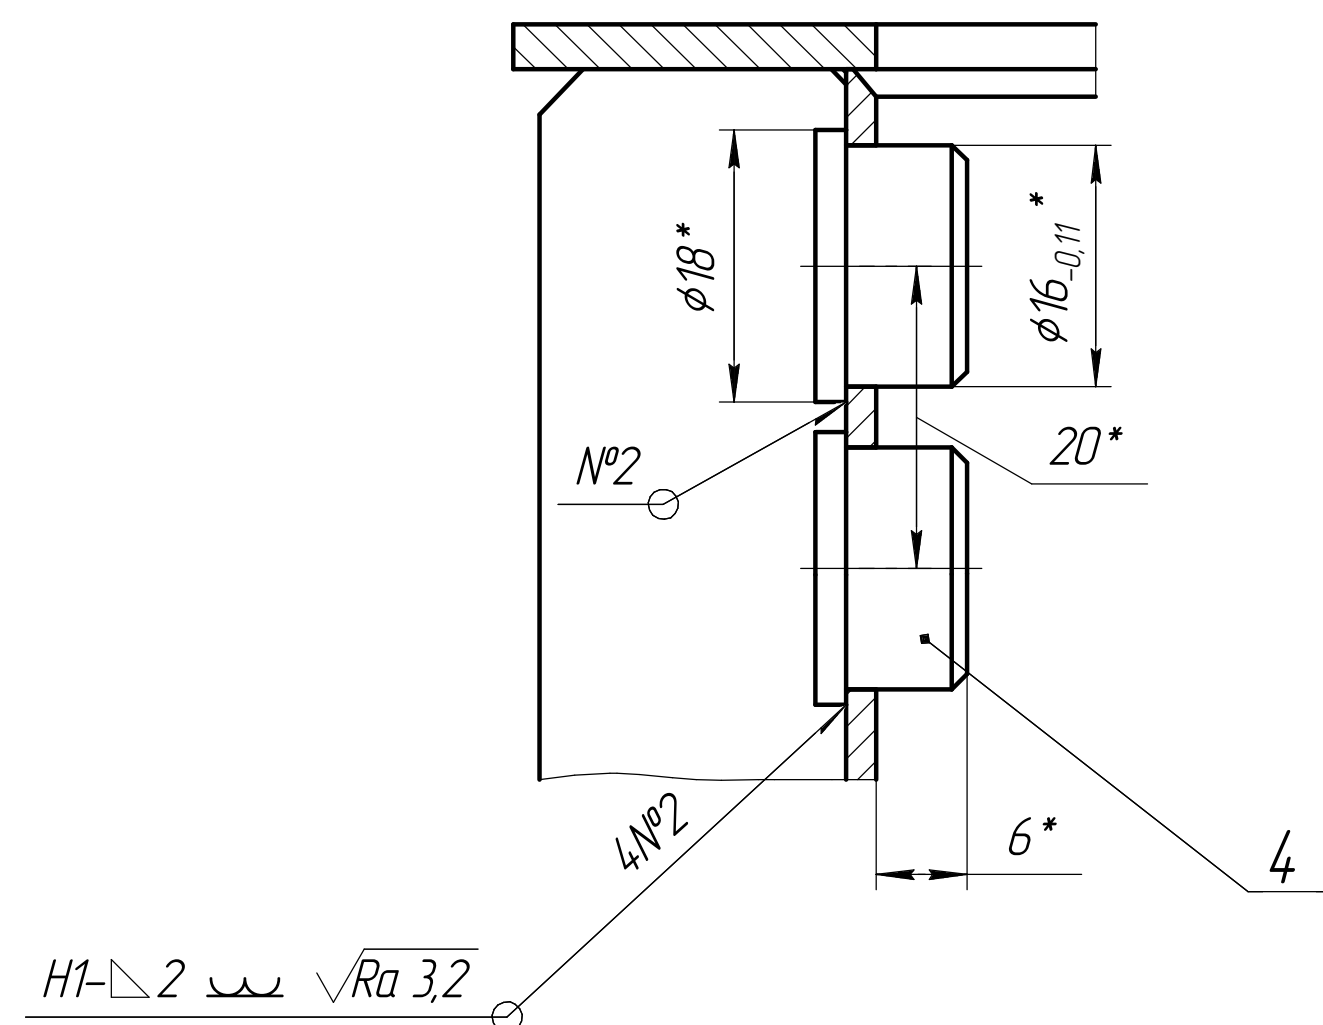

B-B(2:1)

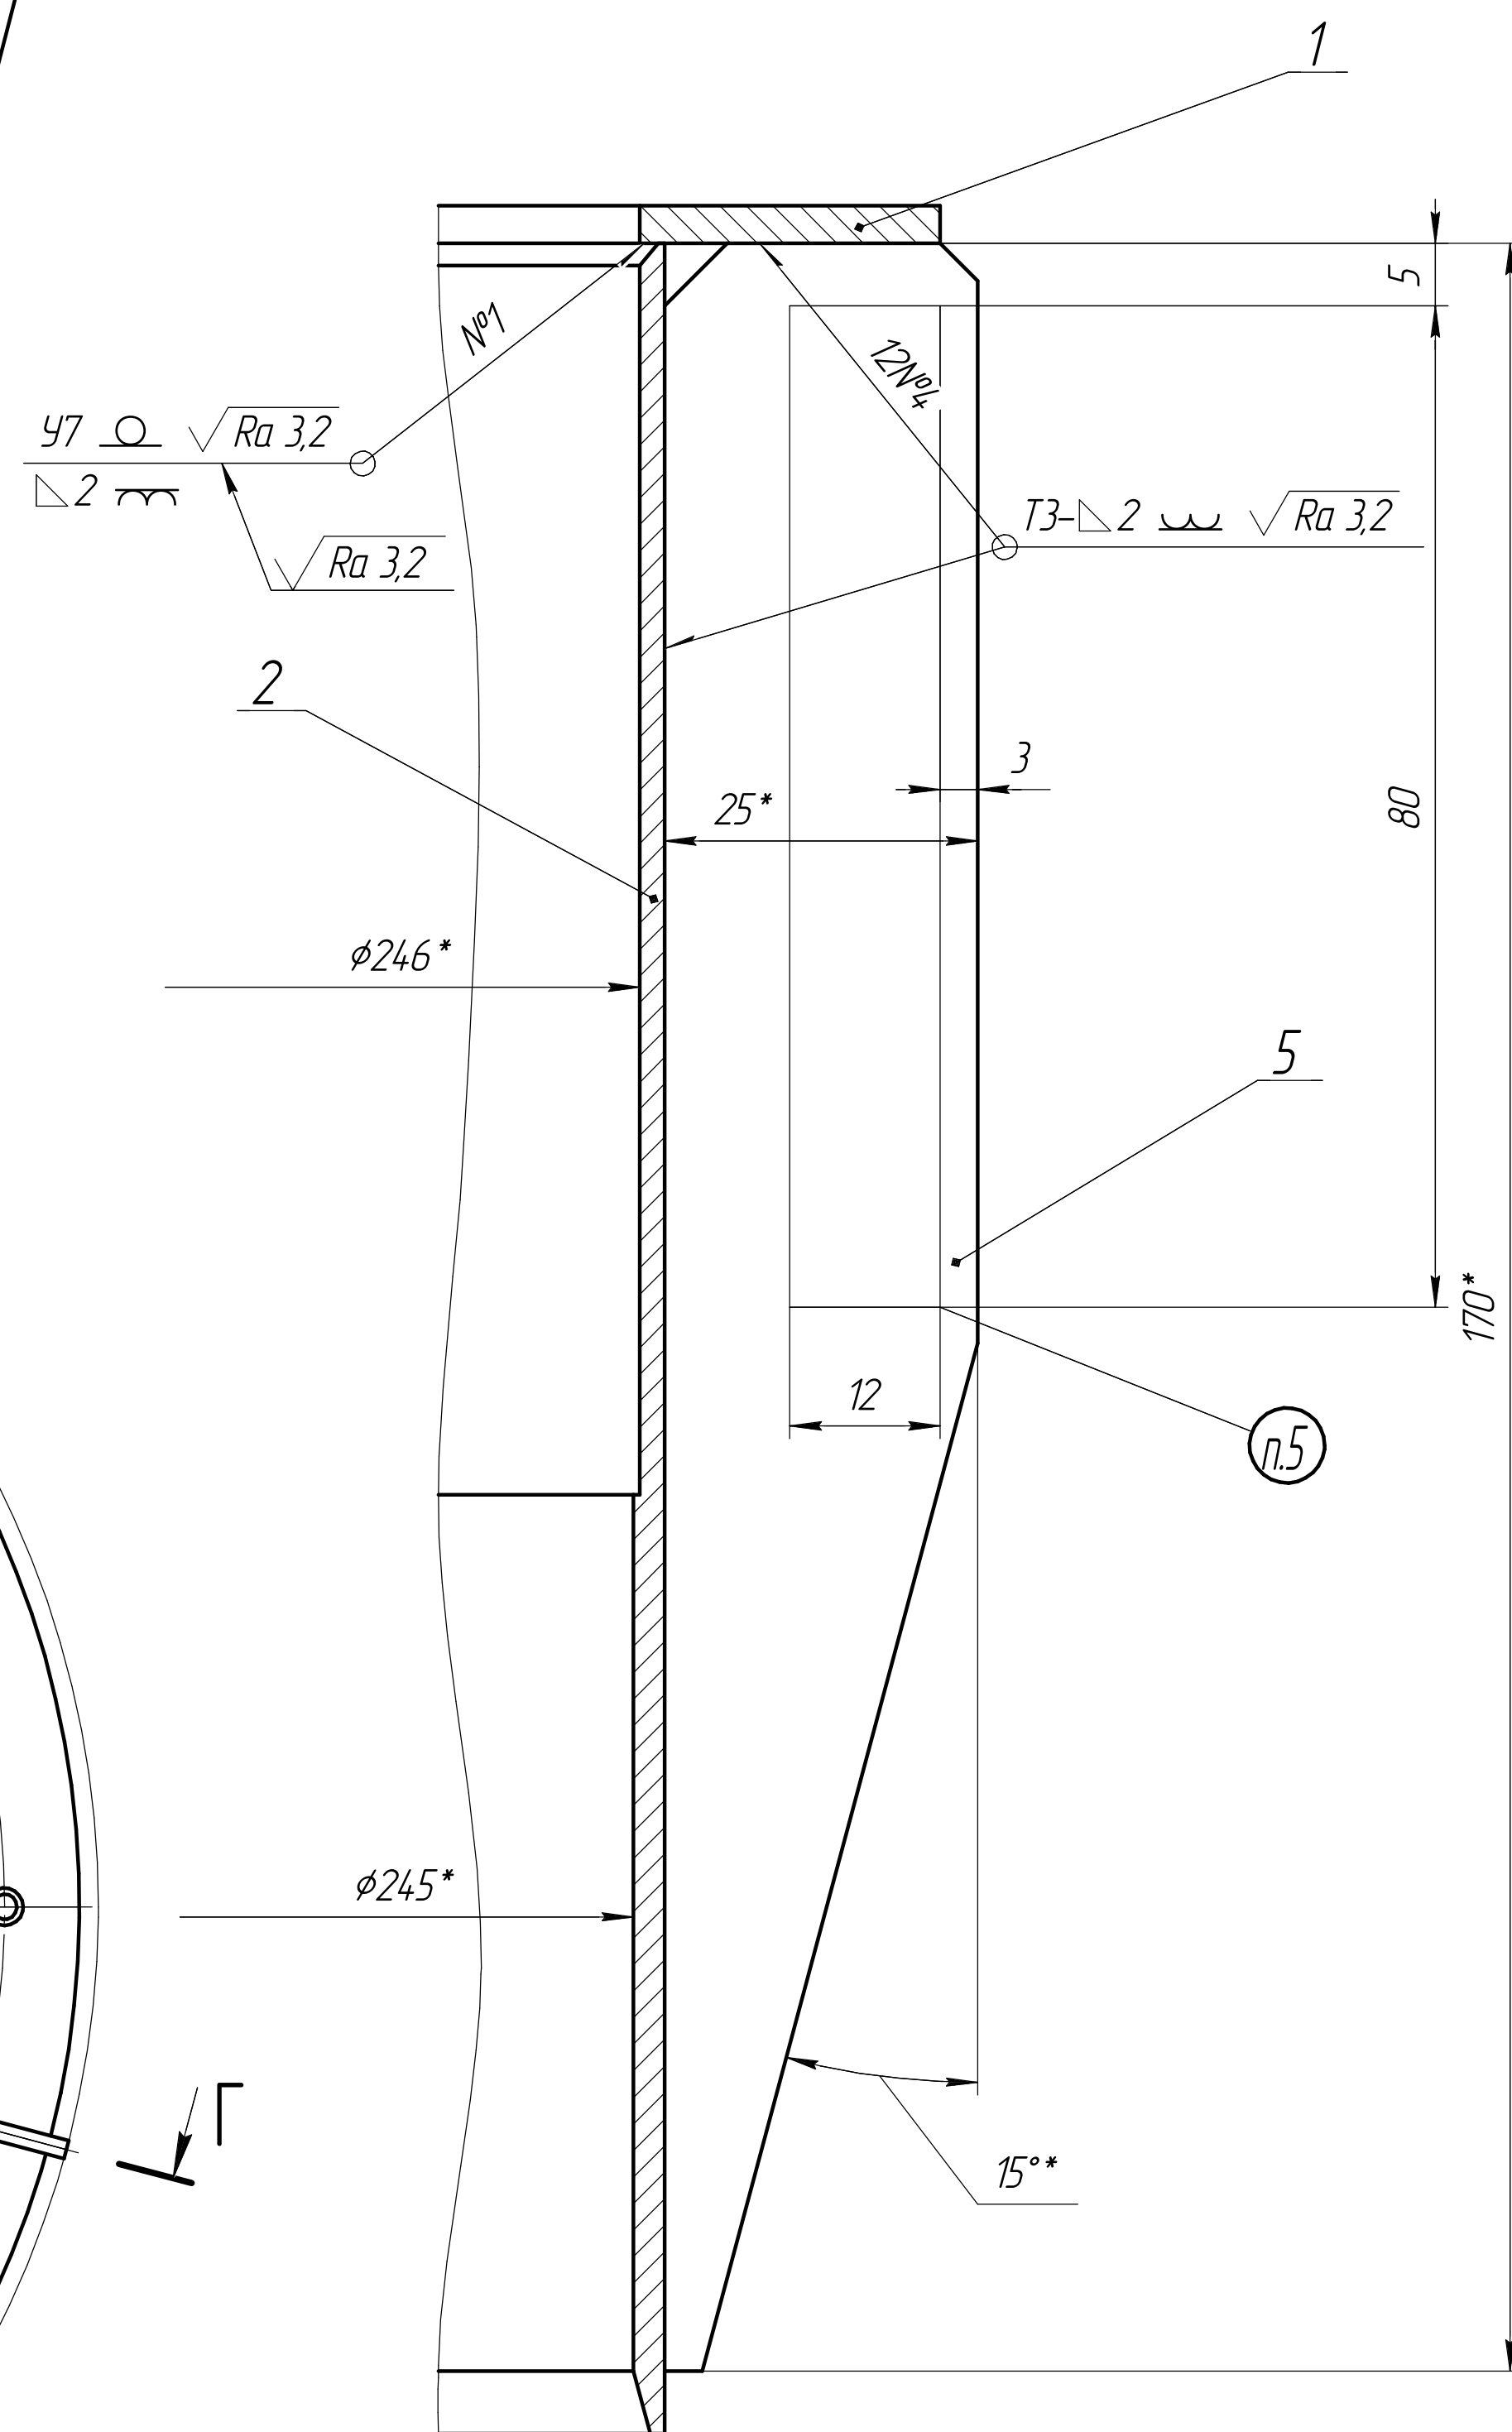

Б-Б(2:1)


$$\Gamma - \Gamma(2:1) \circ$$


Изделие предназначено для центрирования чехла в ячейке при выгрузке ОТТС.

Изделие относится к элементам нормальной эксплуатации не влияющим на безопасность и согласно НП-016-05, соответствует классу безопасности 4Н.

Изделие опытное в процессе изготовления, наладки, испытаний, ввозможны доработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. * Размеры для справок.
 2. Сварка ручная аргонодуговая. Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
 3. Контроль качества сварных швов производить внешним осмотром измерениями по ГОСТ 3242-79. Трещины, прожоги, непровары не допускаются.
 4. Электрополировать.
 5. Маркировать обозначение изделия ударным способом.
- Шрифт 8-ПрЗ ГОСТ 26.020-80.

[illegible]