NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0042/12.121.042

Б–Б

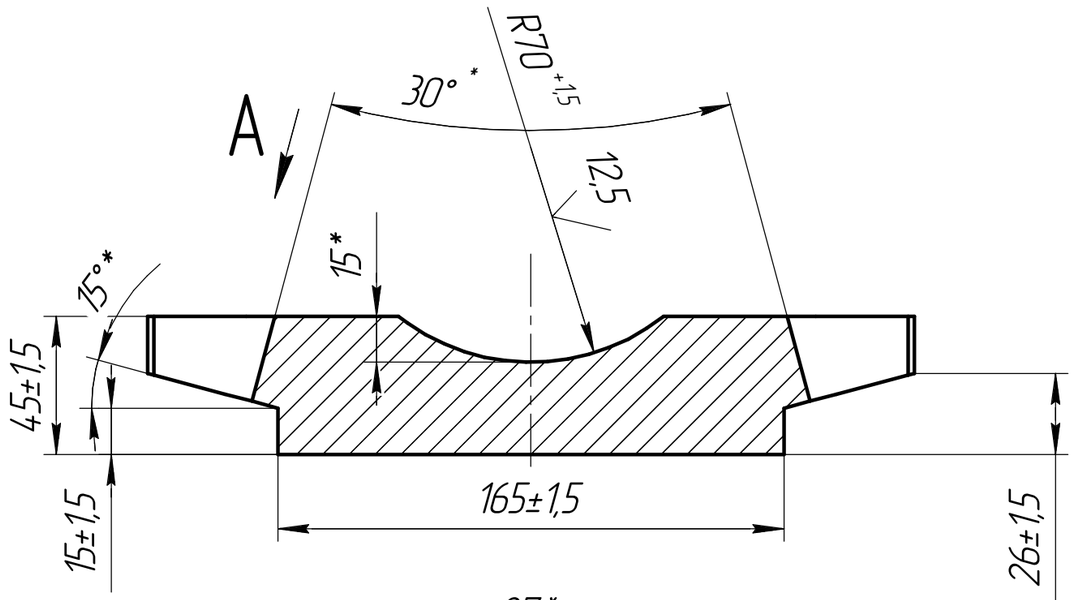

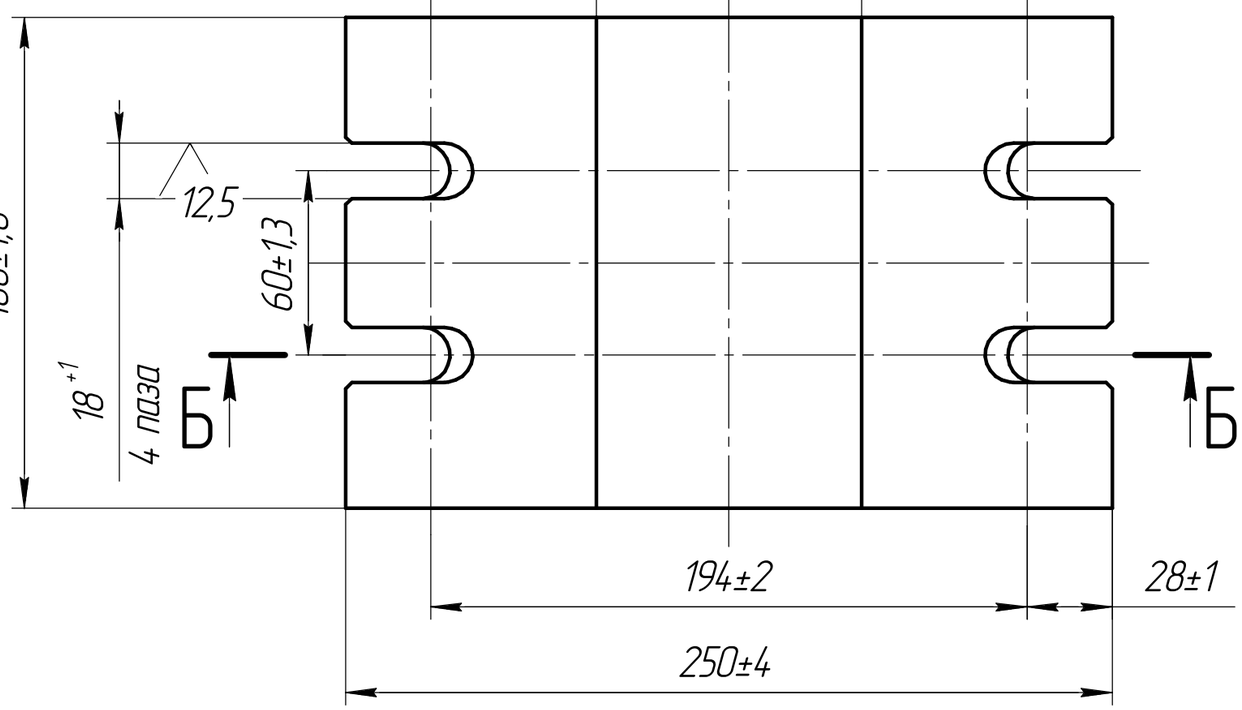

12,5

A (1:1)

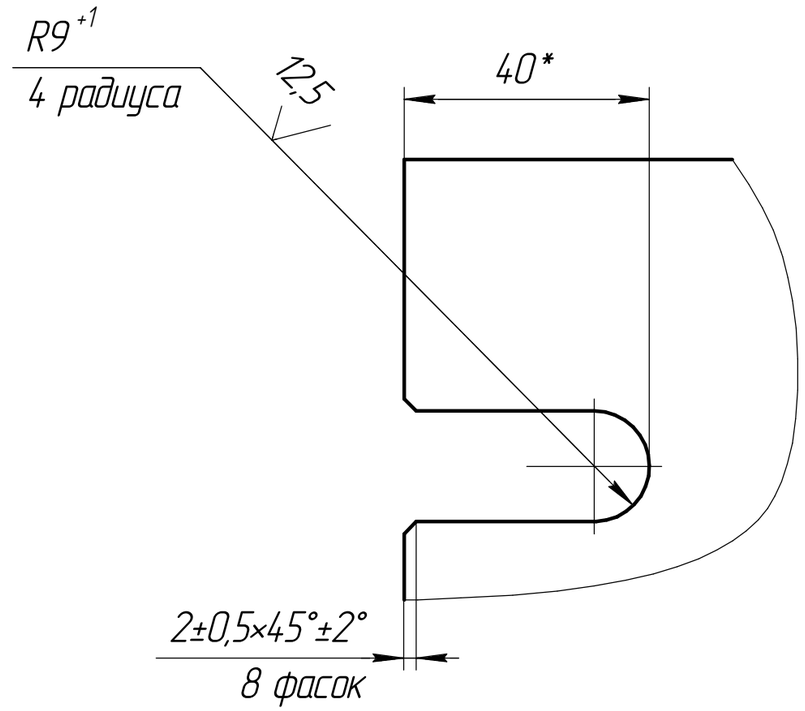

ДЛЯ АЭС

1. * Размеры для справок.
2. **Размер обеспечить инструментом.
2. Требования к материалу по NW20.B.361.&.OUJA&.JEF&&.021.YS.0002/12.121.000 ТБ1.
3. Остальные технические требования и маркировка по NW20.D.361.1.OUJA&&.JEF&&.021.MD.1001/12.121.000.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Виноградов		01.13 г
Пров.		Федоров		01.13 г
Т.контр.		Субботина		01.13 г
Нач. ОГК		Неупокоева		01.13 г
Н.контр.		Федоров		01.13 г
Утв.		Шабан		01.13 г

NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0042/12.121.042

Ложемент

Лит.	Масса	Масштаб
	10,00	1:2
Лист	Листов 1	

Лист Б–ПН–s ГОСТ 19903–74 / Ст3сп3–св ГОСТ 14637–89

ООО "СТЭП"

Копировал

Формат А3

Белявов О. А.

Метрологический контроль

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 12–121