NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021DF.0099/12.121099

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 24У L=1105±2	1	Ст3сп3 ГОСТ 535-2005		26,52	
2	NW20.B.361.&.OUJA&&. JEF&&.021.DF.0033/12.121.033	Пластина	1	Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89		8,00	
		Наплавленный металл				0,80	
					Итого:		35,32 кг

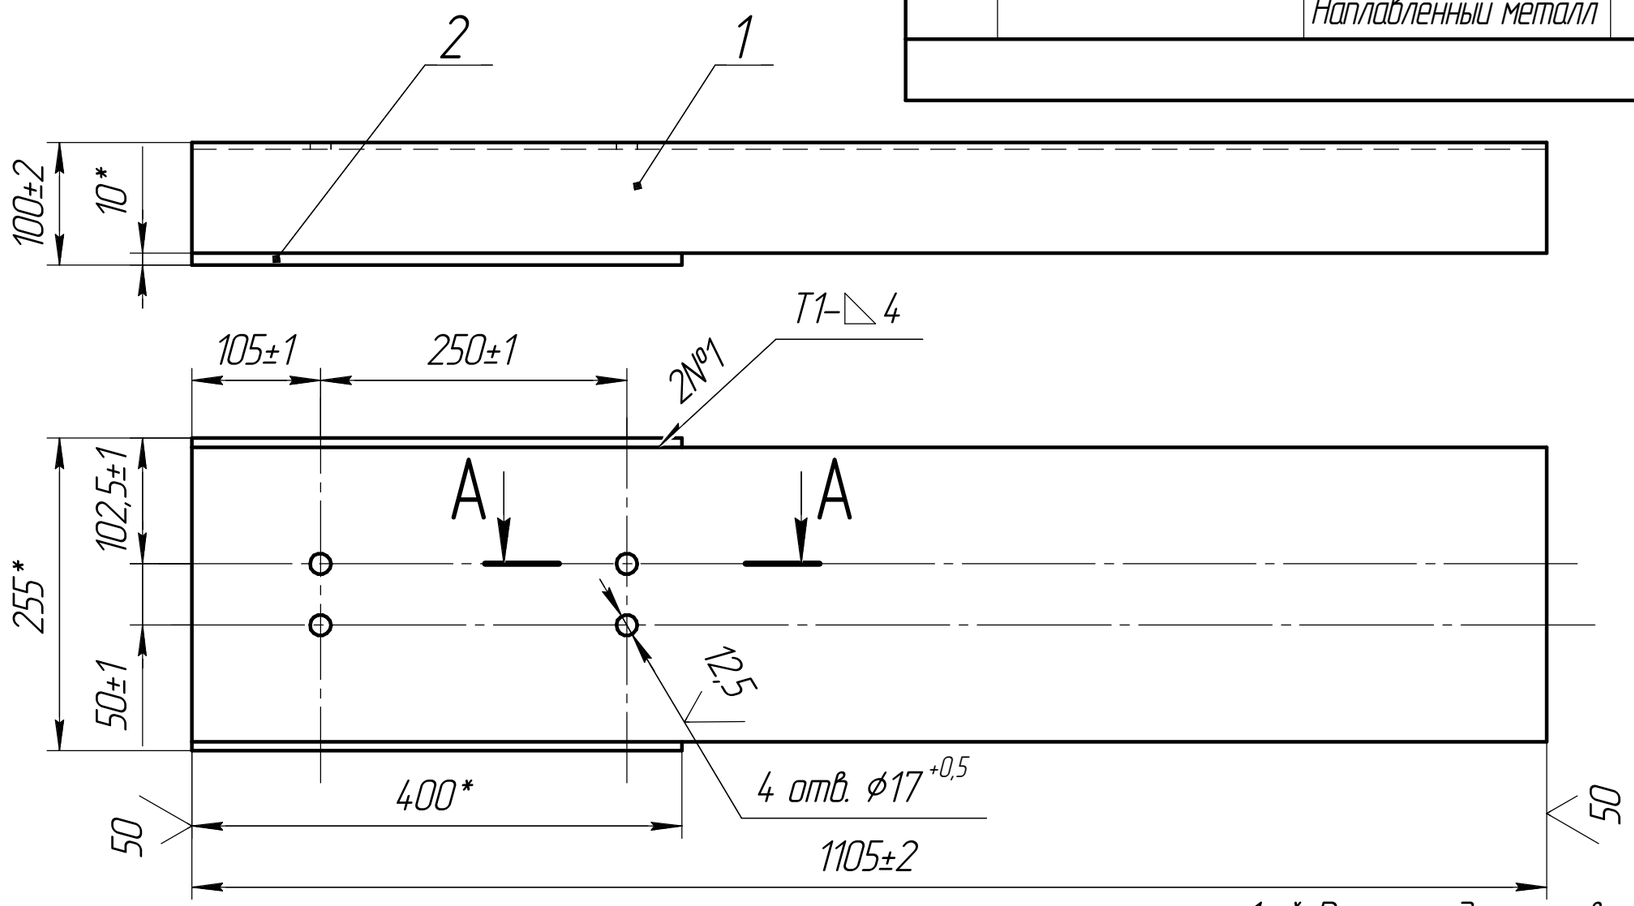

А-А (1:1)



ДЛЯ АЭС

1. * Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
3. Сварка ручная электродуговая электродами типа УОНИИ 13/55 по ГОСТ 9466-75 для сварного соединения №1.
4. Остальные технические требования и маркировка по NW20.D.361.1.0UJA&&.JEF&&.021.MD.1001/12.121.000.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Виноградов		01.13 г
Пров.		Федоров		01.13 г
Т.контр.		Субботина		01.13 г
Нач. ОГК		Неупокоева		01.13 г
Н.контр.		Федоров		01.13 г
Утв.		Шабан		01.13 г

NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0099/12.121.099

Полка

Лит.	Масса	Масштаб
	см. спец	1:5
Лист	Листов 1	

ООО "СТЭП"

Копировал

Формат А3

Белявва О. А.

Метрологический контроль

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 12-121