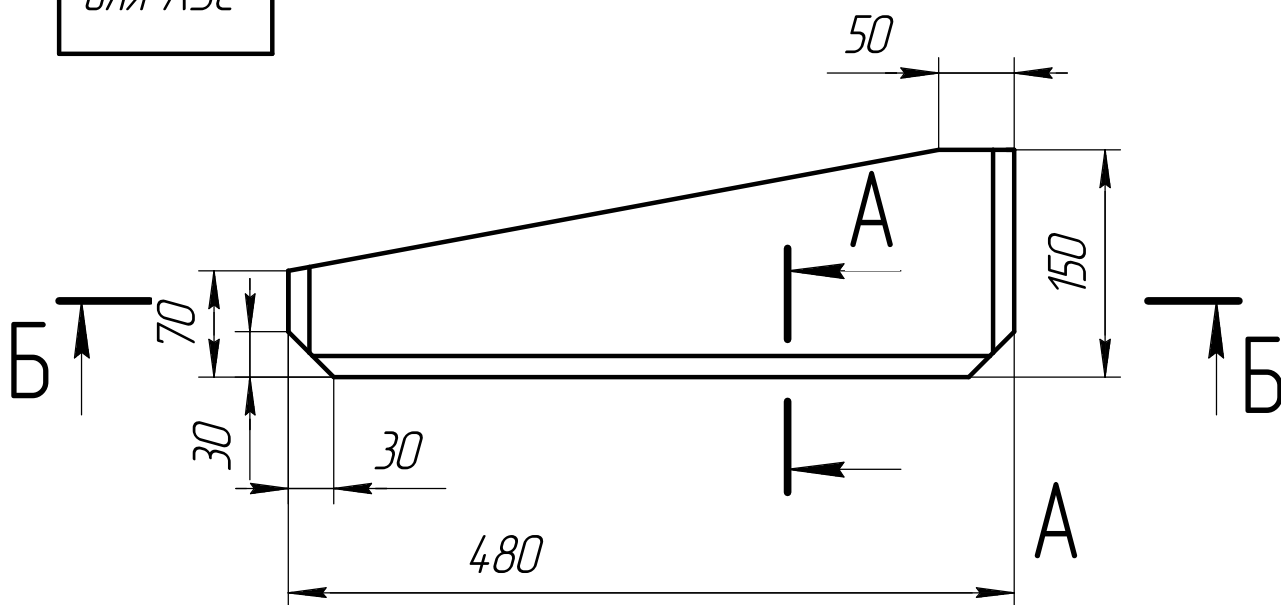


Беляева О.А. Метрологический контроль для АЭС											
						<p>1. *Размер для справок.</p> <p>2. Неуказанные предельные отклонения размеров <math>\pm \frac{IT_{16}}{2}</math>.</p> <p>3. Требования к материалу по NW20.B.361&amp;.OUJA&amp;&amp;.JNG&amp;&amp;.021.YS.0010/12.131.00 ТБ1.</p> <p>4. Остальные технические требования и маркировка по NW20.B.361&amp;.OUJA&amp;&amp;.JNG&amp;&amp;.021.BZ.0010/12.131.00 ВК.</p>					
						NW20.B.361&.OUJA&&.JNG&&.021.DF.0010/ 12.131.05					
						Редько					
						Лист Б-ПН-30 ГОСТ 19903-74					
						СтЗсп5-св ГОСТ 14637-89					
						000 "СТЭП"					



[illegible]

для АЭС

$$25 \sqrt{(\quad)}$$


A-A

Б-Б

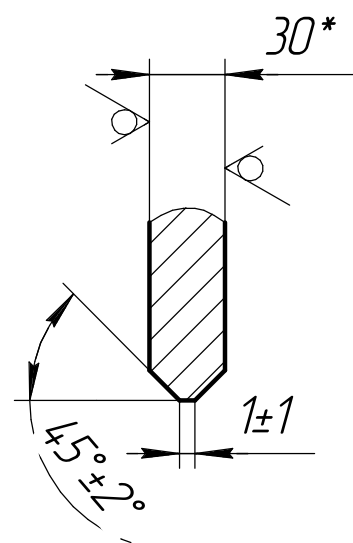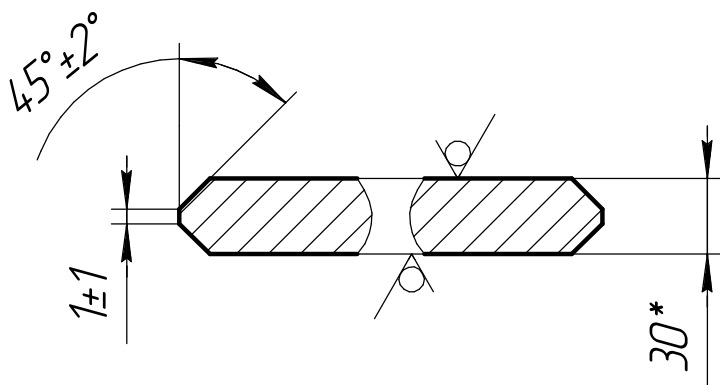

1. \*Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm \frac{IT16}{2}$ .
3. Требования к материалу по NW20.B.361&.OUJA&&.JNG&&.021.YS.0010/12.131.00 ТБ1.
4. Остальные технические требования и маркировка по NW20.B.361&.OUJA&&.JNG&&.021.BZ.0010/12.131.00 ВК.

NW20.B.361&.OUJA&&.JNG&&.021.DF.0010/  
12.131.05

*Редор*

Лист Б-ПН-30 ГОСТ 19903-74  
Ст3сп5-св ГОСТ 14637-89

Лум.	Масса	Масштаб
	13,00	1:5
Луст	Лустов	1

000 "СТЭП"

Копировал

Формат А4