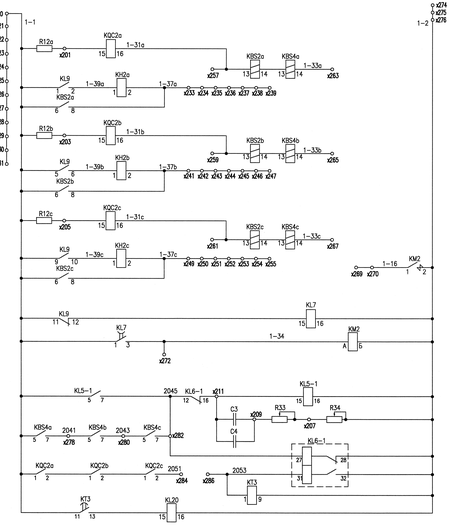

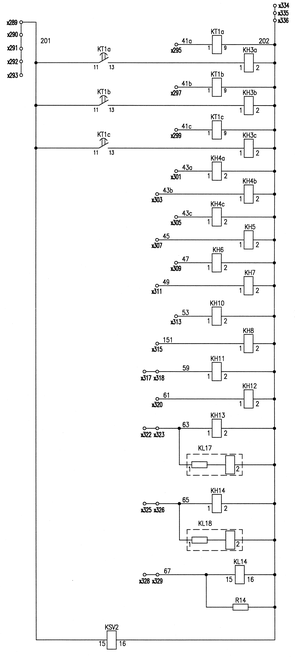

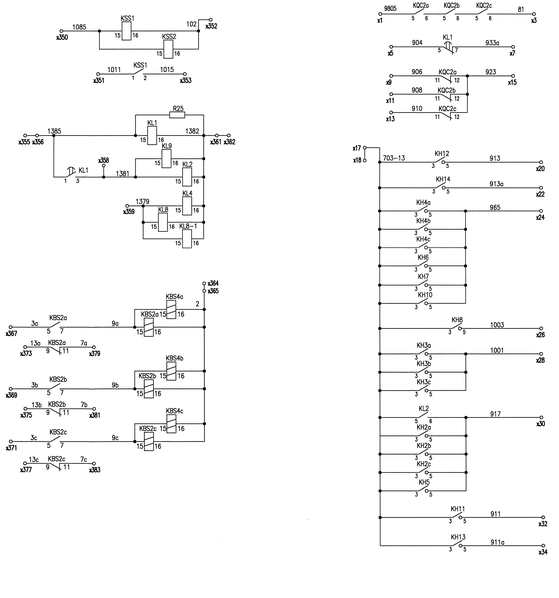

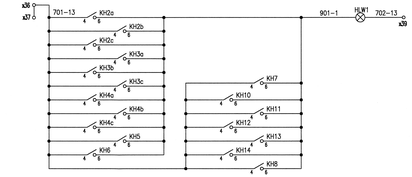

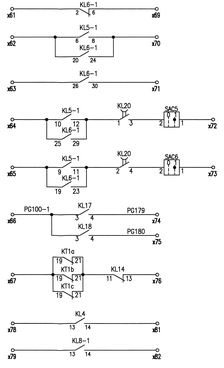

1 Соединение цепей (марки 1–1, 201, 1, 701–13, 703–13) выполнить проводом ПВ3 1х1,5 красного цвета.
2 Соединение цепей (марки 1–2, 202, 2, 1382, 102, 1–16, 702–13) выполнить проводом ПВ3 1х1,5 синего цвета.
3 Соединение цепей (марки 1015, 39а, 39b, 39с, 1–31а, 1–31b, 1–31с, 1–33а, 1–33b, 1–33с, 1–37а, 1–37b, 1–37с, 3а, 3b, 3с, 7а, 7b, 7с, 13а, 13b, 13с, 1–34) выполнить проводом ПВ3 1х1,5 белого цвета.
4 Соединение остальных цепей выполнить проводом ПВ3 1х1,5 черного цвета.
5 Концы проводов окольцовать номерниками.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.02968.4.0.32

Инженер	Круглов				R4.AC00.3960.032.01.00.001
Гл.инж.пр.	Клинов				
Н.контр.	Коробова				
					РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4
					ЩРУ-500 кВ. Операционная установка выключателя АС53А. Техническое задание часть 00 на изготовление шкафов РЦ ЩРУ-500 кВ
					ВВС–Г Проект № 133 «Монтажные выключателя АС53А (комбинированный электропривод) Схемы электрические полные»

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 14	Листов 8	

ОАО ЭНИКЭТ 2012

Формат А2х3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
14.02968.4.0.32