


Формат А3

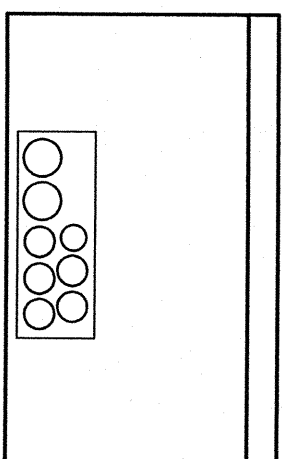

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

- 1 Схема электрическая полная и соединений рядов зажимов смотри лист 9, перечень аппаратуры — листы 5, 6.
- 2 Размещение аппаратуры в шкафу уточняется заводом-изготовителем.
- 3 Материал шкафа — сталь толщиной 2 мм. Металлоконструкция шкафа должна иметь защитное порошковое покрытие светлого-серого цвета (RAL 7035).
- 4 Степень защиты шкафа IP54. Дверь шкафа должна быть оснащена резиновыми (силиконовыми), морозостойкими уплотнителями, обеспечивающими непрерывный притвор по всему периметру двери.
- 5 На внутренних поверхностях шкафа предусмотреть конструкции для крепления и разводки жил кабелей.
- 6 В комплект шкафа должна входить фланш-панель и кабельные вводы, снабженные салыниковыми уплотнителями для подвода кабелей.
- 7 Подвод кабелей снизу.
- 8 В нижней части шкафа предусмотреть медную шину для заземления экранов кабелей.
- 9 Шкаф должен быть оснащен двумя замками по ключ с "вводной бороздой" и двумя соответствующими ключами.

ИИВ. N погл. R4.03014.4.0.32

[illegible]