


4	Водогрейный котел	2	Q = 100 т/кап/час	R = 25 ат	ПТВМ - 100	
3	Водогрейный котел	2	Q = 30 т/кап/час	R = 25 ат	ПТВМ - 30	
2	Паровой котел	2	Q = 25 т/час	R = 4 ат	ДКР - 25-14 ГМ	
1	Паровой котел	1	Q = 20 т/час	R = 13 ат	ДКР - 20-13	
№ п/п	Наименование	Кол-во	Характеристика			Примечание

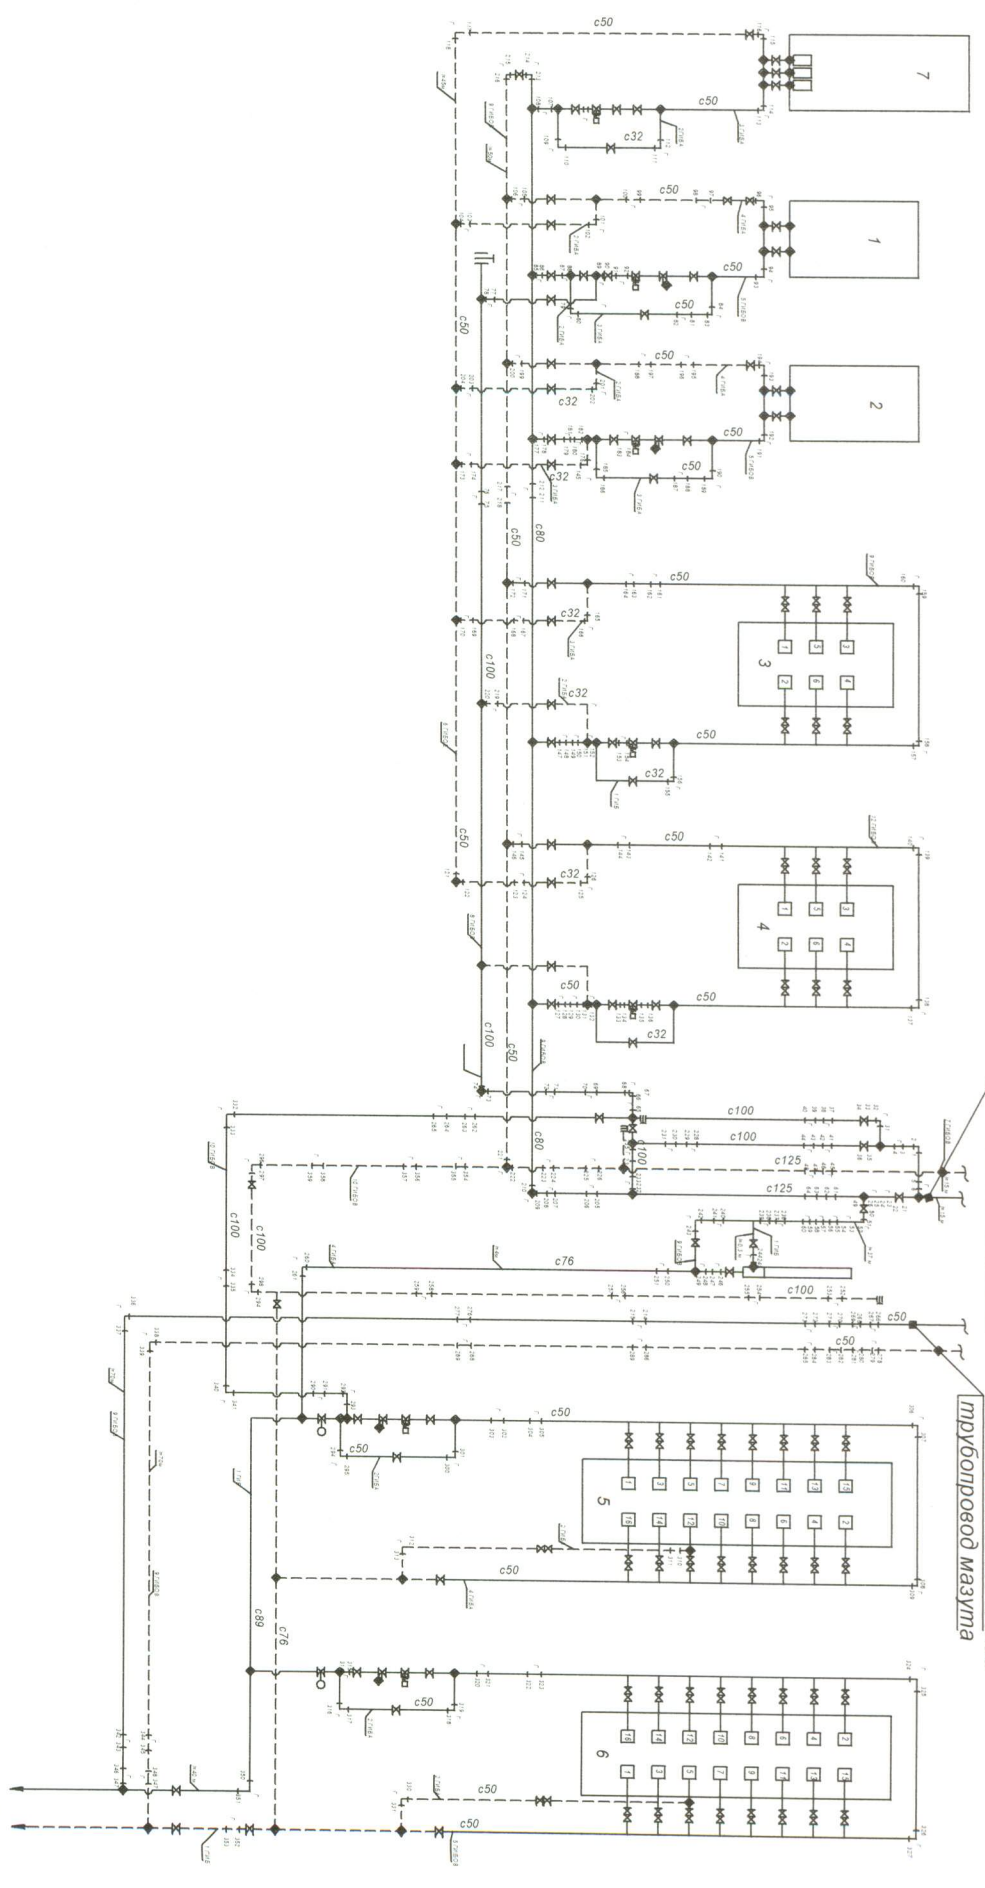


ввод в котельную 2 3 125
 Трубопровод мазута

Малый диаметр
 Малый диаметр
 Малый диаметр

м.к.п.п. 23.30

ЗАО "ТепрозаводМаш"		Исполн. Маск. Маск. Маск.	
Схема мазутопроводов		Лист 1	
котельной		Листов 1:1	
И.Колотр.	И.Колотр.	И.Колотр.	И.Колотр.

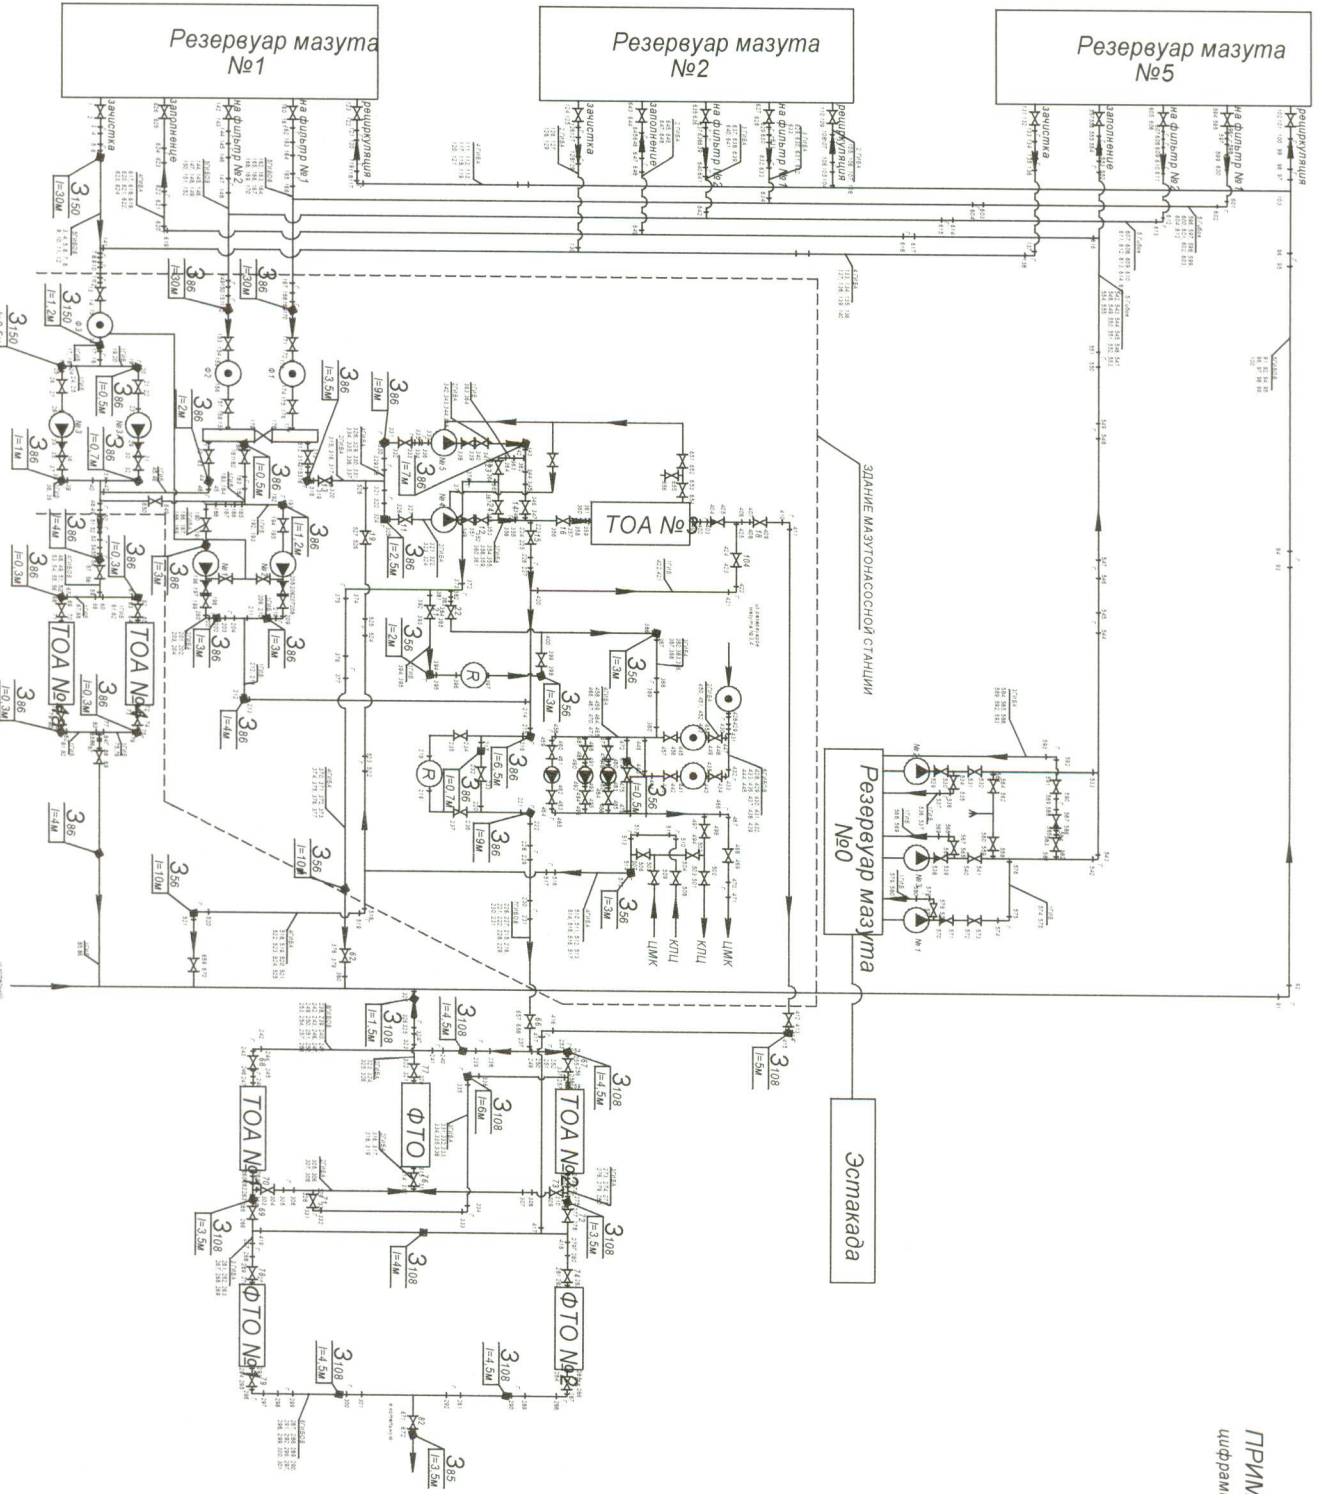

ПРИМЕЧАНИЕ:
 Цифрами обозначена нумерация сварных стыков

Исполнитель	№ документа	Лист	Кол-во листов	Судящая организация	Исполнитель	Дата
Дизайнер	Рисовальник	Проверенный	Утвержденный	ЗАО "ПетрозаводскМаш"	Петрозаводск	1:1
Маслоснабжающая станция	Цех №29	Формат А1				