



план 1го этажа

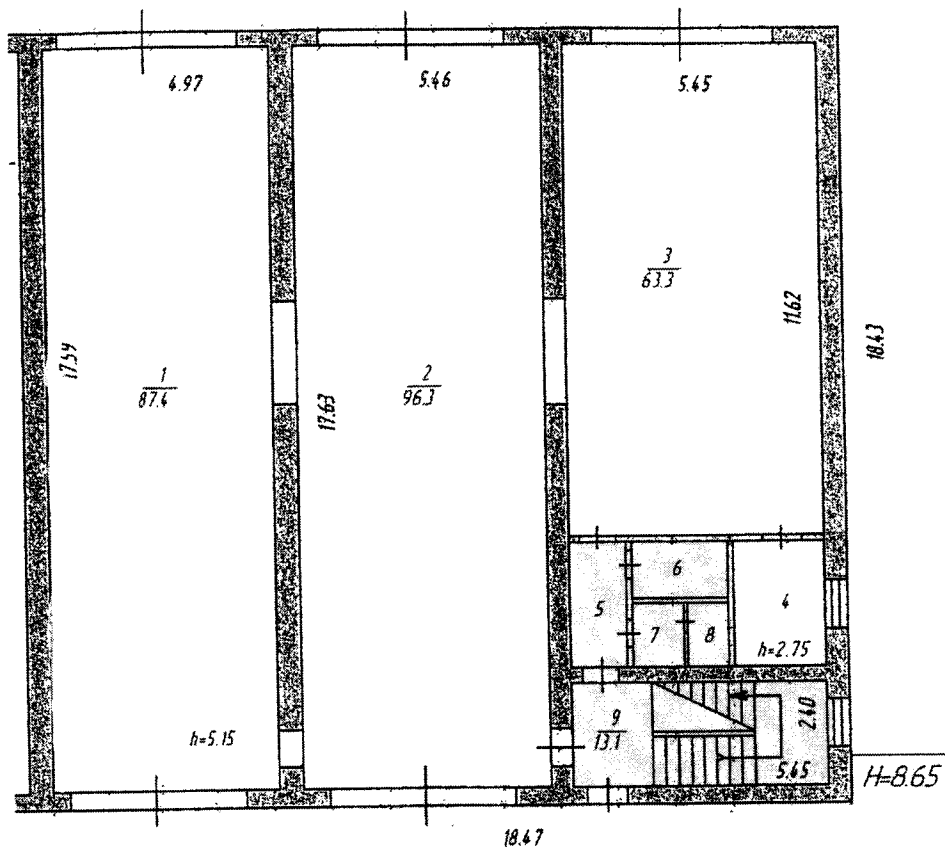


отм. 2.95



- ремонтируемые помещения

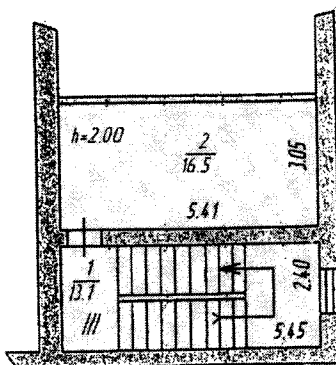

2й этаж

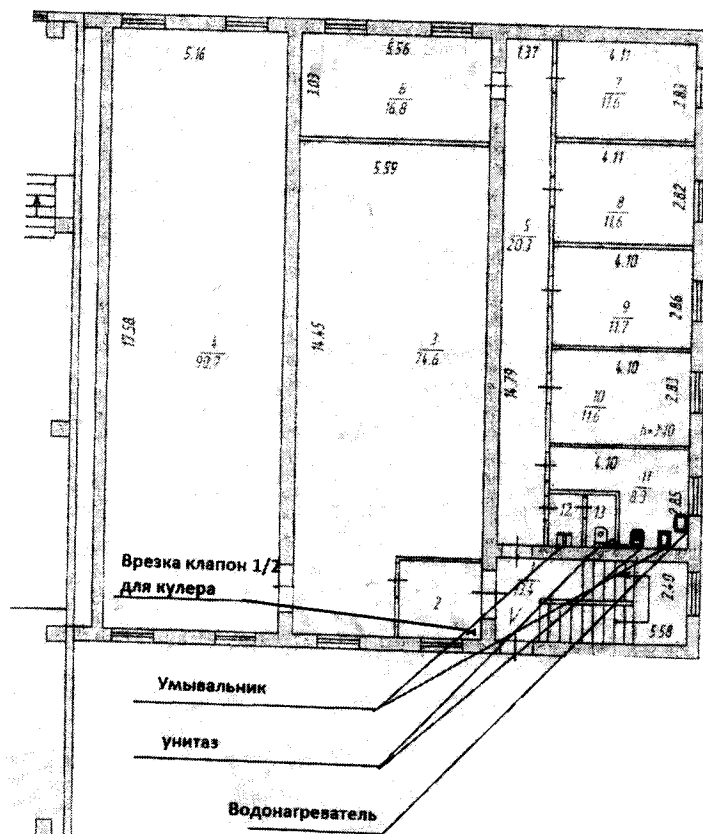

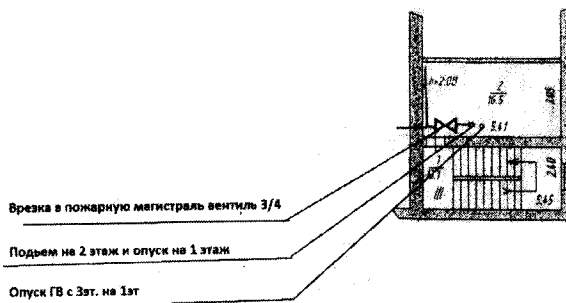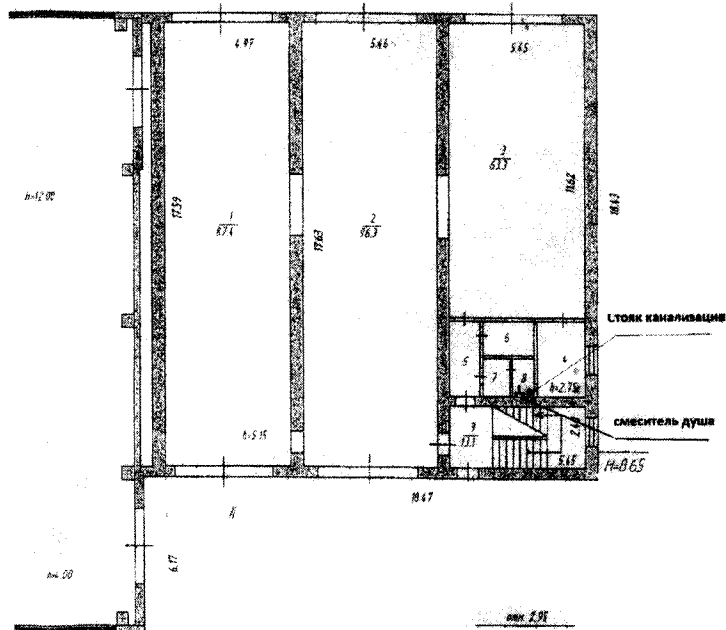






1й этаж



2 ЭТАЖ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - Распределительный щит
-  - Розетка бытовая
-  - Розетка питания компьютера
-  - N группы
-  - Высота установки розетки(м)
-  - Коробка распаячная

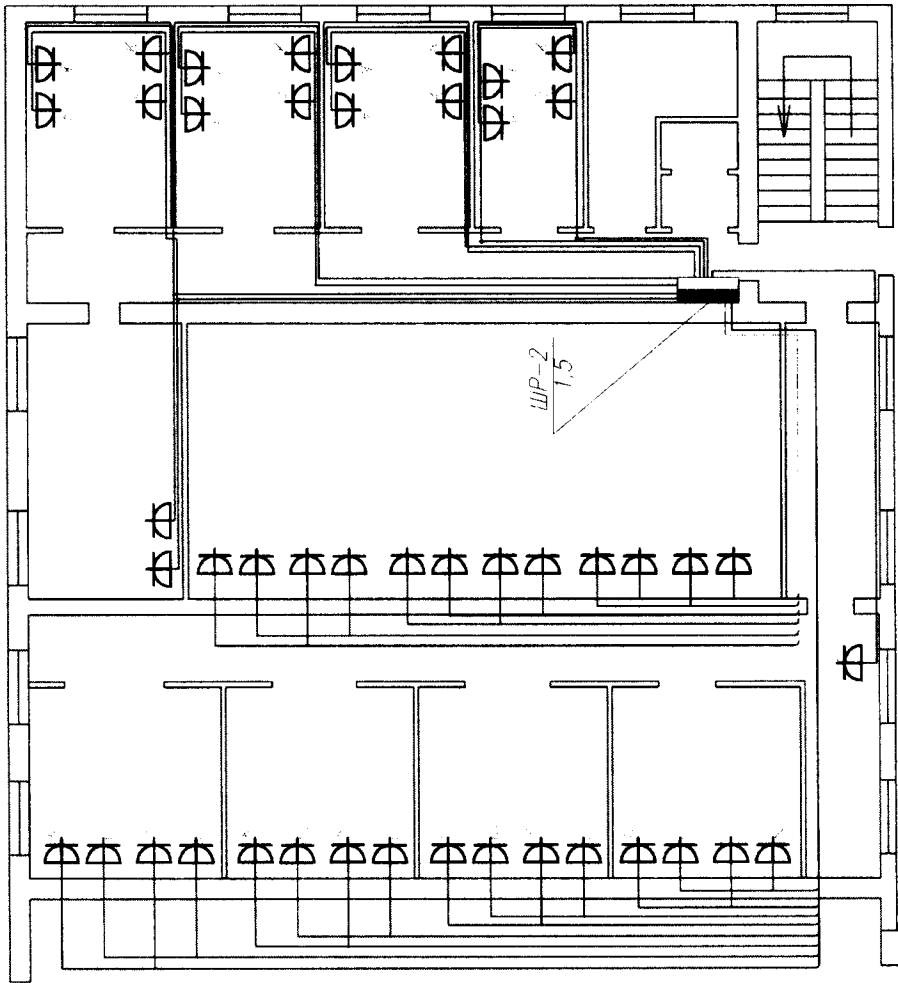

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|------|--------|---------|--------|
| Изм. | Кол.ч. | Лист | Ирек. | Подпись | Дата |
| | | | | | |
| ГМП | | | | | |
| Н. конт. | | | | | |
| Проект. | | | | | |
| Электроснабжение | | | Стация | Лист | Листов |
| План установки электрооборудования | | | | | |


Составлено

Инд. N подл. Лоп. и дата Взам. инд. N

от ЩР-1

ВВГнг-LS 5x10
L=110м

10Ф
SZ03C
80М

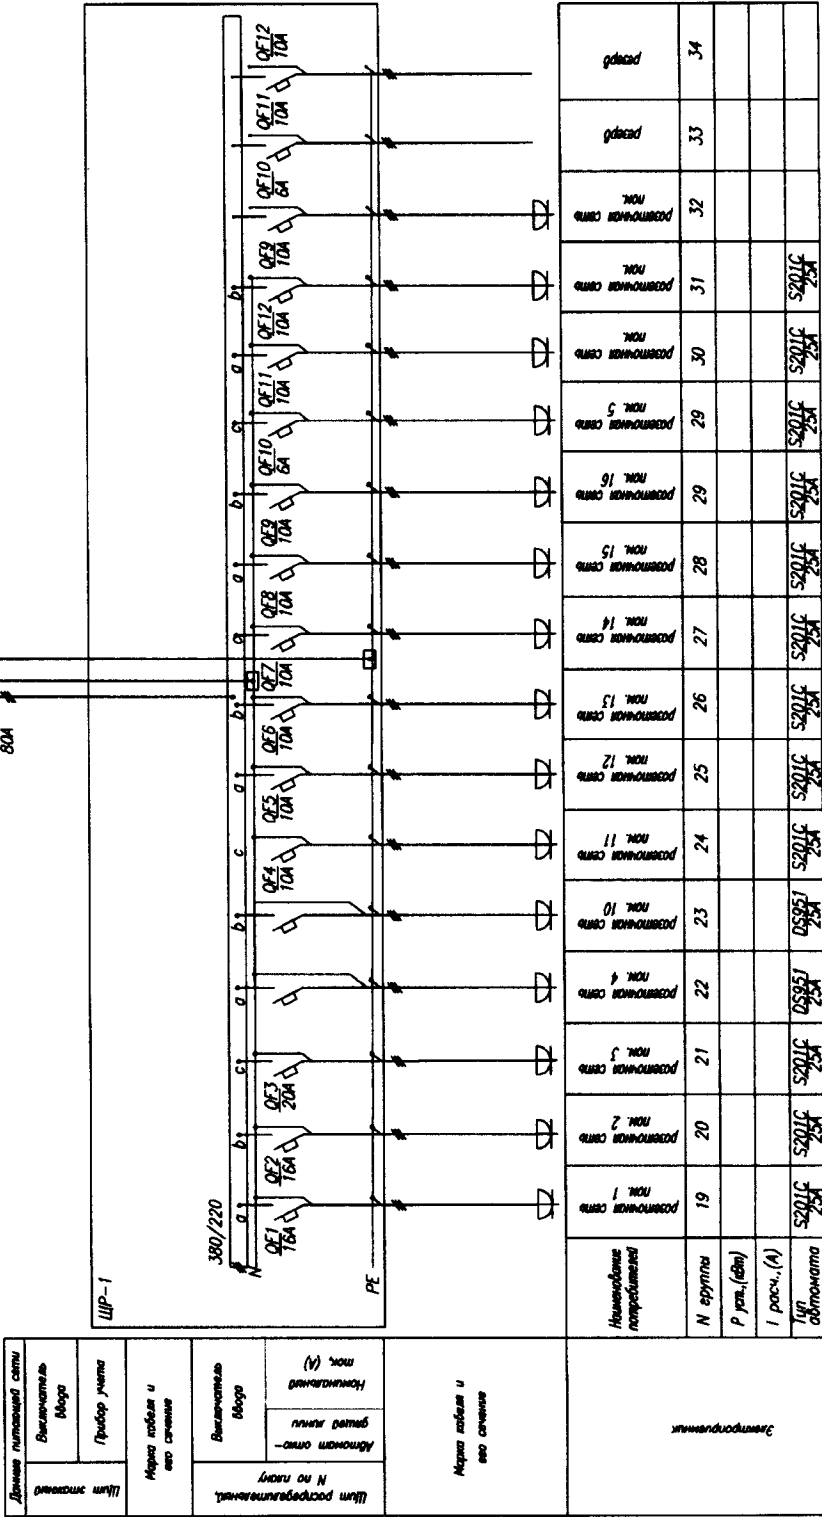

Корпус щита навесной для установки трехфазного счетчика - на 24 модуля, IP31

| | | | | | |
|---|------|--------|------|-------|------|
| Изм | Кол | Лист | Мрок | Погр. | Дата |
| | | | | | |
| Исполнитель | | | | | |
| Проверка | | | | | |
| Н.Контроль | | | | | |
| Силовое электрооборудование | | | | | |
| Присылается схема распределительной сети Щит ЩР-2 | | | | | |
| Страница | Лист | Листов | | | |