

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД-ЦЫ, КГ
1	КПЛВ.491154.082-04 2BIIIc ТУ 3742-004-49149890-2008 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ С РУКОЯТКОЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ DN 80 Pp 1,0 МПа Tp 250°C УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ	1	СБОРНЫЙ	37.00

ПРОДОЛЖЕНИЕ R3.VF20.3018.011.01.00.001
ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХВОДЫ ГРУППЫ "А" (2 КАНАЛ)
R3.00135.1.0.11
X=-1650/Бр
Y=+2560/2р
Z=+700



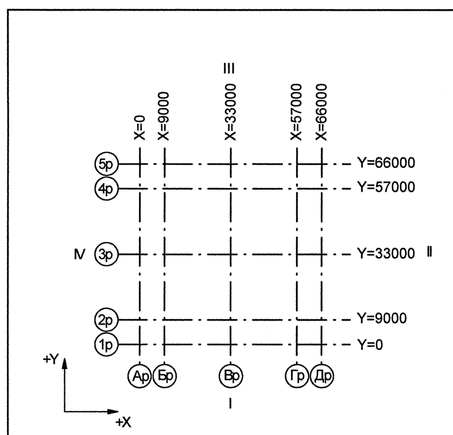

Номер трубопровода - I
Подведомственность - ПНАЭГ 7-008-89
Классификационное обозначение по НП-001-97 - 2НО
Группа по ПНАЭГ 7-008-89 - С
Класс безопасности по НП-001-97 - 2
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - I
Рабочие параметры: Pp= 0.58 МПа, tp=33°C
Параметры гидроиспытания: Pг=0.87 МПа, t не менее 5°C
Среда- Техническая вода группы А

3TG11Z01 01		3	DN 100	Z+ 2700 X+ 175 Y- 2775	3TG11W01/N1				S8 3TG11Y01/PT-997				3TG11J01/ТГ-235
Код блока	Трубопроводы проектируемые	Позиция детали	Условный проход	Координаты элементов в здании	Код оборудования/ Номер патрубка	Шов заводской	Шов монтажный	Резьбовое соединение	Позиция опоры Код опоры / код проходки	Направление среды	Переход	Штуцер	Код герметичной проходки/ код проходки

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-		Инв. 4892	-	-
Инж.1к.		Куланова			07.11
Пров.вед.инж.		Веренцова			07.11
Пров.нач.гр.		Жук			08.11
Н.контр.		Краснояров			08.11

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R3.00138.1.0.11
Лист 359

R3.VF10.3072.011.02.00.212

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Негерметичная часть
Трубопроводы технической воды
группы "А".Обвязка вентустановок

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Изометрический чертеж
3VF22Z08

ОАО "НИАЭП" 2012

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ

Формат А1