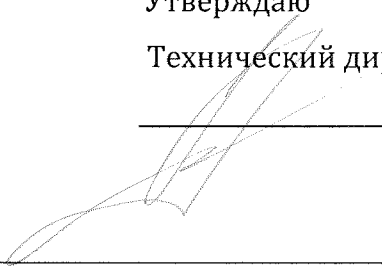


Утверждаю

Технический директор – главный инженер


С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ №3
объемов пусконаладочных работ по КИП и А.
Паропроводы 9,8 МПа, 540°С.


Чертеж № 1350.12.38А.30УНЈ-1550-AS Изм. 2, 1350.12.38А.30УНЈ-1550-AS.Z Изм. 2;
1350.12.38А.30УНЈ-1551-AS Изм. 2, 1350.12.38А.30УНЈ-1551-AS.Z Изм. 2;
1350.12.38А.30УНЈ-1191-AS, 1350.12.38А.30УНЈ-1191-AS.Z;
1350.12.38А.30УНЈ-1115-AS, 1350.12.38А.30УНЈ-1115-AS.Z

Смета № 862

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Пусконаладочные работы			
1.	Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» до 3.	шт	43	01-09-002-01
2.	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 10.	шт	8	01-09-001-03
3.	Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ.	шт	8	01-07-001-01
4.	Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ.	шт	76	01-11-028-01
5.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ	шт	8	01-03-002-04

Начальник цеха ТАИ _____


(Авдошин А.В.)