



План на отк. 0.000 с сетями В2  
М 1:200

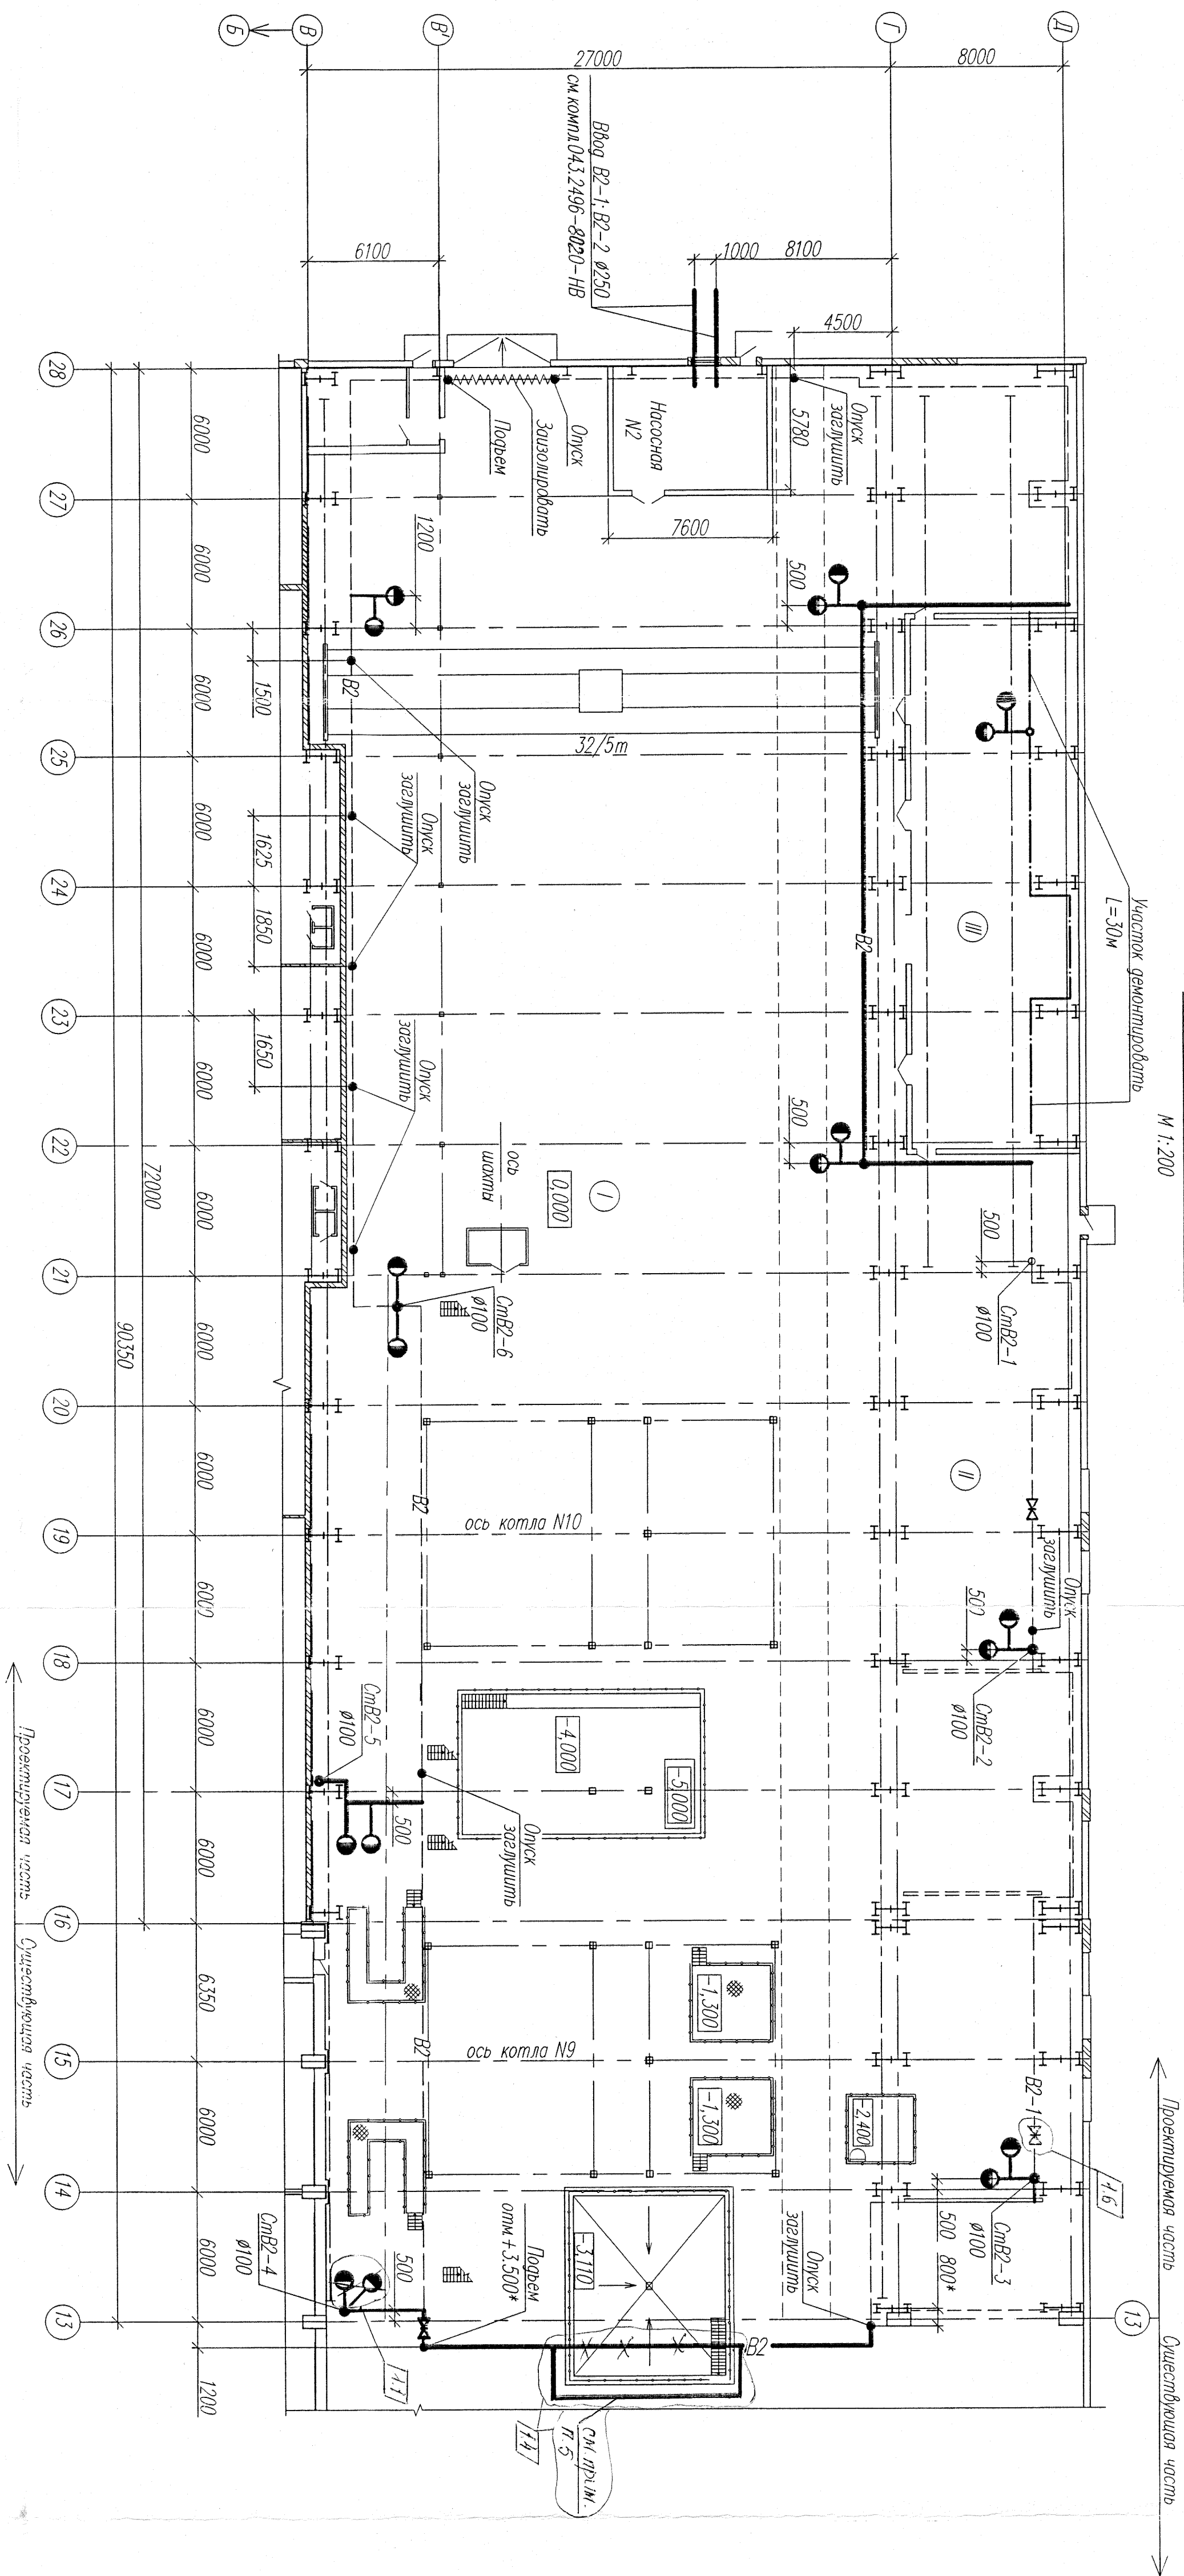


Экспликация помещений		
Помещ. по плану	наименование	Площадь кв. м
I	Котельная отапливаемая	304,30
II	Буферное отделение	7
III	Помещение частотных преобразователей	186,0

Узел крепления трубопровода к металлопластиковой колонне

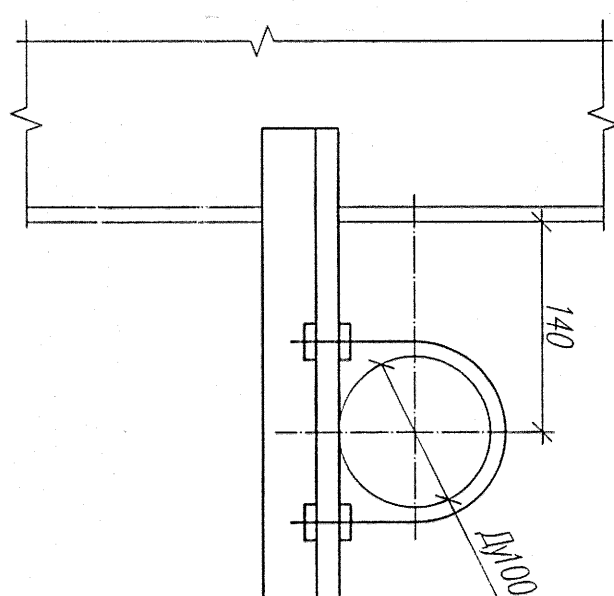

План на отк. 0.000 с сетями В2

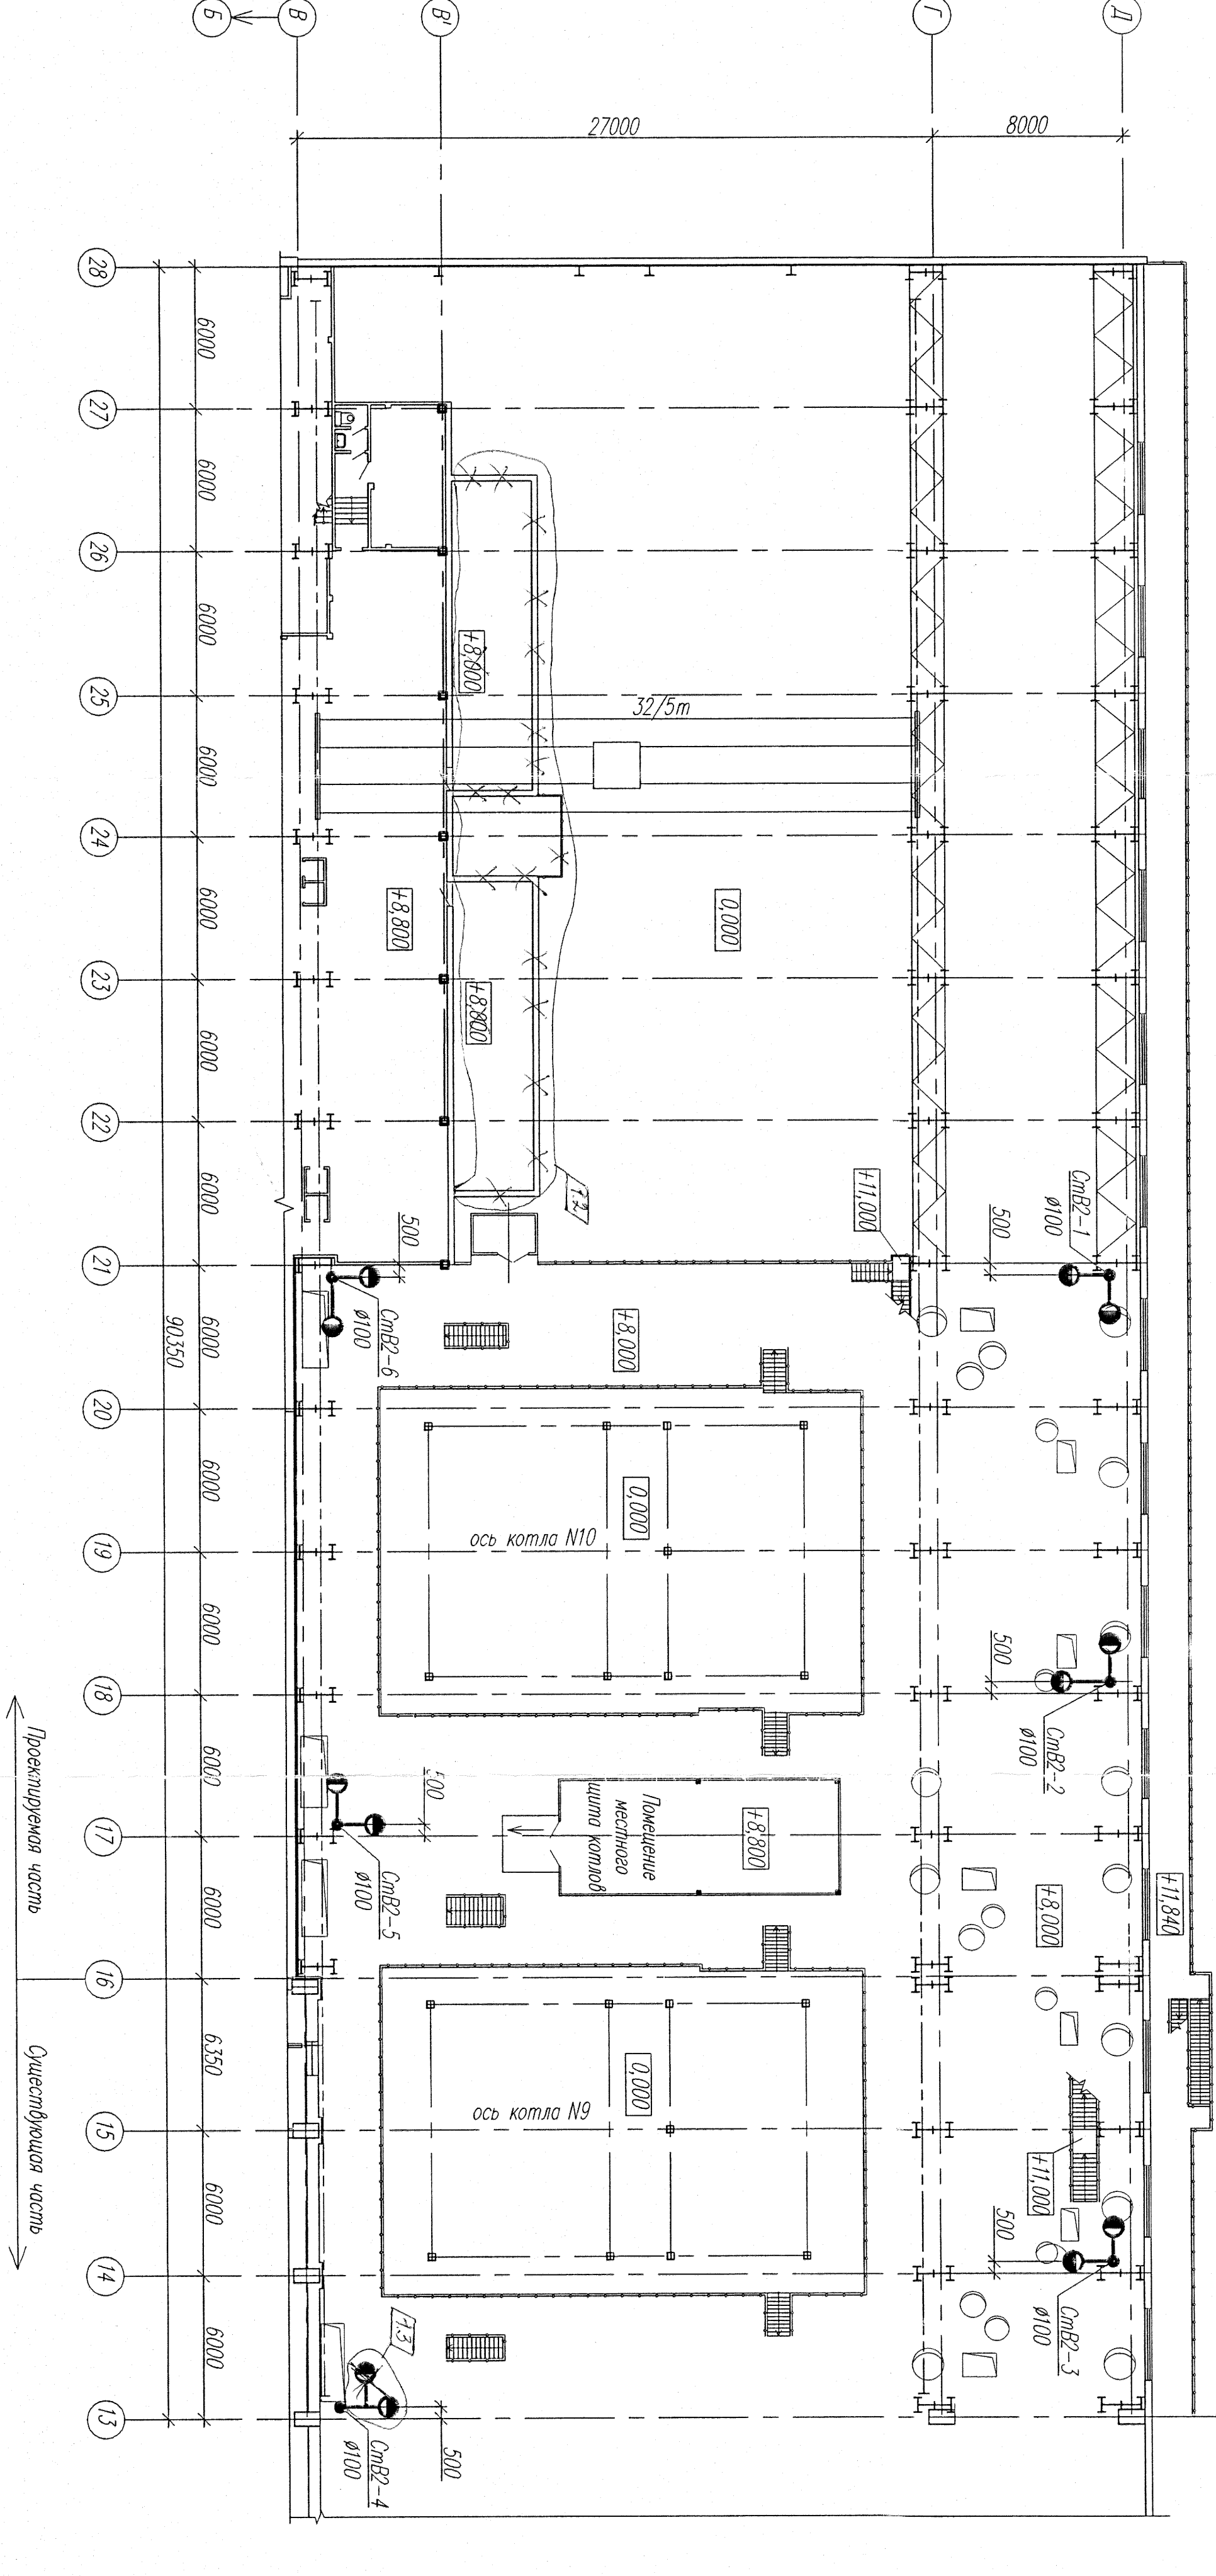

- Общие сведения о здании.
- Трубопровод Ø100 мм длиной 30 м проложенный в помещении частотных преобразователей от оси 26-22 геоконтрироваться.
- Пожарные краны ДБС геоконтрироваться и установить ДБС на высоте +1,35 м и +1,00 м уровня чистого пола.
- Насосная №2 сконденсировать комплекс 043.2496-4270-ПТ-Г.
- Перенести между осями В-Г для удобства обслуживания.

043.2496-4261-ВК	
1	ТЭЦ с оградой
2	Котельная с оградой
3	Котельная с оградой
4	Котельная с оградой
5	Котельная с оградой
6	Котельная с оградой
7	Котельная с оградой
8	Котельная с оградой
9	Котельная с оградой
10	Котельная с оградой
11	Котельная с оградой
12	Котельная с оградой
13	Котельная с оградой
14	Котельная с оградой
15	Котельная с оградой
16	Котельная с оградой
17	Котельная с оградой
18	Котельная с оградой
19	Котельная с оградой
20	Котельная с оградой
21	Котельная с оградой
22	Котельная с оградой
23	Котельная с оградой
24	Котельная с оградой
25	Котельная с оградой
26	Котельная с оградой
27	Котельная с оградой
28	Котельная с оградой