
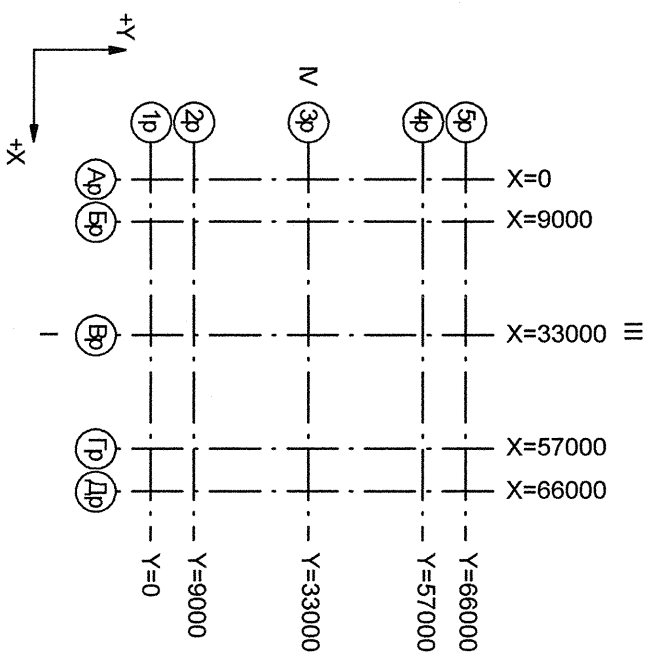
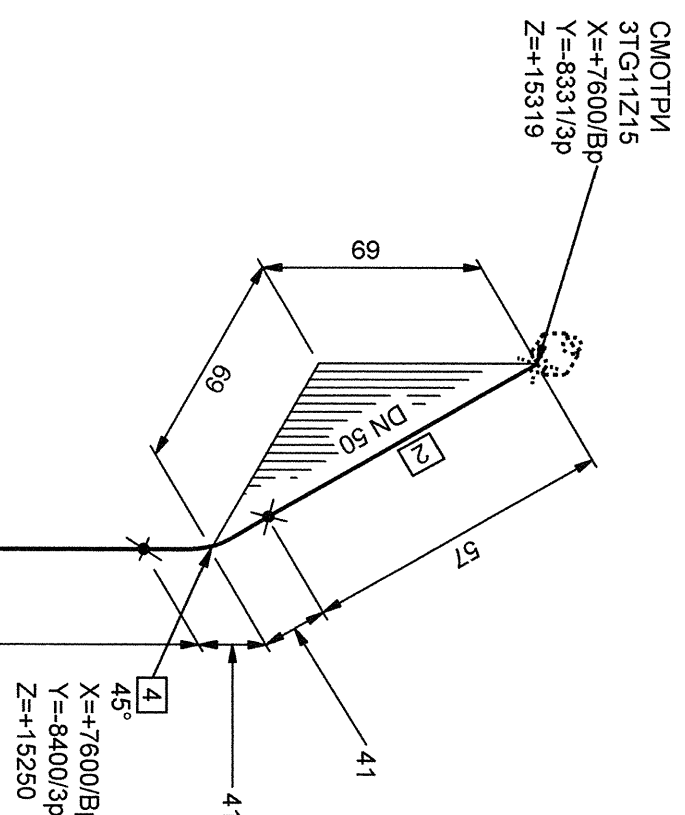


			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ		
Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N						
R3.00130.1.0.11	2018.04.12							

[illegible]

Номер трубопровода - 1
 Периодичность - ПНАЭГ 7-008-89
 Классификационное обозначение по НП-001-97 - 2Н3
 Группа по ПНАЭГ 7-008-89 - В
 Класс безопасности по НП-001-97 - 2
 Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - 1
 Рабочие параметры: Р= 0,54 МПа, t=90°С
 Параметры гидротестирования: Р=0,83 МПа, t=100°С
 Период бортовой работы 16-200/МЗ

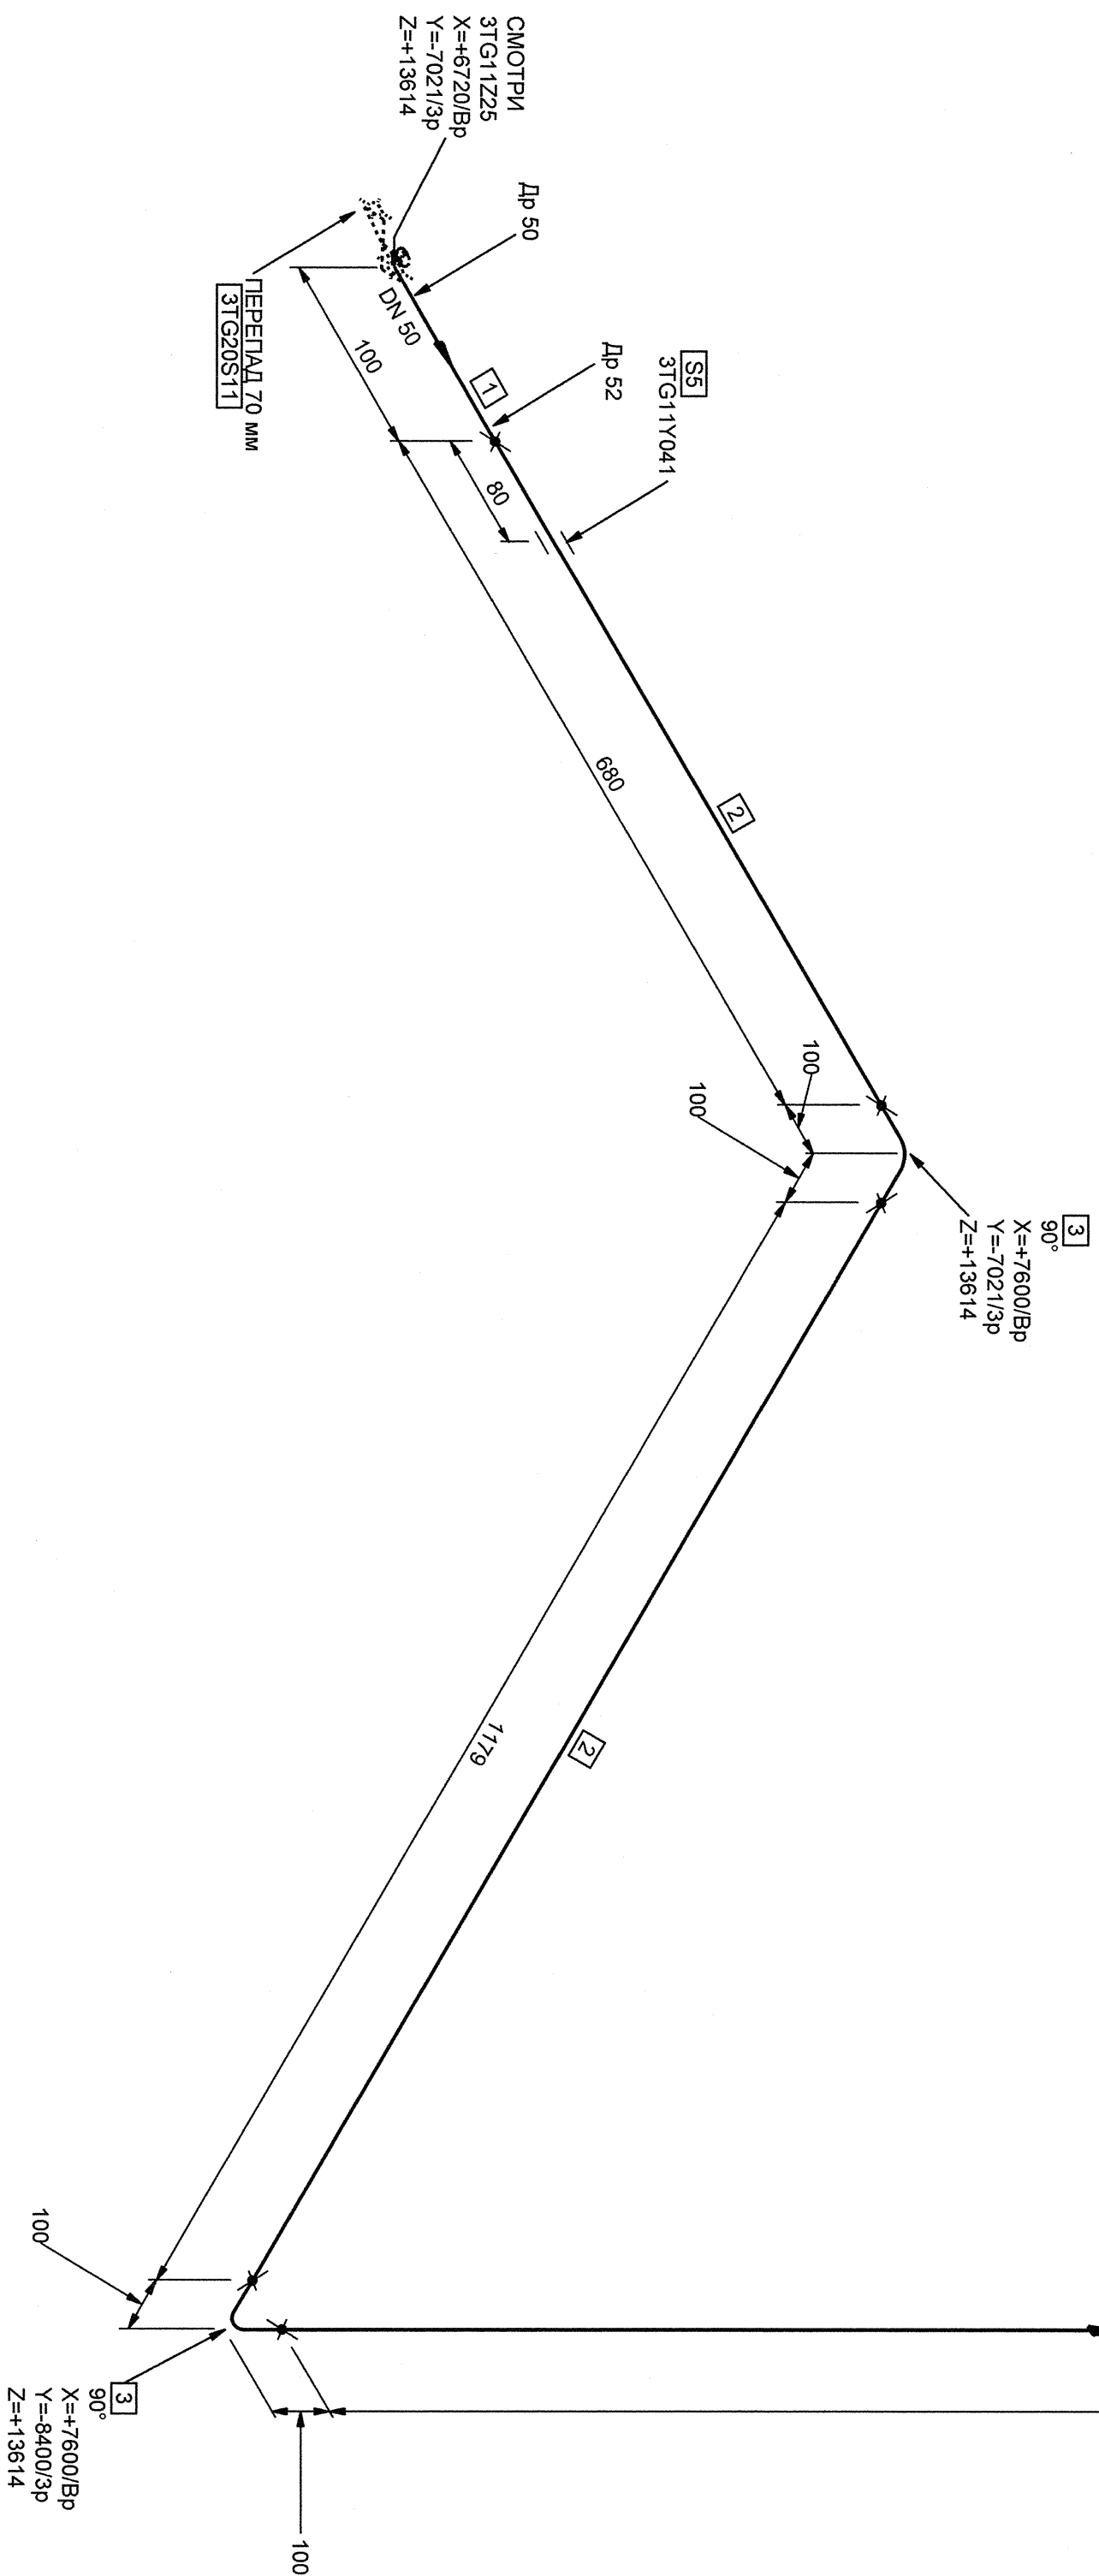

МОТЯКЪЩЕ СЪБИТИЕ			
№3	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ
			МАЩО ЕДИН. КГ
1	OCT 24.125.01-89 ТР/Б/А 57/4	0.100 М	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001
2	CTO 798/14898 109-2009 ТР/Б/А	3.411 М	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001
3	57/3.0		4.82
3	ОТО 798/14898 111-2009	2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001
4	КОТЕЛО В 90°-57/3.0-Р/Н 25		
4	CTO 798/14898 111-2009		08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001
5	КОТЕЛО В 45°-57/3.0-Р/Н 25		
5	3ГГГ1У041 ОТОПА НЕПОДБИВКА	1	-

Имя	Ком. у.	Имя	№ док.	Допуск	Дата
Александр		Костина		<i>Иван</i>	28.09
Досагай, нек.		Березина		<i>Иван</i>	28.09
Досагай, Д.		Ков		<i>Иван</i>	28.09
Т. комп.		Качакопов		<i>Иван</i>	28.09

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Изм. № подл. R3.00130.10.11

Лист 24


R3.TG11.3072.011.01.00.007

Rостовская АЭС Блок 3

Разное по назначению "Безопасная часть" Трубопроводы, рассчитанные безопасно		Страниц	Лист	Листов
Выделили		D	1	1

Изомерический чертёж

3TG11Z120



OAO "НИАСТ"

2012