ЭС-146

Б–Б

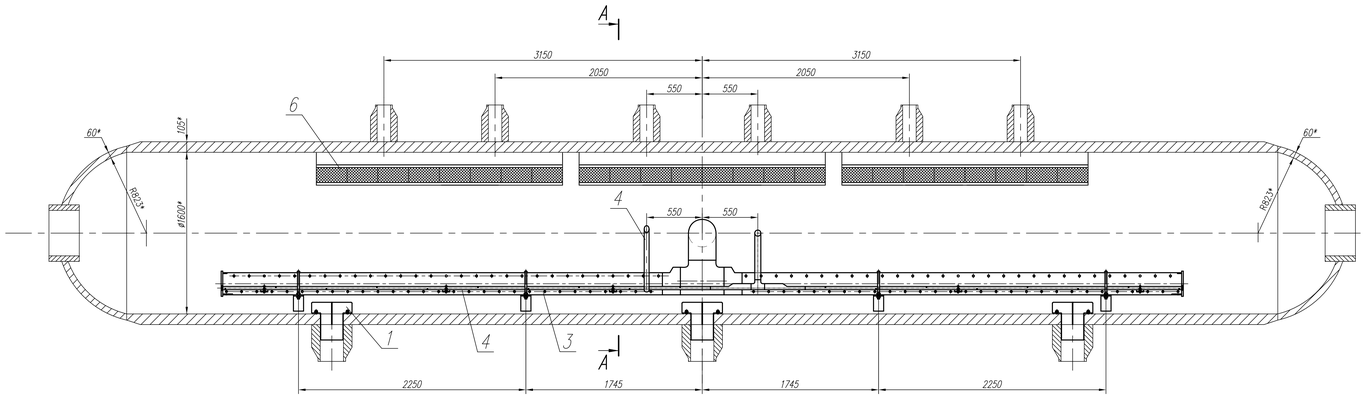

А–А

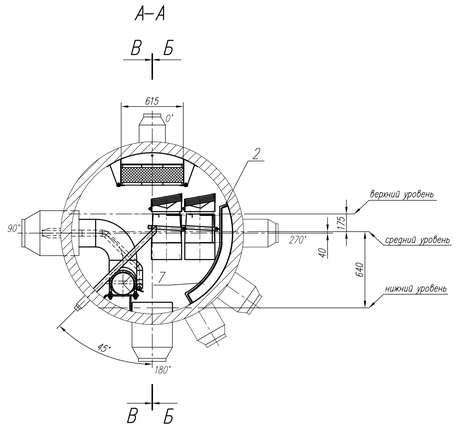

В–В

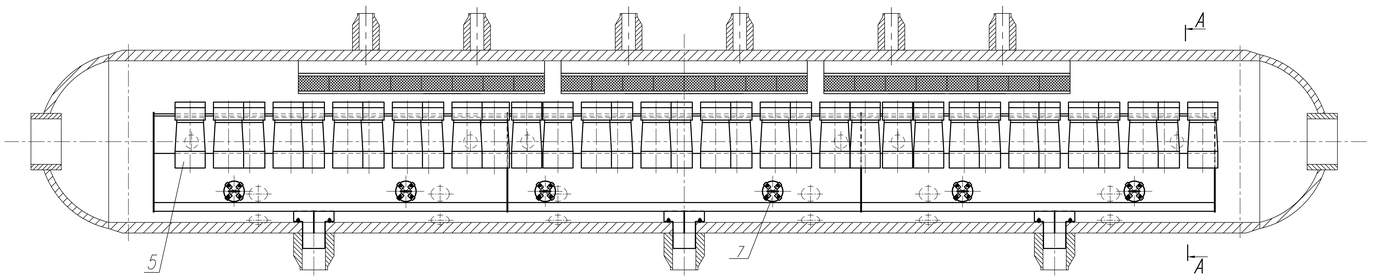

Таблица 1

Поз.	Наименование	Кол.	Примеч.
1	Решетка антикавитационная	3	ЭС-161
2	Стена первичного сепаратора	1	ЭС-162
3	Распределитель питательной воды	1	ЭС-163
4	Распределитель химикатов и		
	труба непрерывной продувки	1	ЭС-164
5	Циклоны внутрибарабанные	34	ЭС-165
6	Установка демистров	3	ЭС-226
7	Смотровой затвор	6	ЭС-184

1. *Размеры для справок.
2. Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264–80. Допускается полуавтоматическая сварка по ГОСТ 14771–76 в смеси газов.
3. Контроль сварных швов – внешний осмотр и измерение. В отдельных местах контроль ЦД и керосином.
4. Размеры дуг даны по внутреннему диаметру барабана.
5. Приварку деталей устройства внутрибарабанного выполнить через приварные детали барабана.

Согласовано "ЗиО Подольск"							Котел-утилизатор П-140 Южноуральская ГРЭС-2		ЭС-146	
Отдел	Фамилия	Подпись	Дата						Лит.	Масса	Масштаб
				Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
				Разраб.		Рабочева		06.11			1:20
				Пров.		Земянкина		06.11			
Согласовано СКБК				Т.контр.					Лист	Листов 1	
				Н.контр.		Жигалов		06.11	ИК "ЭИОМАР" ОП "Газэнерго"		
				Утв.		Ежов		06.11			
								Копировал	Формат А2х3		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата | Перв. примен. | Справ. N