ЭС-161

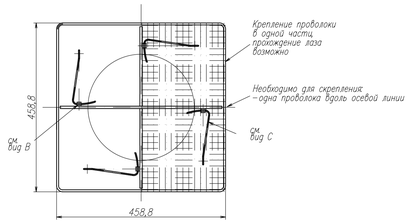

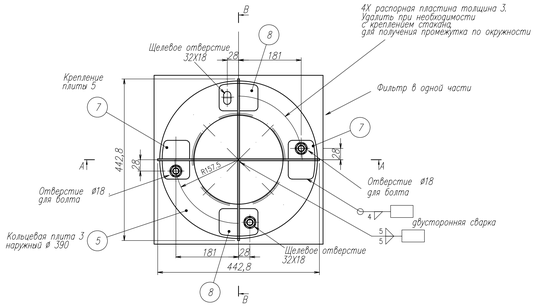

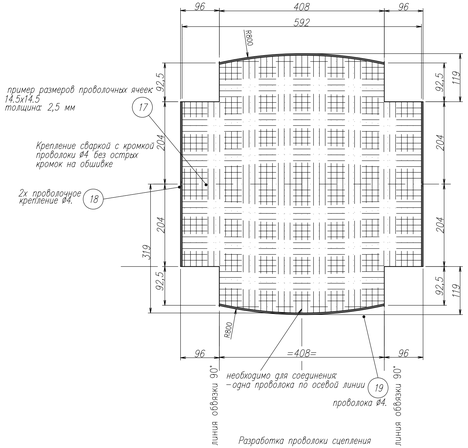

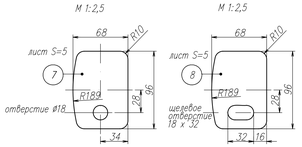

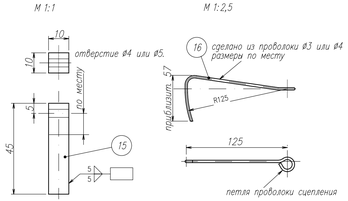

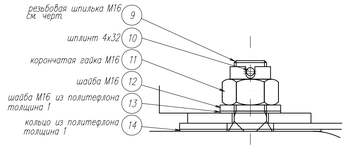



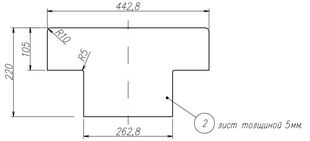



вид D

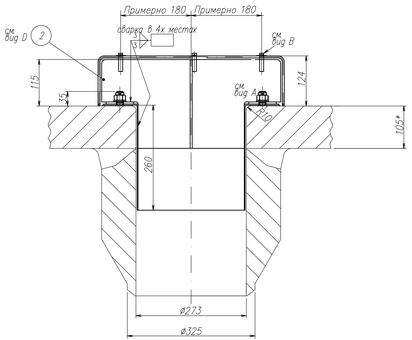

сечение А–А
насадок В1,В2,В3

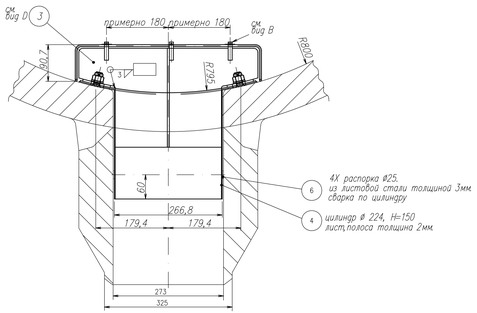

сечение В–В

Таблица 1

Поз.	Кол.	Наименование	Размеры
2	1	Лист антикавитационной решетки	s=5
3	2	Лист антикавитационной решетки	s=5
4	1	Лист	s=2
5	1	Лист	s=3
6	4	Лист	s=3
7	2	Лист	s=5
8	2	Лист	s=5
9	4	Резьбовая шпилька	М16 х 35
10	4	Шплинт	4 х 32
11	4	Корончатая гайка	М16
12	4	Шайба	для М16
13	4	Шайба	s=1
14	1	Лист	s=1
15	4	Шплинт	10 х 10 х 45
16	4	Крючок	ø4
17	1	Сетка	ø2,5 14,5 х 14,5
18	2	Проволока	ø4
19	2	Проволока	ø4

Примечание:
Необходимо:
подготовить размеры ячеек согласно имеющихся размеров проволоки
подогнать выкрутки перегородки согласно внутренним ячейкам.
максимальный размер проволоки крепления отверстия 13х13.
максимальная толщина 2.5 мм

Согласовано "ЗиО Подольск"						КУ П-140 БВД Южноуральская ГРЭС-2		ЭС-161	
Отдел	Фамилия	Подпись	Дата						
				Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
				Разраб.		Земзякина		04.11		—	1:5
				Пров.					Решетка антикавитационная		
Согласовано СКБК				Т.контр.					Техническое задание	Лист	Листов 1
				Н.контр.		Жигалов		04.11		ИК "ЭИОМАР" ОП Таганрог	
				Утв.		Ежов		04.11			

Копировал

Формат А2х3

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл. | Взам. инв. N° | Инв. N° дубл. | Подп. и дата