



Отметка лотка трубы
Проектная отметка земли
Натурная отметка земли
Обозначение трубы и тип изоляции
Основание
Уклон
Длина
Расстояние
Номер колодца, точки угла поворота





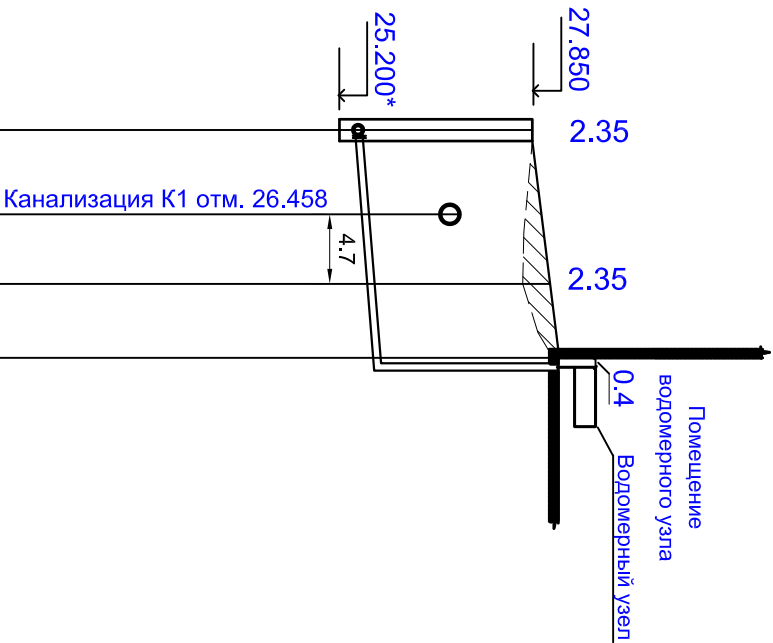


			25.500	25.708	25.888
			27.850	28.060	28.200
			27.850	27.740	27.920
Трубы полиэтиленовые напорные Ф110х8.1 ПЭ100 SDR13.6 ГОСТ 15899-2001					
Песчаное , сплосм 0.2м с послойным трамбованием,выравненное с обратной засыпкой речным песком на 0,5м выше трубы					
	0.02	19.4			
	10.4	5.0			
Колодец В1 Уг1 ВУ					

* - уточнить по месту.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



						Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы ОАО СПБ "ИЗТОП" Ленинградская обл. Всеволожский район г.п. Кузьмоловский, ст. Капитово
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ТПЦ		Г.Галустьян			07.12	
Разработал		И.Захарова			07.12	
Проверил		С.Роженко			07.12	
					07.12	
Н.контроль		Л.Сафронова			07.12	
Котельная автоматизированная мощностью 6,4 МВт						
Профиль водопровода В1						
						Электростандарт Организationalный дистрибьютор АИВ - Москабель