

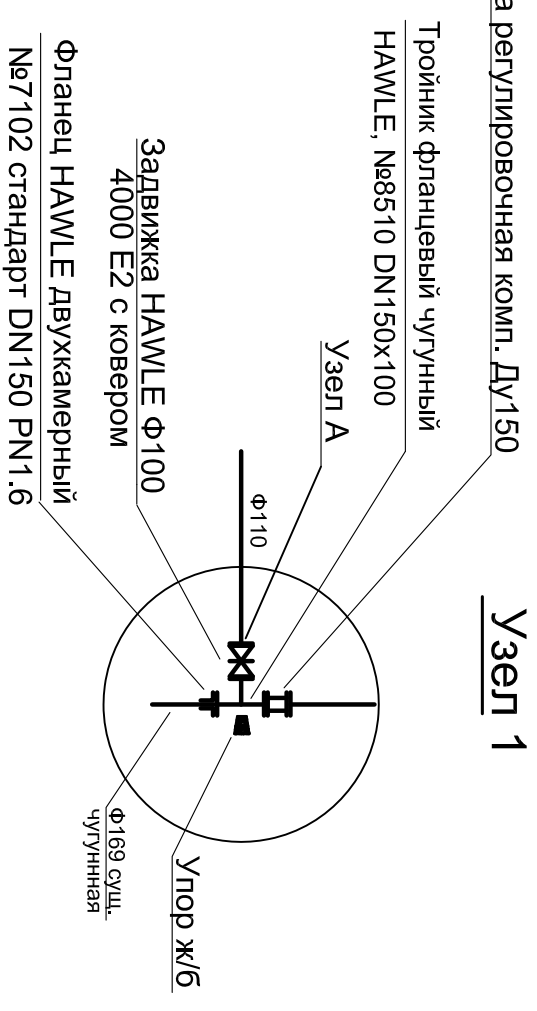


## ДЕТАЛІРОВАКА СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОПРОВОДА В1

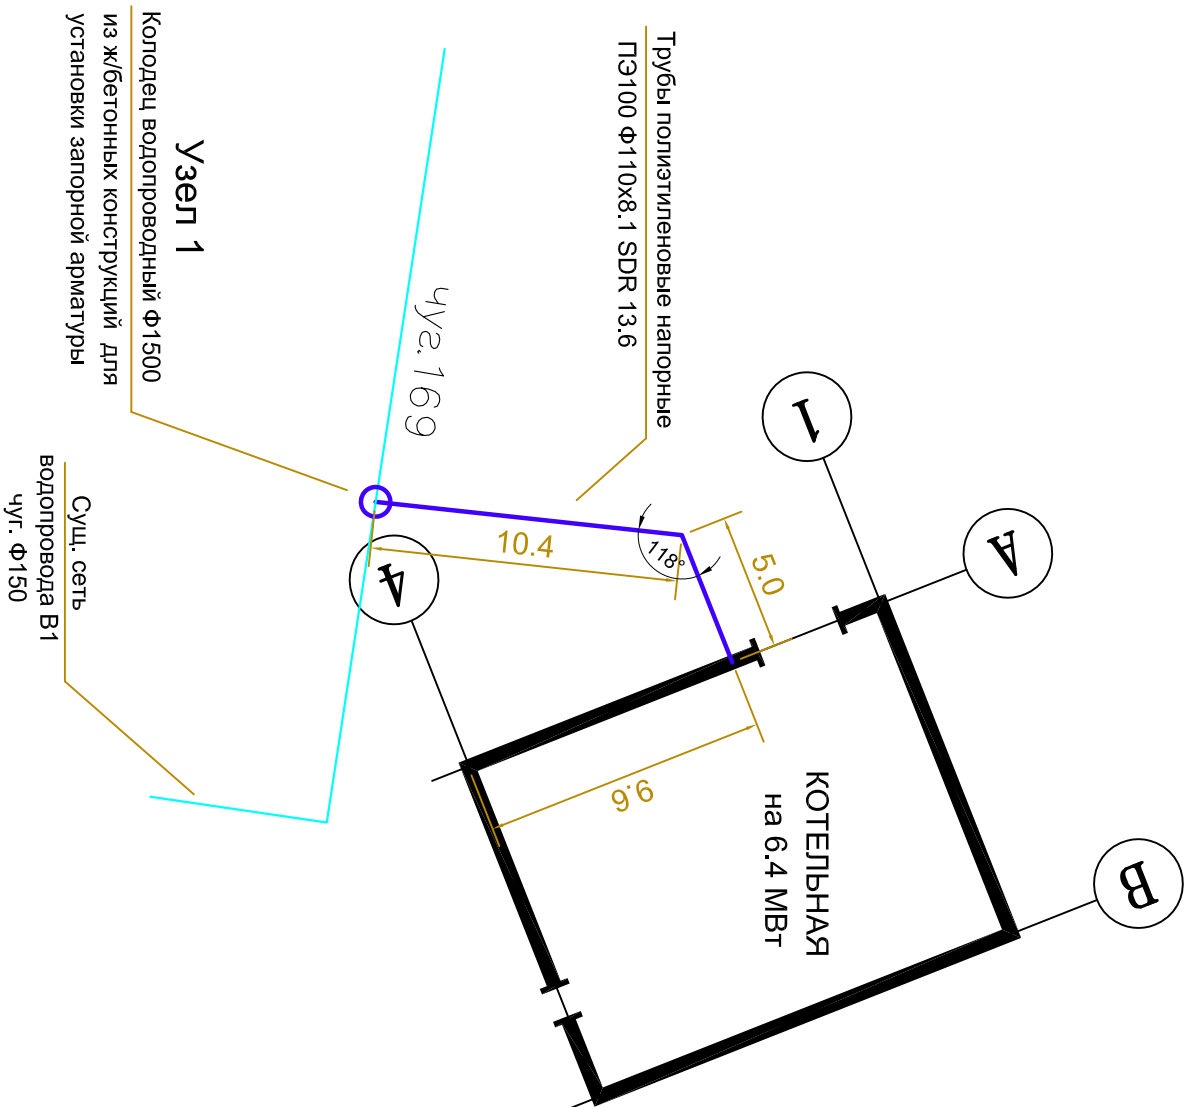

# УЗЕЛ А

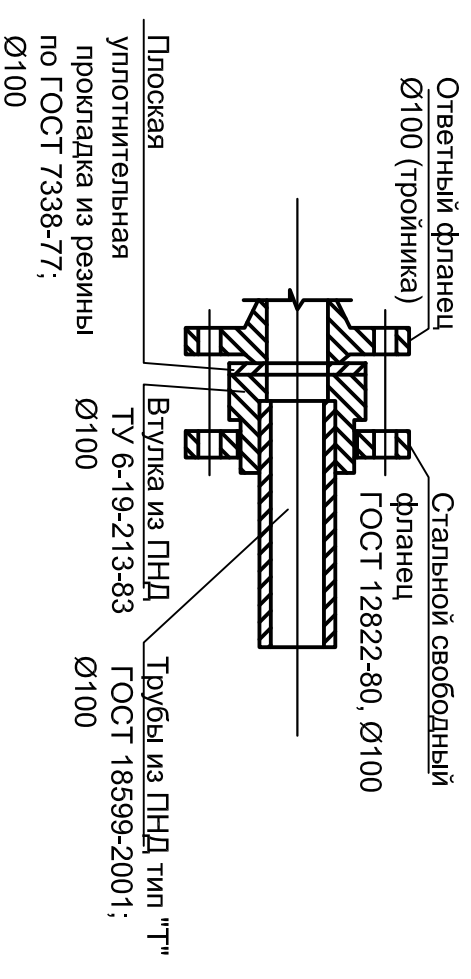


## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Детализовку водопроводных сетей выполнить согласно проекта.
2. Применяется водопроводный колодец Ф 1500мм.
3. Применяются трубы ПНД типт ПЭ100 SDR-13.6

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



НАСТОЯЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ  
И НЕ ПОДЛЕЖИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
БЕЗ ВЕДОМА АВТОРОВ!

						Реконструкция системы теплоснабжения проездной частью базы ОАО СПб ИЗОТОП Ленинградская обл. Всеволожский район г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово	Котельная автоматизированная мощностью 6,4 МВт	Р	4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
ТИП		Г.Лагутина		<i>[подпись]</i>	07.12					
Разработал		И.Захарова		<i>[подпись]</i>	07.12					
Проверил		С.Роженко		<i>[подпись]</i>	07.12					
					07.12					
Н.контроль		Л.Сафронова		<i>[подпись]</i>	07.12					
						Детализовка водопровода В1				
						 <b>Электростандарт</b> ООО "Электростандарт" Организационный дистрибутор АО "Московские Энергетики"				