14Ш9111.4074-549013 "DS35R04" Ш-1

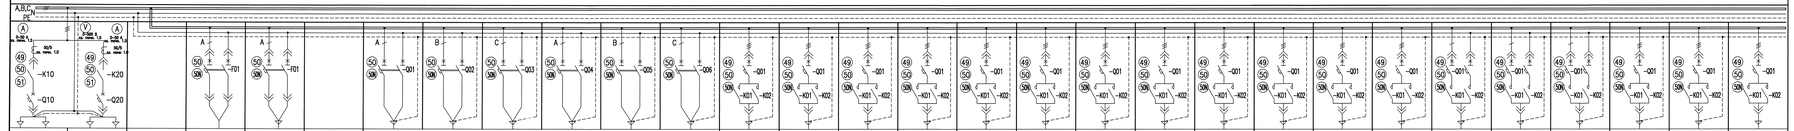

Аппаратура в шкафу / Тип блока																															
	51UA104–00.4073–1W	51UA105–00.4073–1W	51SC.A101–00–1F	5I/3UA113–00.3050–1W	5I/3UA113–00.3050–1W	5I/3UA103–00.2556–1W	51LC.AB10–00.3850–1F																								/1.1
Координата установки блока	1	2	3	4A	4B	4C	5								6A	6B	6C	7A	7B	7C	8A	8B	8C	9A	9B	9C	10A	10B	10C	11A	11B	11C
Тип выключателя	Compact NSX100N	Compact NSX100N	—	C60N. 2P	C60N. 2P	C60N. 2P	C60N. 2P	C60N. 2P	C60N. 2P	C60N. 2P	C60N. 2P	C60N. 2P	C60N. 2P	C60N. 2P	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P04	GV2–P04	GV2–P04	GV2–P04	GV2–P06	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P06	GV2–P06	GV2–P06	GV2–P05	GV2–P05	GV2–P05	/1.2
Номинальный ток выключателя, А	100	100	—	—	—	—	1,0	1,0	2,0	6,0	6,0	6,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	1,6	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	1,0	1,0	1,0	/1.3
Тип расцепителя	Micrologic, 2,2	Micrologic, 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Номинальный ток расцепителя, In, А	40	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Уставка срабатывания расцепителя, Ir/In	Ioa0,9/3xIr	Ioa0,9/3xIr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ток срабатывания расцепителя, Ir/In, A/A	18x0,9/3x16,2 16,2/46,6	18x0,9/3x16,2 16,2/46,6	—	Кривая "B"(3–5)	Кривая "B"(3–5)	Кривая "B"(3–5)	Кривая "C"(5–10)	Кривая "C"(5–10)	Кривая "C"(5–10)	Кривая "B"(3–5)	Кривая "B"(3–5)	Кривая "B"(3–5)	0,7/13,0	0,7/13,0	0,7/13,0	0,7/13,0	0,7/13,0	0,5/8,0	0,4/8,0	0,4/8,0	0,4/8,0	—	1,12/22,5	0,7/13,0	0,7/13,0	1,0/22,5	1,0/22,5	—	—	—	/1.4
Тип контактора	LC1–D80 Q7	LC1–D80 Q7	LC1–D50 M7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	LC2–D09M7	
Номинальный ток контактора, А	80	80	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Марка трансформатора тока нулевой последовательности	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Тип реле Vigirex	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сечение кабеля типа ВВГнг–LS или КВВГнг–LS	ВВГнг–LS 5x35	ВВГнг–LS 5x35	КВВГнг–LS 4x4	Коммутируется проводом ПВ1 4x4	—	—	—	—	—	—	—	—	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	—	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	КВВГнг–LS 5x2,5	—	—	—	—	—	
Маркировка кабеля ВВГнг–LS или КВВГнг–LS	DS35R04–01 DS35R05–01	DS35R03–02 DS35R04–02	DS35R04–2001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	OUA10XT101–0301	OUA10XT103–0301	OUA10XT105–0301	OUA10XT106–0301	OUA10XT123–0301	OUA10XT125–0301	OUH73XT01–0301	OUH83XT01–0301	—	OUC10XT101–0301	OUC10XT113–0301	OUC10XT117–0301	OUH15XT117–0301	OUH77XT104–0301	—	—	—	—	—	
Аппаратура у электроприемника	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сечение кабеля типа КГН	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Маркировка кабеля типа КГН	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Тип двигателя	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	МЭОФ–100/25–0,25–99К	МЭОФ–100/25–0,25–99К	МЭОФ–100/25–0,25–99К	МЭОФ–100/25–0,25–99К	МЭОФ–250/25–0,25–99К	МЭОФ–40/10–0,25–99К	МЭОФ–40/25–0,25–99К	МЭОФ–40/25–0,25–99К	—	АРМАТЭК–МО–1800	МЭОФ–250/25–0,25–99К	МЭОФ–250/25–0,25–99К	МЭОФ–40/10–0,25–99К	МЭОФ–40/10–0,25–98	МЭОФ–40/10–0,25–98	—	—	—	/1.5
Мощность / ток присоединения, кВт/А	4,571/12,8	4,571/12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,25/0,69	0,25/0,69	0,25/0,69	0,25/0,69	0,25/0,69	0,16/0,44	0,11/0,3	0,11/0,3	—	0,37/1,02	0,25/0,69	0,25/0,69	0,16/0,9	0,16/0,9	—	—	—	—	/1.6
Марка монтажной единицы	"DS35R04"		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	OUA10S101	OUA10S103	OUA10S105	OUA10S106	OUA10S123	OUA10S125	OUH73S01	OUH83S01	—	OUC10S101	OUC10S113	OUC10S117	OUH15S117	OUH77S104	—	—	—	—	—	
Наименование монтажной единицы	Ввод рабочего питания	Ввод резервного питания	Ввод АВР ~ЕС	Резервное питание ~ЕС	Резерв	Организация шины мимения	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Задвижка на тр–де заполнения бака–запаса ХОВ после задвижки шунтовб	Задвижка на тр–де подачи ХОВ Во всасывающий коллектор насосов ХОВ	Задвижка на всасывающем коллекторе насосов ХОВ	Задвижка на всасывающем коллекторе насосов ХОВ	Задвижка на тр–де ХОВ на подпитку II контура	Задвижка на тр–де ХОВ на заполнение I контура	Задвижка на дюкером тр–де В бак–мерник серной кислоты OUH73B01	Задвижка на дюкером тр–де В бак–мерник аркана натра OUH83B01	Резерв	Задвижка на тр–де холодной воды к установкам ДОУ	Задвижка на тр–де перед фильтром тонкой очистки OUC10N12	Задвижка на тр–де перед фильтром тонкой очистки OUC10N12	Задвижка на тр–де дистиллята в бак приготовления раствора антинакипи и серной кислоты	Задвижка на тр–де дистиллята В бак–мешалку сульфаминовой кислоты OUH77B12	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв		
Номер полной схемы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 25	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 25	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 25	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 19	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 27	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 27	—	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 62	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 25	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 25	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 29	R3.UA10.3031.034.07.00.005 лист 29	—	—	—	/1.7
Место установки	Помещение ДОУ		ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	—	—	—	—	—	—	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	—	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	ДОУ	—	—	—	—		
Расчетная длина кабеля, м	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Торцевая панель

1 Сборка расположена в помещении ДОУ на отметке 0,000 ряд К–Л, у оси 4.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R3.02154.4.0.34
Лист 6

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.шиж.Зв			Рунтов		12.11
Пров.шиж.Ли			Фокин		12.11
Пров.конс.			Ивашкевич		12.11
Н. контр.			Бородюкова		12.11

R3.UA10.3960.034.07.00.005

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3
Здание ДОУ
Автоматизация комплексная
Техническое задание заводу на изготовление НКУ Freezon

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Сборка "DS35R04" Ш-1
Опросный лист

ОАО "НИАЭП" 2013

Копировал А3Х3

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№
02154.4.0.34