


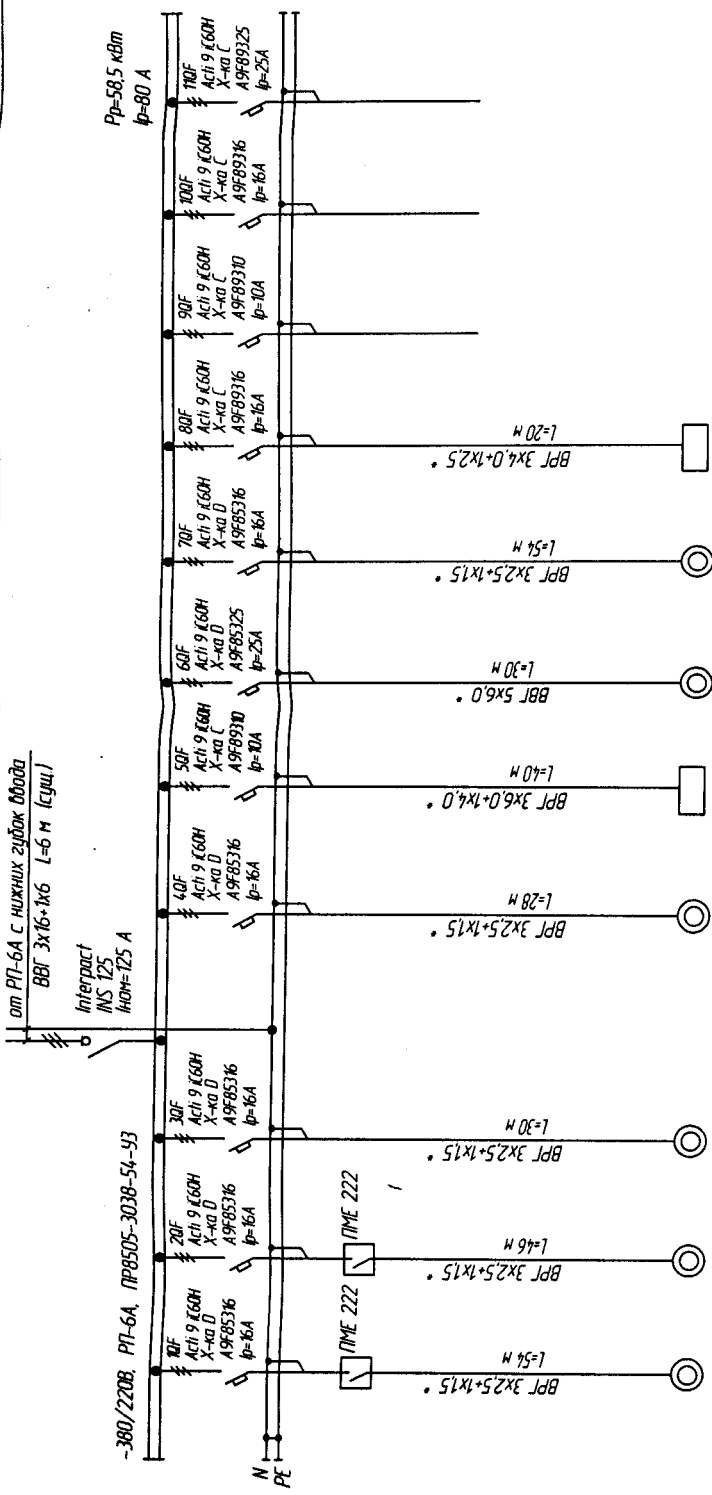

Наименование и номер помещения	Электротехнический				Электромонтажный				Эксплуатационный			
	Ток, А	И	И _н	И _н	Ток, А	И	И _н	И _н	Ток, А	И	И _н	И _н
П-3	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
В-2	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
Пресс	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
Ввод	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
Фрезерный станок	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
Стенд испытания насосов ПМКД	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
Токарный станок	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
Фрезерный станок	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
ШУ 3Т-6	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
Резерв	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
Резерв	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5
Резерв	4,0	5,5	12	13,2	3,0	7,2	12,0	24,5	3,0	7,2	12,0	24,5

Инд. № 312-774

0301235.0000-ЭМ			
2 Озерск ФГУП "ПО Маяк" Завод 235			
Изм.	Лист	Лист	Лист
Разработ	Копиров	Слобод	Слобод
Пробир	Слобод	Слобод	Слобод
Н. контр.	Слобод	Слобод	Слобод
Трансформаторная подстанция ТП-8А			
Здания 107, 108, 109, 124			
Замена распределительных пунктов			

Примечания:

- 1 * - Кабели отходящих линий - существующие;
- 2 По просьбе эксплуатации, применить распределительные пункты напольного исполнения;
- 3 Вопрос переключения кабелей и места установки распределительных пунктов решается силами эксплуатации