1252-1187.Р3-2901.53.21100-ЭМ2.Т3Н2.7-МШУТ3_34=00

Задняя стенка

(вид со стороны монтажа)

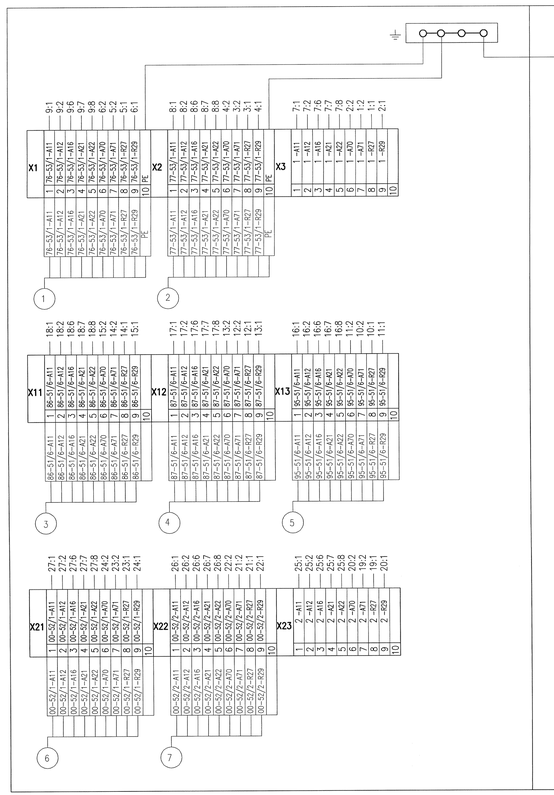

Дверь шкафа

(вид со стороны монтажа)

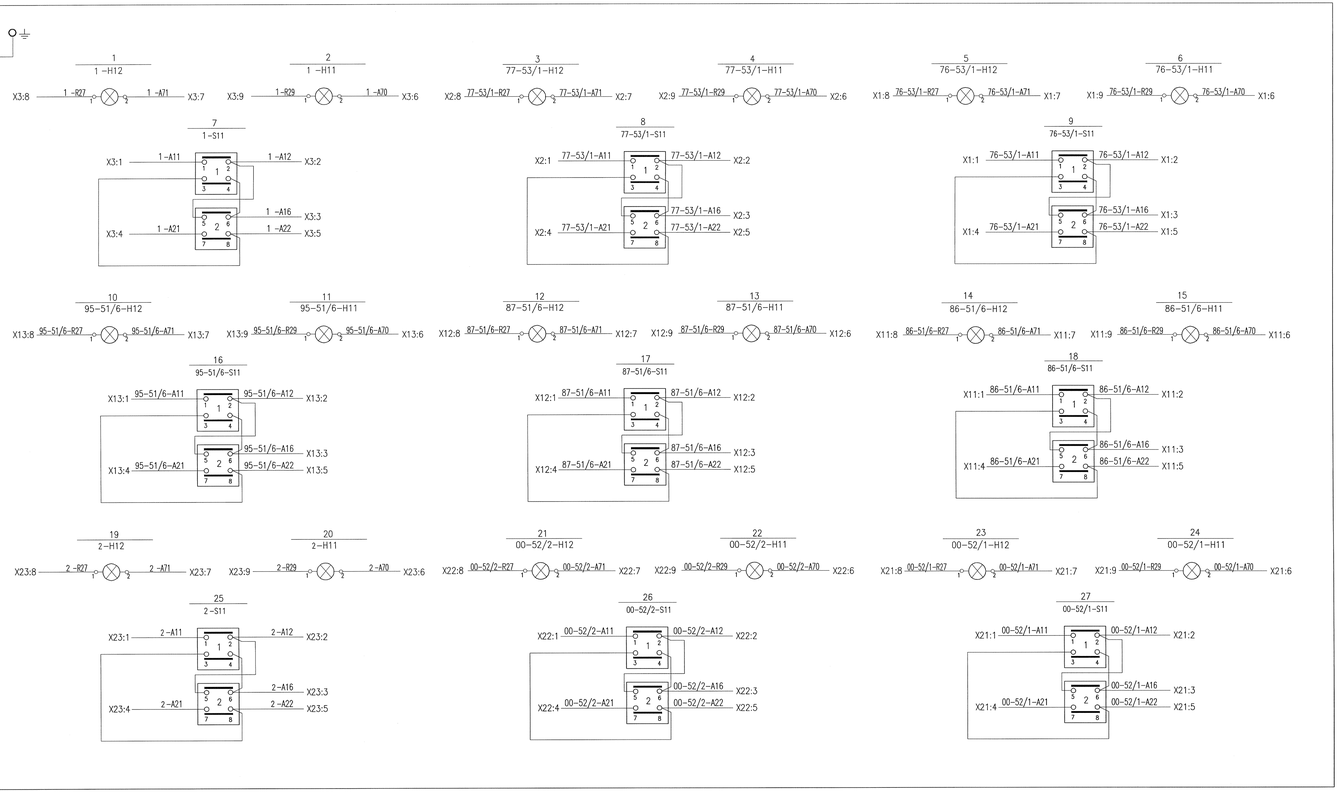

Условный номер кабеля	Марка кабеля по журналу	Марка адреса	Тип кабеля	Жильность и сечение	Количество резервных жил
	Наименование адреса				
1	76–53/1–U104	ШУТ4	КВВГнг–LS	14х1,5	4
	Шкаф управления				
2	77–53/1–U104	ШУТ4	КВВГнг–LS	14х1,5	4
	Шкаф управления				
3	86–51/6–U104	ШУТ4	КВВГнг–LS	10х1,5	1
	Шкаф управления				
4	87–51/6–U104	ШУТ4	КВВГнг–LS	10х1,5	1
	Шкаф управления				
5	95–51/6–U104	ШУТ4	КВВГнг–LS	10х1,5	1
	Шкаф управления				
6	00–52/1–U104	ШУТ4	КВВГнг–LS	10х1,5	1
	Шкаф управления				
7	00–52/2–U104	ШУТ4	КВВГнг–LS	10х1,5	1
	Шкаф управления				

1 Монтаж выполнить проводом ПуГВ 1х1,5

2 Весь монтаж выполнить в соответствии с действующими ПУЭ и СНиП 3.05.06–85

Файл: 1252–1187.Р3–2901.53.21100–ЭМ2.Т3Н2.7–МШУТ3_34=00.dwg

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Юдин		
Пров.		Дубак		
Рук. пр.		Волков		
Н.контр.		Гуляев		
Н.контр.		Куценко		
Утв.		Широкий		

1252–1187.Р3–2901.53.21100–ЭМ2.Т3Н2.7–МШУТ3 Э4

Шкаф управления МШУТ3

Схема электрическая соединений

Лит.	Масса	Масштаб
И		

Лист | Листов 1

ОАО "Атомэнергопроект" ВПФ Волгоград 2014

Формат А3х4

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата

18.04.2014