1252-1187.РЗ-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.9-ШУТ5 СБ

Передняя стенка
Вид спереди

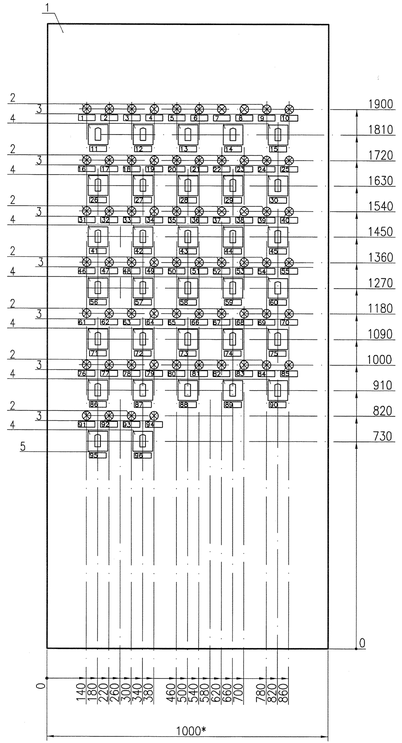

Левая боковая стенка

Передняя стенка
(Вид со стороны монтажа)

Правая боковая стенка

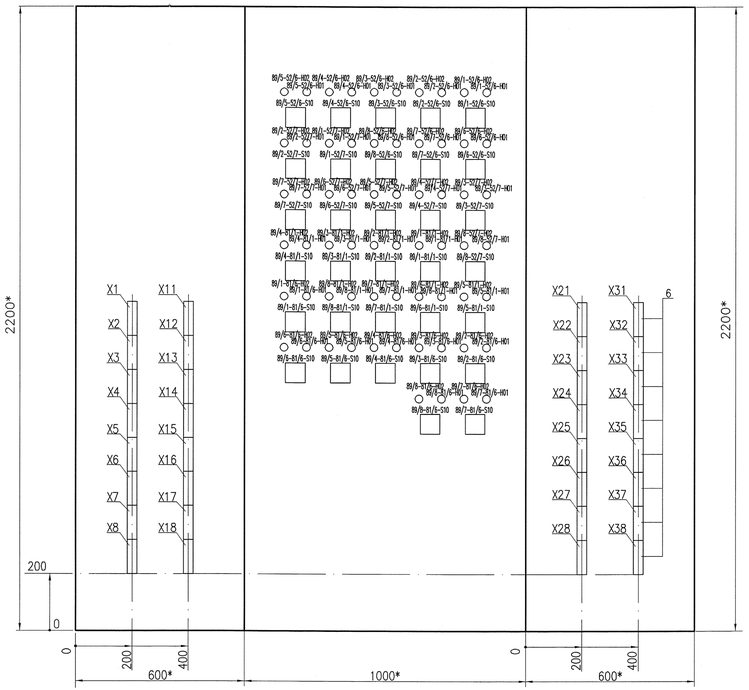

Вырезы в шкафу

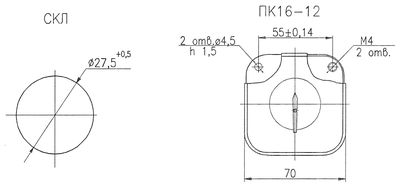

1* Размеры для справок

2 Данный комплект выполнен на основании комплекта 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-ЭМ2 листы 221, 222, 224, 225.

3 Защитные лакокрасочные покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51102-97 для оборудования, устанавливаемого в обслуживаемых помещениях

4 Предусмотреть подвод кабелей снизу:

КВВГнг-FRLS 14х1,5 мм^2 – ø16,2 мм – 32 шт.

5 Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254-96 – IP41

Файл: 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.9-ШУТ5_СБ=00.dwg

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Плотников		
Пров.		Дибак		
Рук.пр.		Волков		
Т.контр.		Гуляев		
Н.контр.		Куценко		

1252-1187.РЗ-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.9-ШУТ5 СБ

Шкаф управления ШУТ5
Сборочный чертеж

Литер.	Масса	Масштаб
И		1:10

Лист	Листов 1

ОАО "Атомэнергопроект" ВПФ Волгоград 2014

Формат А3х3

Инв. № подл. | 11816/ВПФ
Подпись и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подпись и дата