


РУ-10 кВ ТП-72

Утверждаю:
Главный инженер Чудовского филиала
ОАО «Новгородоблэлектро»
Зеев О.В.
«24» февраля 2012 г.

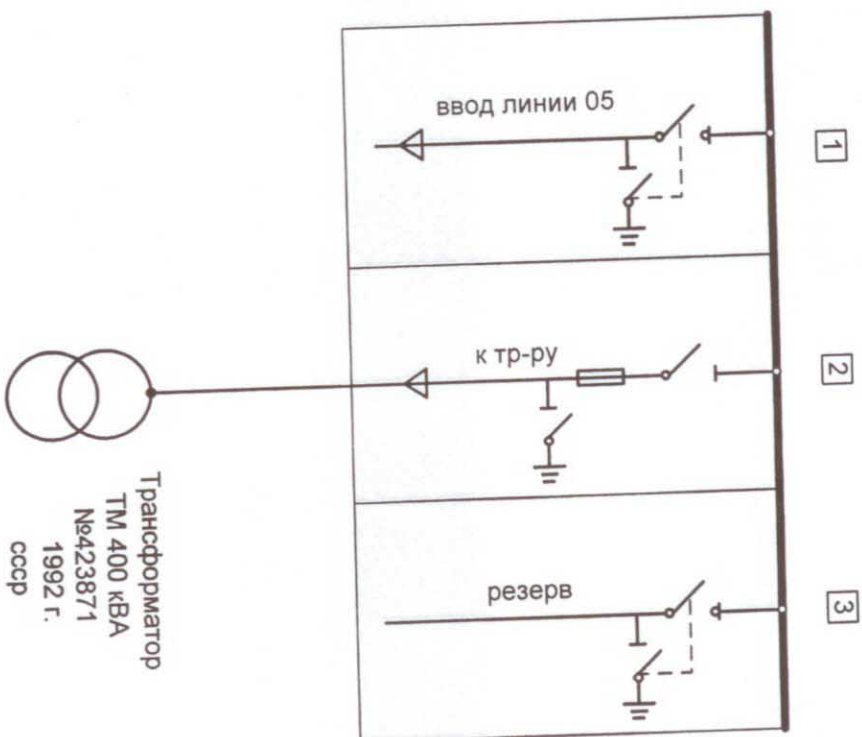

Составил: инженер ПТО

Андрюанов М.С.

Андрюанов М.С.

Проверил: начальник ОДС

Андреев И.В.

Андреев И.В.