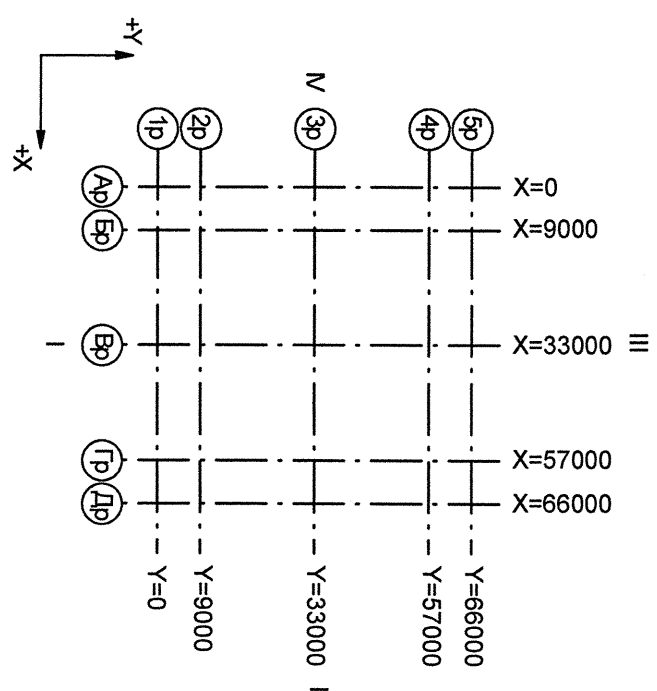


МОНИТОРИНГОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД-ЦЫ, КГ
1	ОСТ 34-42-556-8 ТРУБА 182	12,369 м	20Г14-2-190-2004	0,79
2	СТО 758414898-110-2000 ПЕРЕКЛОДНИК 15х100 mm-20-08х1810Т-ПУ-25	1	ОСФРПВМ	0,08
3	ЗВТ-1394 ОТОПА НЕПОДВИЖНАЯ	1	-	-

[illegible]

			дополнительные подписи			дополнительные подписи		
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N						
R3.00554.1.1.11	<i>В.В.В.В.</i>							

[illegible]

Номер трубопровода - IV  
Подведомственность - ПБ 03-585-03  
Категория трубопровода по ПБ 03-585-03 - V В  
Класс безопасности по НП-001-97 - 4  
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - III  
Рабочие параметры: Р= 0,02 МПа, t=20°С  
Среда - Техническая вода группы А