

[illegible]

Номер тубировода – II  
Классификационное обозначение по НП-001-97 – ZHO  
Подразделительное обозначение по НП-001-97 – 2HO  
Группа по ПНАЭГ Г-7008-89 – С  
Класс безопасности по НП-001-97 – 2  
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – I  
Рабочие параметры: Рр= 0,58 МПа, t=45°С  
Параметры гидротрансформатора: Рр=0,87 МПа, the менее 5°  
Среды – Техническая вода группы А

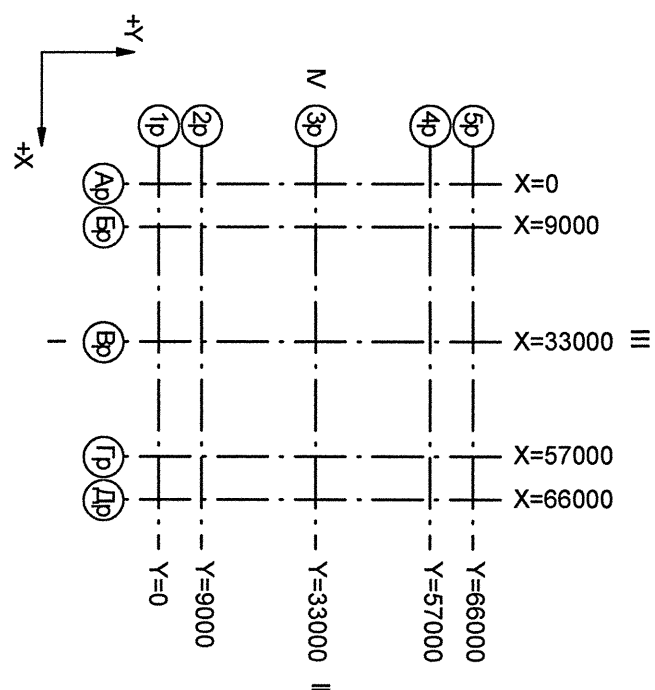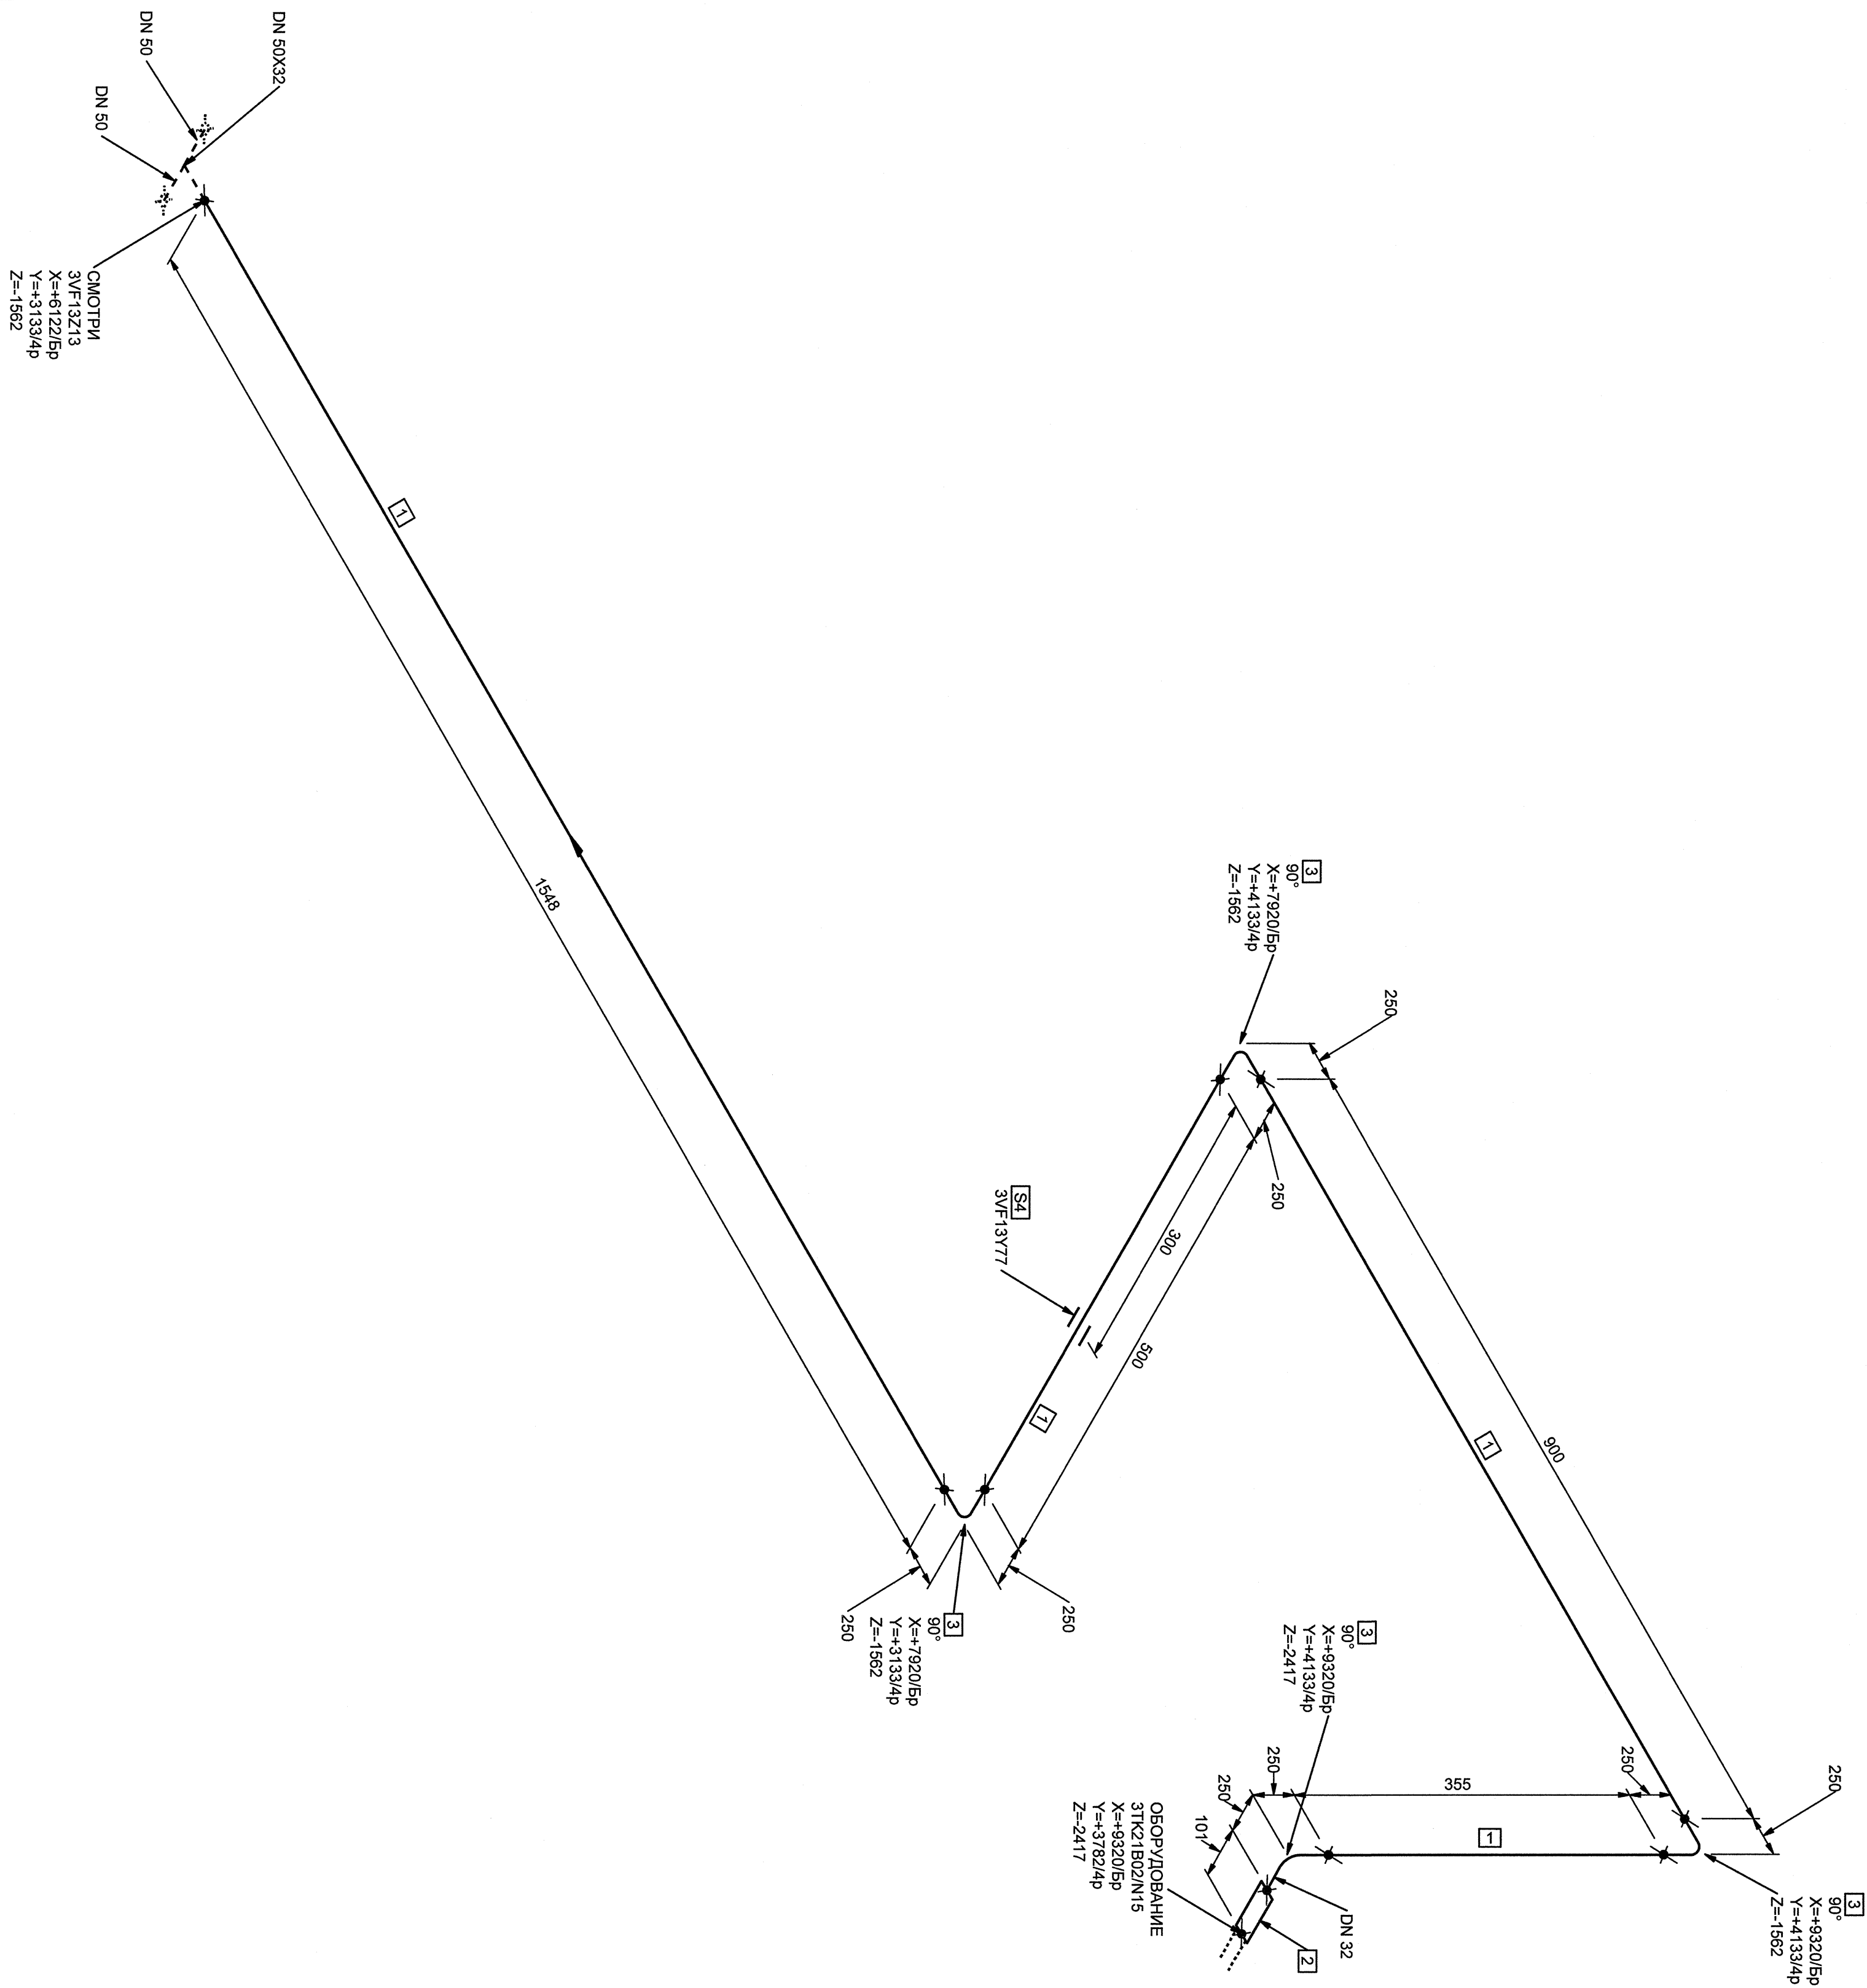

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАССА ЕД.ИЗМ. КГ
ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ	
1	ОСТ 34-42-558-84 ПРИБ. 38x2	3,303 М	2017 14-3-190-2004	1.78
2	ОСТ 34-42-558-84 ПРИБ. 38x101	1	ОСОФННМ	0.22
3	ОСТ 34-42-561-84 ОТГОЛ. С 90° 38x2-0-100x100-438-4	4	2017 14-3-190-2004	0.78
4	3ВФ13x777 ПОДБЕРКА	1	-	-

[illegible]