
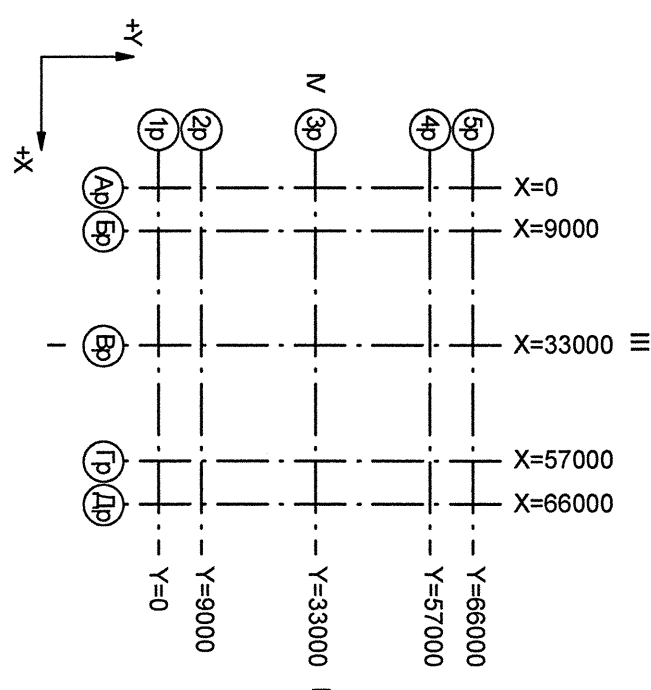


			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ		
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N						
РЗ.00554.1.1.11	<i>09.10.18</i>							

[illegible]

Номер т/у/провоза - ПНАЭУ Т-008-89
Подводящее обозначение - ПНАЭУ Т-008-89
Классификационное обозначение по НП-001-97 - ZHO
Группа по ПНАЭУ Т-008-89 - С
Класс безопасности по НП-001-97 - 2
Категория сейсмоустойчивости по НП-031-01 - I
Рабочие параметры - Рр= 0,65 МПа, t=33°C
Параметры пиролитизации - Р=0,87 МПа, t не менее 5
Среда - Техническая вода группы А

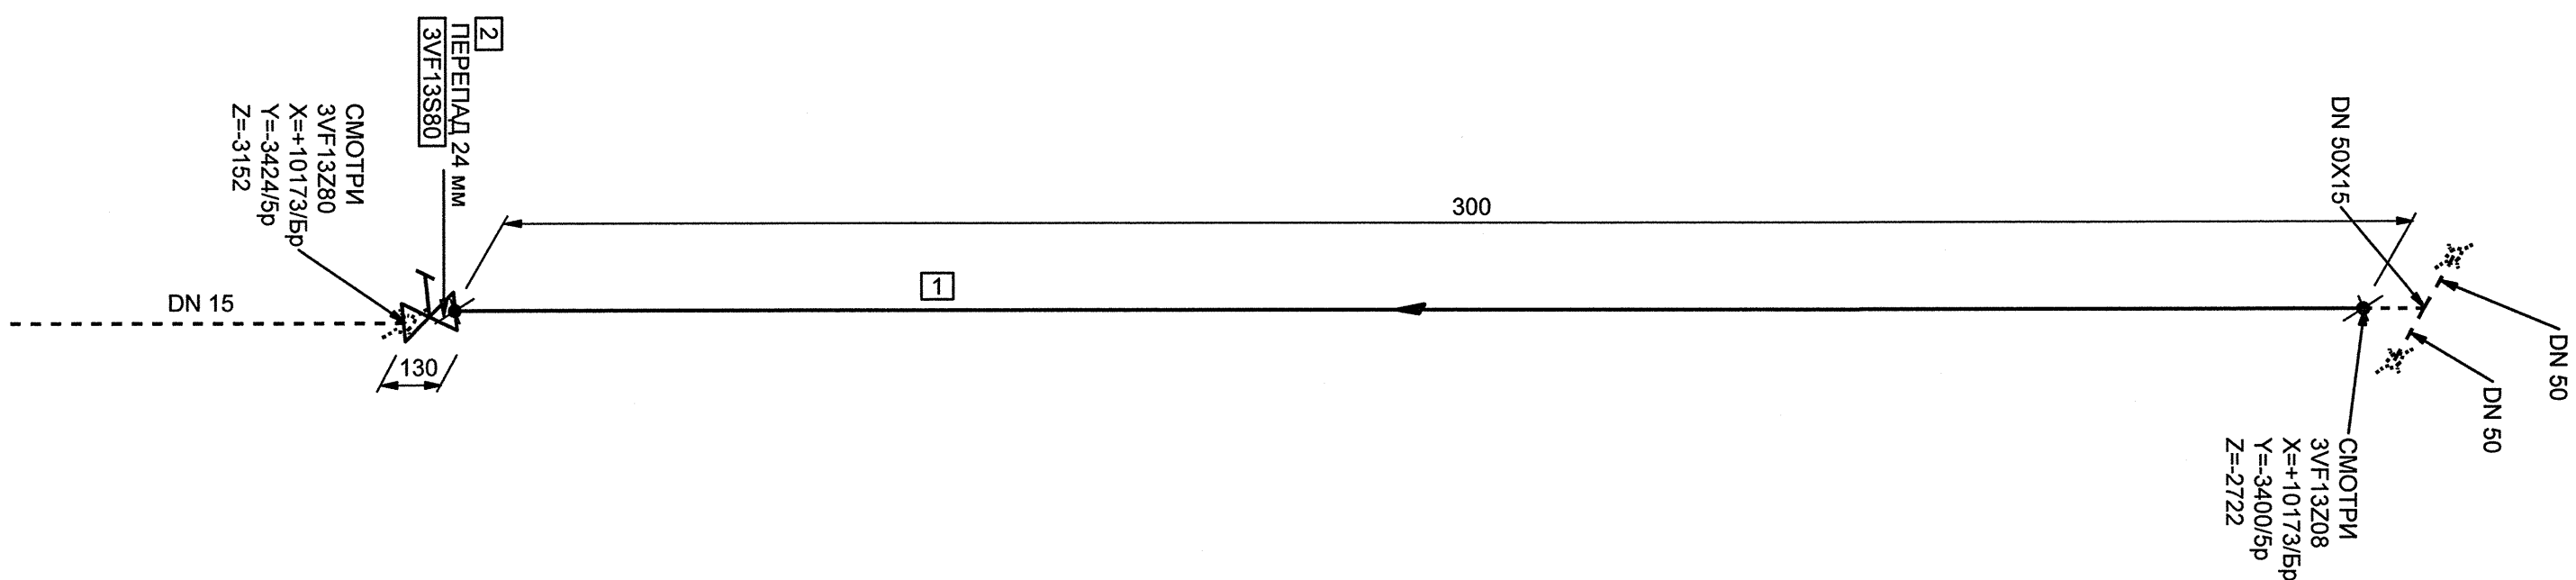

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕДИН. КОЛ
1	ОСТ 34-42-658-84 ПРУБА 18х2	0,300 М	2017-14,3-190-2004	0,79
2	КЛИБ.4811144.015-04. ЗВЛЩ ТУ 3742-004-491.49890-2008 КЛАΠΑД ЗАТФРНЫИ СИЛЬФОННЫИ С РУКОЯТКОИ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИБАВОКУ DN 16 Рр 1,6 МПа тз 250°С УПЕРЛОЖИСТАА СТАЛЬ	1	БЮБРНЫИ	2,50

Имя	Котляч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Док. №	Справки			<i>С.В.С.</i>	11.09
Тема заяв. инв.	М/м			<i>С.В.С.</i>	11.09
Тема уч. д.	Вспомогат.			<i>С.В.С.</i>	11.09
И-порт.	Математика			<i>С.В.С.</i>	11.09

Разное отделение Непрерывная часть Тр/б/определ. тематик групп "А" на основе поданных заявок	Страниц	Лист	Лист
	Р	1	1

Исходный экземпляр
ЗУП/13260

ОАО "ИНАЭ" 2013