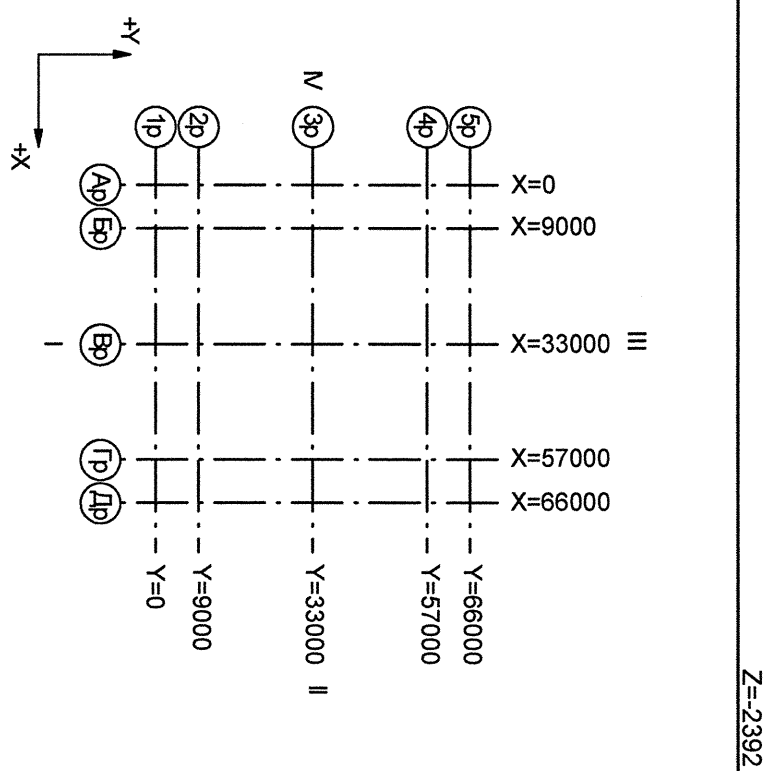


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ			


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ			

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
R3.00554.1.1.11	<i>[Signature]</i> 13	

[illegible]

Номер т/у/б/провода - II
Повторостроительность - ПНАЭГ Т-008-89
Классификационное обозначение по НП-001-97 - 2НО
Группа по ПНАЭГ Т-008-89 - С
Класс безопасности по НП-001-97 - 2
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - I
Рабочие параметры: Р=0,58 МПа, t=45°C
Параметры гидротестирования: Р=0,87 МПа, t не менее 5
Среда- Техническая вода группы А

Изм.	Комп. у.	Илч.	№ док.	Томска	Дата
Изм. 16	Орхидея	Илч.	8/202	11/207	
Изм. 17	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 18	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 19	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 20	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 21	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 22	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 23	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 24	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 25	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 26	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 27	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 28	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 29	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 30	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 31	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 32	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 33	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 34	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 35	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 36	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 37	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 38	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 39	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 40	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 41	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 42	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 43	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 44	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 45	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 46	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 47	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 48	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 49	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 50	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 51	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 52	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 53	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 54	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 55	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 56	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 57	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 58	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 59	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 60	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 61	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 62	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 63	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 64	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 65	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 66	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 67	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 68	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 69	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 70	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 71	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 72	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 73	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 74	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 75	Илч.	Илч.	11/207	11/207	
Изм. 76	Илч.	Илч.	11/207	11/207	

Изм. № подл. Р.3.00564.1.1.11 Лист 26		
Р.3. VF10.3072.011.05.01.020		
Ростовская АЭС Блок 3		
Результате сглаживания Нейтральной шкалы Турбинного насоса подпиточных насосов	Страницы	Лист Листов
	Р	1 1
Идентификационный чертёж ЗУР/23/207	 ОАО "НАИЭТ" 2013	