
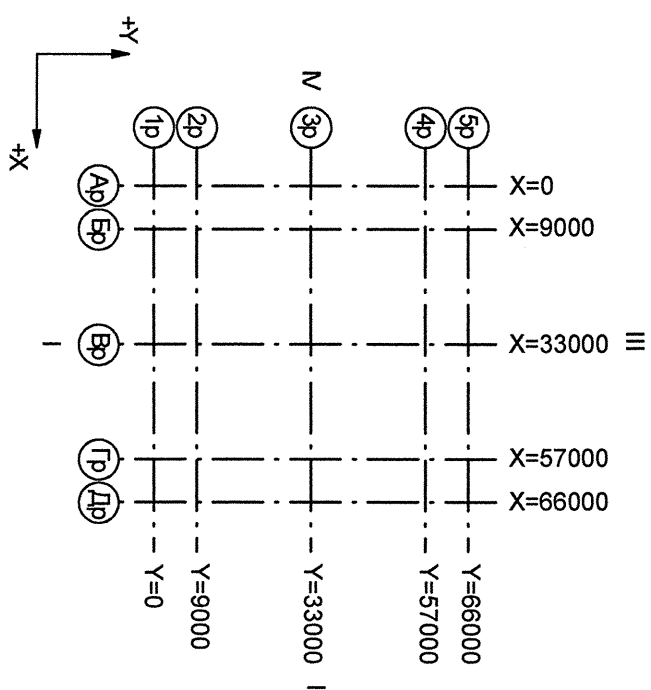


			дополнительные подписи				дополнительные подписи			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N								
R3.00554.1.1.11	<i>[подпись]</i>									

[illegible]

Номер трубопровода - 1  
Классификационное обозначение по НП-001-97 - 2НО  
Подобное обозначение по НП-001-97 - С  
Группа по ПНАЭГ 7-008-89 - С  
Класс безопасности по НП-001-97 - 2  
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - 1  
Рабочие параметры: Р=0,58 МПа, t=33°C  
Параметры гидротестирования: Р=0,87 МПа, t не менее 5  
град - Технические вода группы А

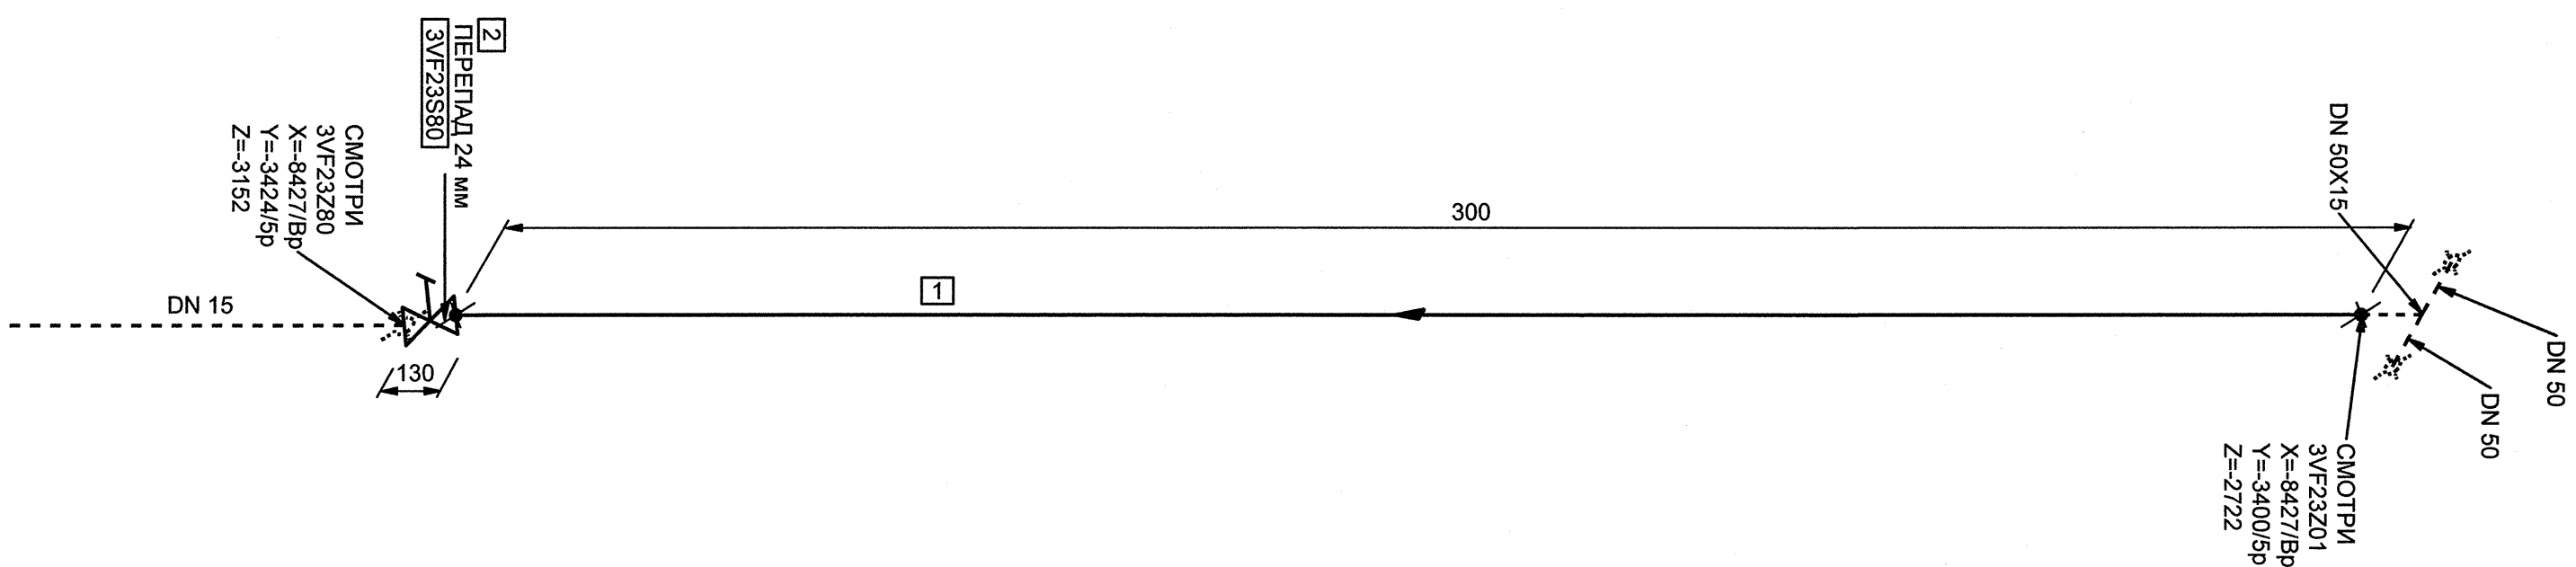

МОТОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАССА ЕДИН. КГ	
ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ		
1	ОСТ 34-42-665-84 ТРУБА 18х2	0,300 М	2017 14-3-190-2004	0,79	
2	КПИБ 4811144.016.04 2Б16 ТУ 33-004-049148890-2008 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИЛЬРОДНЫЙ С РУКОЯТКОЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ DN 16 Рр 1,6 МПа Tr 250°C УТЕПЛОДИТА СТАЛЬ	1	СЕРПЫН	2,50	

[illegible]