



Согласовано			
Ине. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	

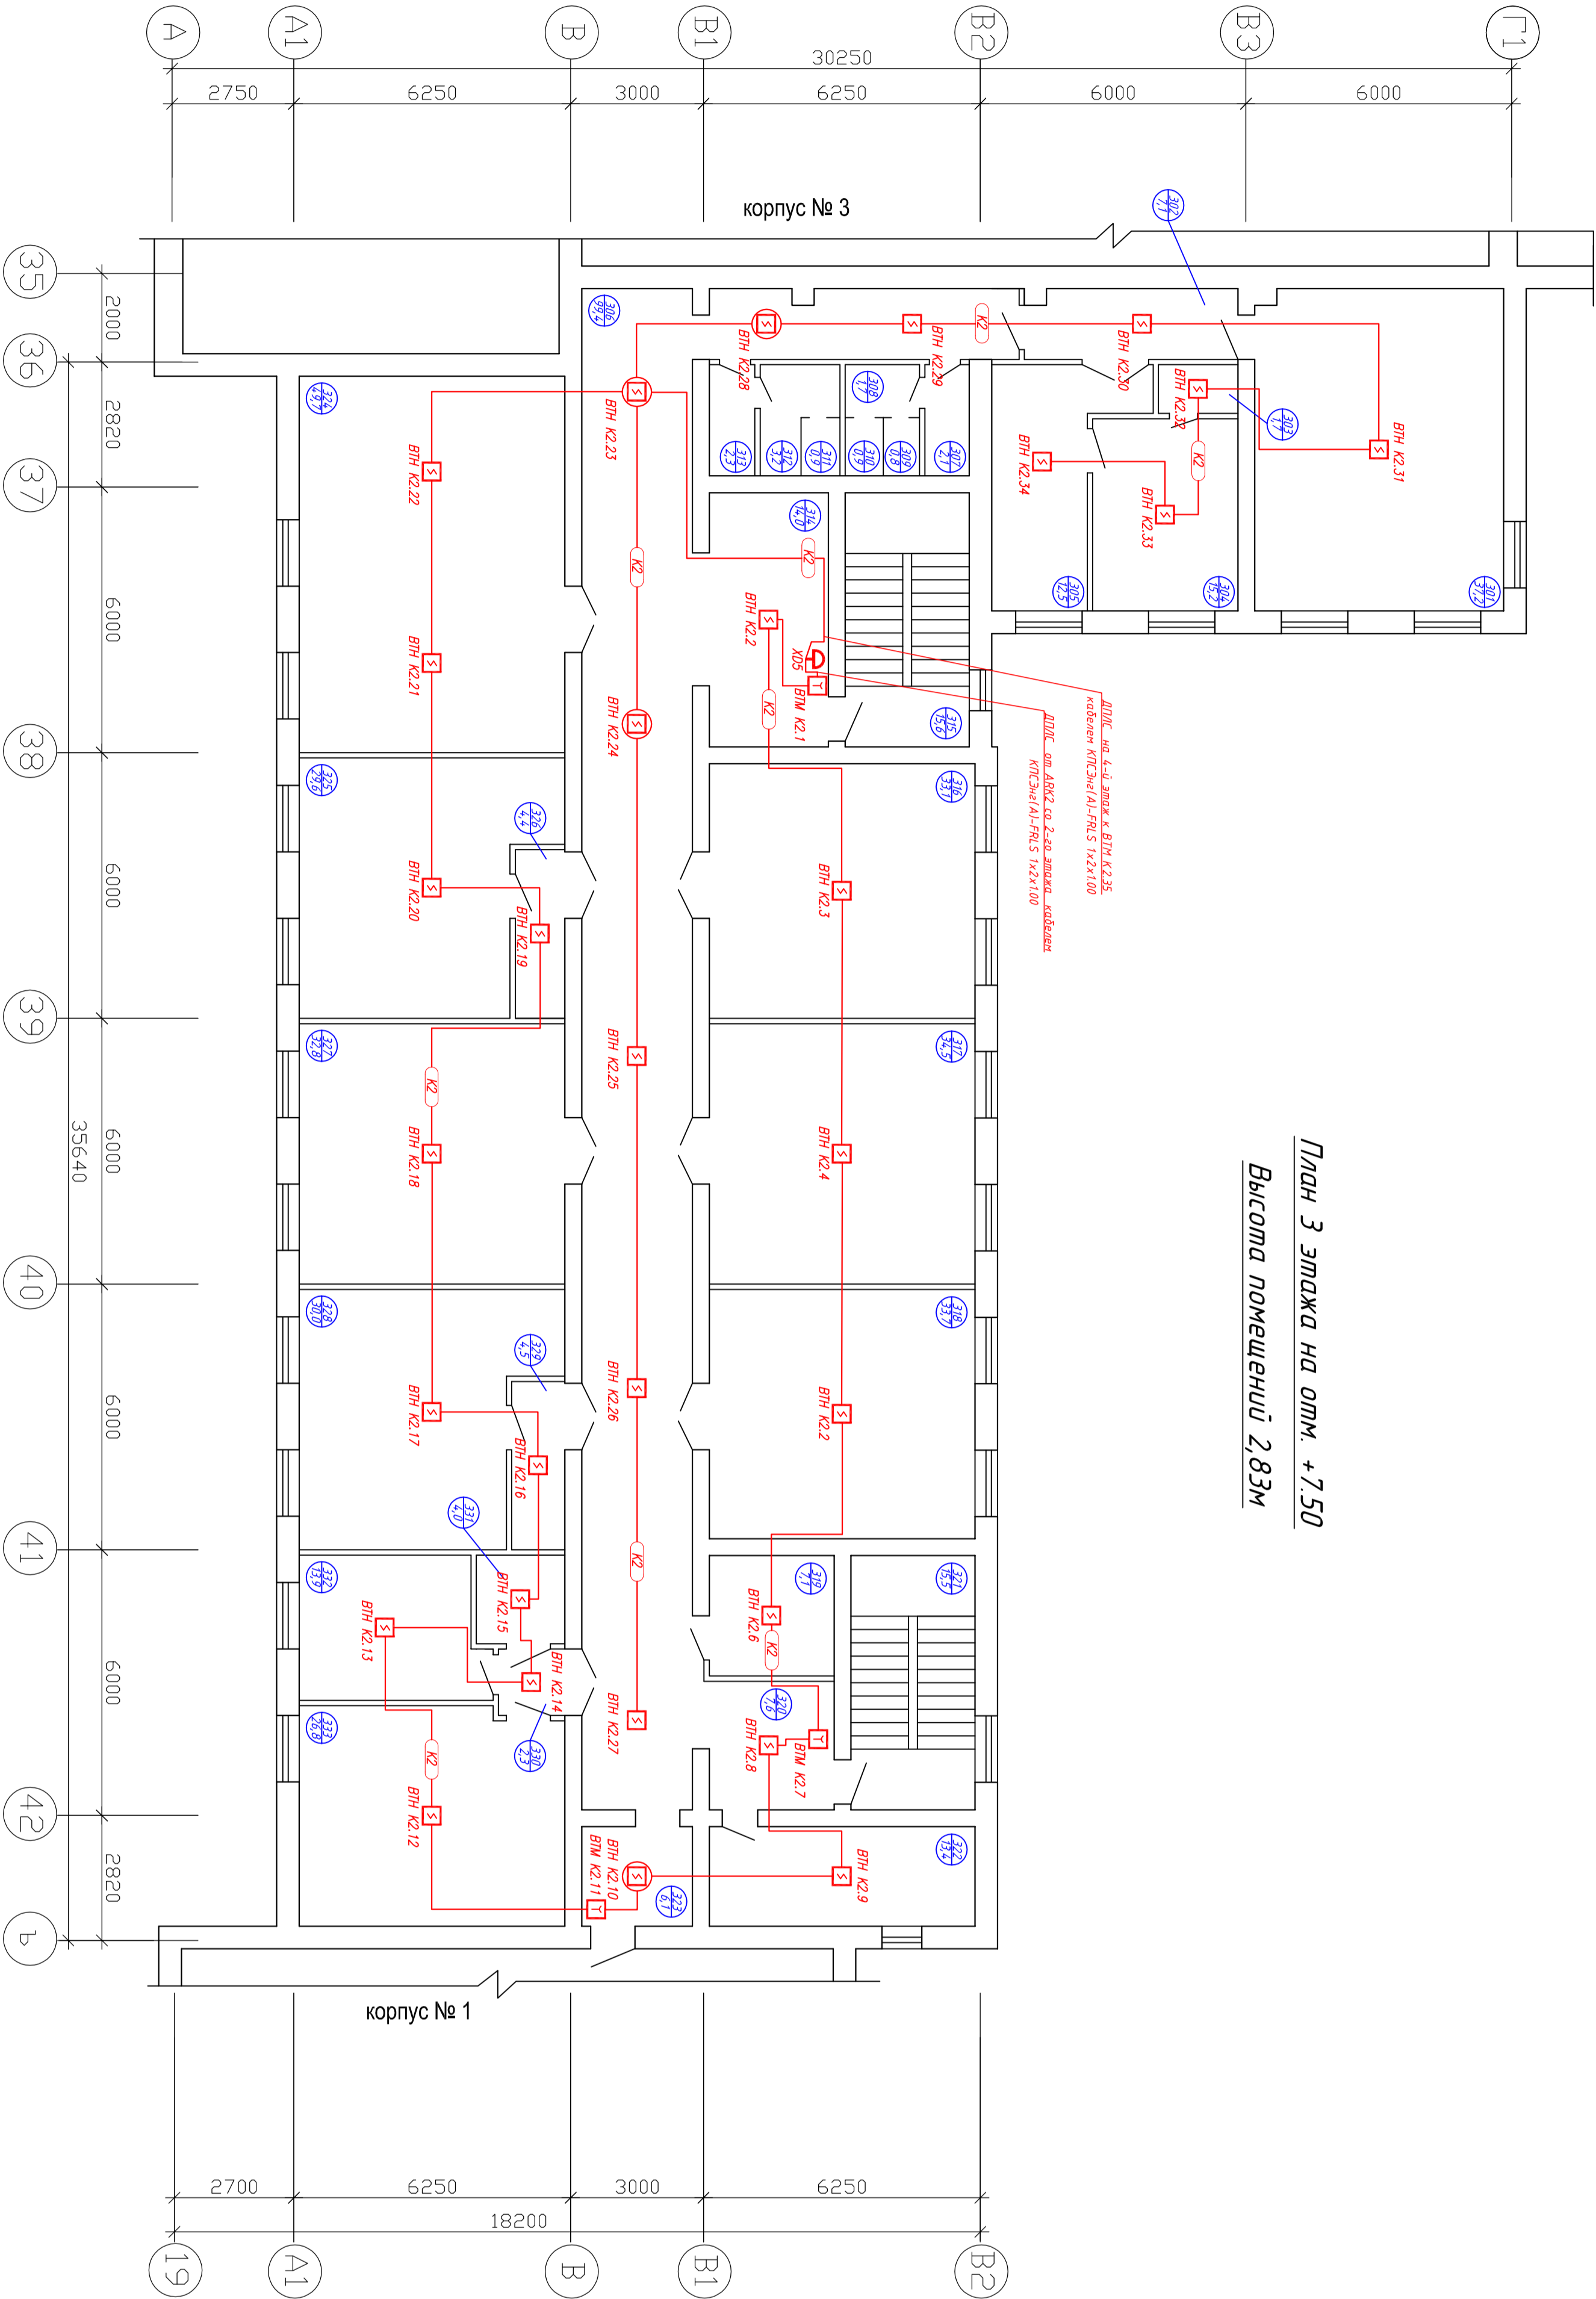

Спецификация основного оборудования АПС 4 этажа АК.		
№	Тип	Наименование
1	АКП1-АКП2	Концентратор двуканальной линии С2000 КМ2
2	АКП3-АКП4	Блок стандартно-пусковой С2000-СП2 исп.02
3	SC1-SC4	Устройство контроля линии связи и пуска УКСЦП
4	РА1-РА2	Адресный расширитель С2000-АР2 исп.02
5	УК1-УК2	Устройство коммуникационное УК-ВК/02
6	ВВР1	Блок резервного питания ВРП -12-5/40 "Янтарь"
7	ВН	Извещатель пожарный дымовой адресный ДПА 34А01-01
8	ВТН	Извещатель пожарный ручной адресный ИРР 513-ЭАН
9	БРМ 01-03	Блок разветвительно-управляющий "БРМ3"
10	ВН	Извещатель пожарный дымовой собственн. с "БРМ3"
11	КО	Коробка коммутационная
12	ВИА	Оповещатель пожарный световой КОП -25
13	ВИА	Оповещатель пожарный звуковой ПКП -1 "Иволга"
14	ВН1-ВН8	Устройство распределения питания
15	Интерфейс RS-485	
16	Шлейф ДПЛС	
17	Шлейф оповещения	
18		

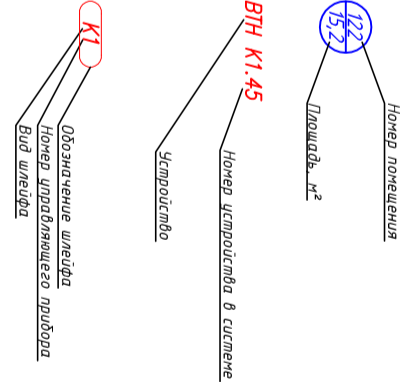

- Примечания:
- Работы выполняются в соответствии с РД 78.14.5-93.
 - Шлейф ДПЛС К2 прокладывается кабелем КПСЭнг (А)-FRS 1х2х1,00 по стенам и потолкам помещений, но высоте не ниже 2,5 м в коридоре из электроизоляционного материала 20х10 мм или в трубе гибкой гофрированной из ПВХ 16 мм.
 - Шлейф ДПЛС со второго этажа проложить в трубе жесткой ПВХ 16 мм, в записки от вида помощи. При наличии пожарной помощи типа "Автомат" шлейфы прокладываются в трубе гибкой гофрированной из ПВХ 16 мм, в остальных случаях в коридоре из электроизоляционного материала 20х10 мм. Подвод шлейфов пожарной сигнализации к ручным пожарным извещателям осуществляется в коридоре из электроизоляционного материала 20х10 мм по стенам помещений.
 - Извещатели пожарные дымовые адресные ДПА 34А01-01 ВТН КЗ10, ВТН КЗ23, ВТН КЗ24, ВТН КЗ28 устанавливаются в розетку с выносным блоком разветвительно-управляющим "БРМ3" исп.01.
 - Все соединения и расключения осуществляются через монтажные коробки.

Экспликация помещений 3 этажа	
№	Наименование помещений
301	Кабинет
302	Коридор
303	Кабинет
304	Кабинет
305	Кабинет
306	Кабинет
307	Кабинет
308	Кабинет
309	Кабинет
310	Кабинет
311	Кабинет
312	Кабинет
313	Кабинет
314	Кабинет
315	Кабинет
316	Кабинет
317	Кабинет
318	Кабинет
319	Кабинет
320	Кабинет
321	Кабинет
322	Кабинет
323	Кабинет
324	Кабинет
325	Кабинет
326	Кабинет
327	Кабинет
328	Кабинет
329	Кабинет
330	Кабинет
331	Кабинет
332	Кабинет
333	Кабинет

2014/03-1-ПС			
Изм./Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Сененюв С.			02.2014
Продов	Шарова Д.		02.2014
Разработ	Каряка Д.		02.2014
Н.Сененюв С.			02.2014