


- 1 Внутришкафные соединения выполнить проводом ПВ1 1x1,5 мм²
- 2 Концы проводников опрессовать кабельными наконечниками.
- 3 Схема электрическая соединений рядов зажимов смотри лист 18.

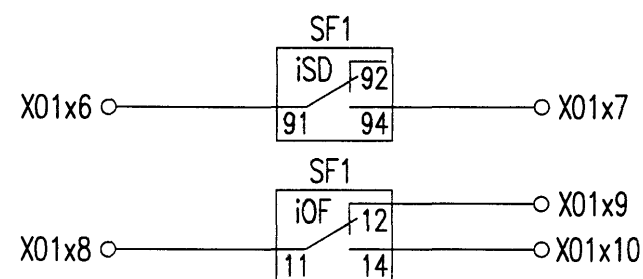

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R3.06175.4.0.32

R3.HD01.3960.032.02.00.001

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Инж.2к.	Кулаков	15	28.06		
Пров.нач.гр	Климов	28.06			
Н.контр.	Боровкова	29.06			

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3		Лит.	Масса	Масштаб
Главный корпус. Машзал. Расширение				
АИИС КУЭ с вводом энергоблока 3				
Техническое задание заводу на изготовление				
нестандартных шкафов				
Лист 15		Листов		
Шкаф конвертера				
Схема электрическая полная				



ОАО "НИАЭП"
2012

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
R3.06175.4.0.32	28.06.12	