

Помещение поста № 6

К ЛВС объекта

К щиту электроснабжения
и защитного заземления
(зануления)

Дополнительные
камеры (относительно
тех. задания)


Источник питания 220 В,
50 Гц.

Пост охраны (пом. 002)

от ЛВС объекта
(камера AS13)

19" Стойка
в помещении серверной
(пом. 003)

Основной и резервный
источник питания 220 В,
50 Гц.

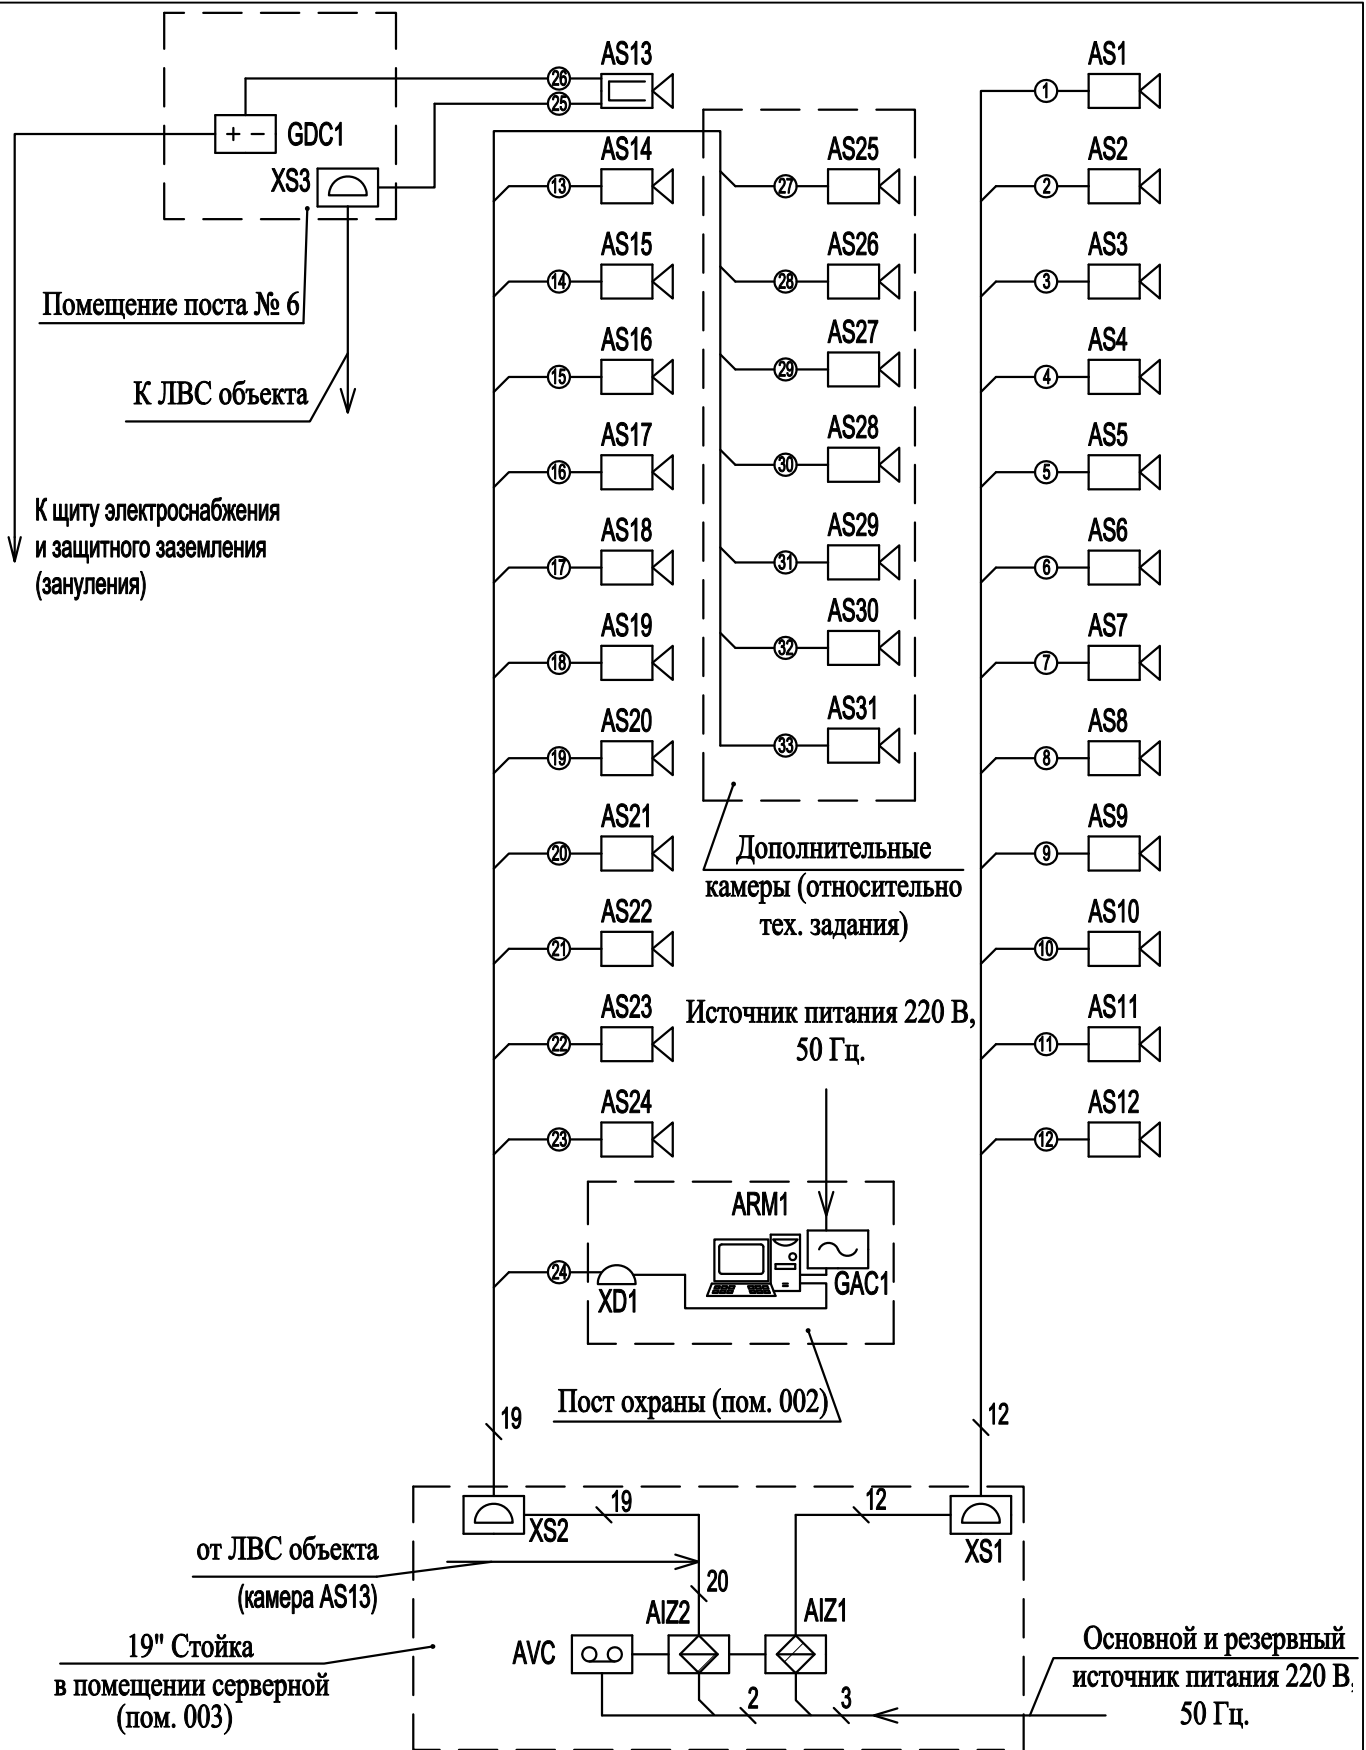

№	Наименование	Площадь к.кв.
001	Кладовая мебельная эл.архив. бумажки	4,935
002	Пом. охраны	7,03
003	Служебная	14,43
004	Комп. групп. маш.	20,67
005	Мужская туалетная	6,70
006	Санузла	7,8
007	Женская туалетная	2,86
008	Санузла	5,14
009	Участок инженерного оборудования	82,34
010	Коридор	19,60
011	Коридор	15,94
012	Коридор	23,24
013	Санузла	4,9
014	Санузла	10,335
015	Помещение для размещения спец.тех.	34,80
016	Предбанник помещений	148,68
Итого		448,68

