Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв.N

План кабельных тоннелей главного корпуса БВД на отм.-1,000 с сетями дренчерного пожаротушения в осях В-Г

План кабельных тоннелей главного корпуса БВД на отм.-3.000 в осях Б-В с сетями дренчерного пожаротушения

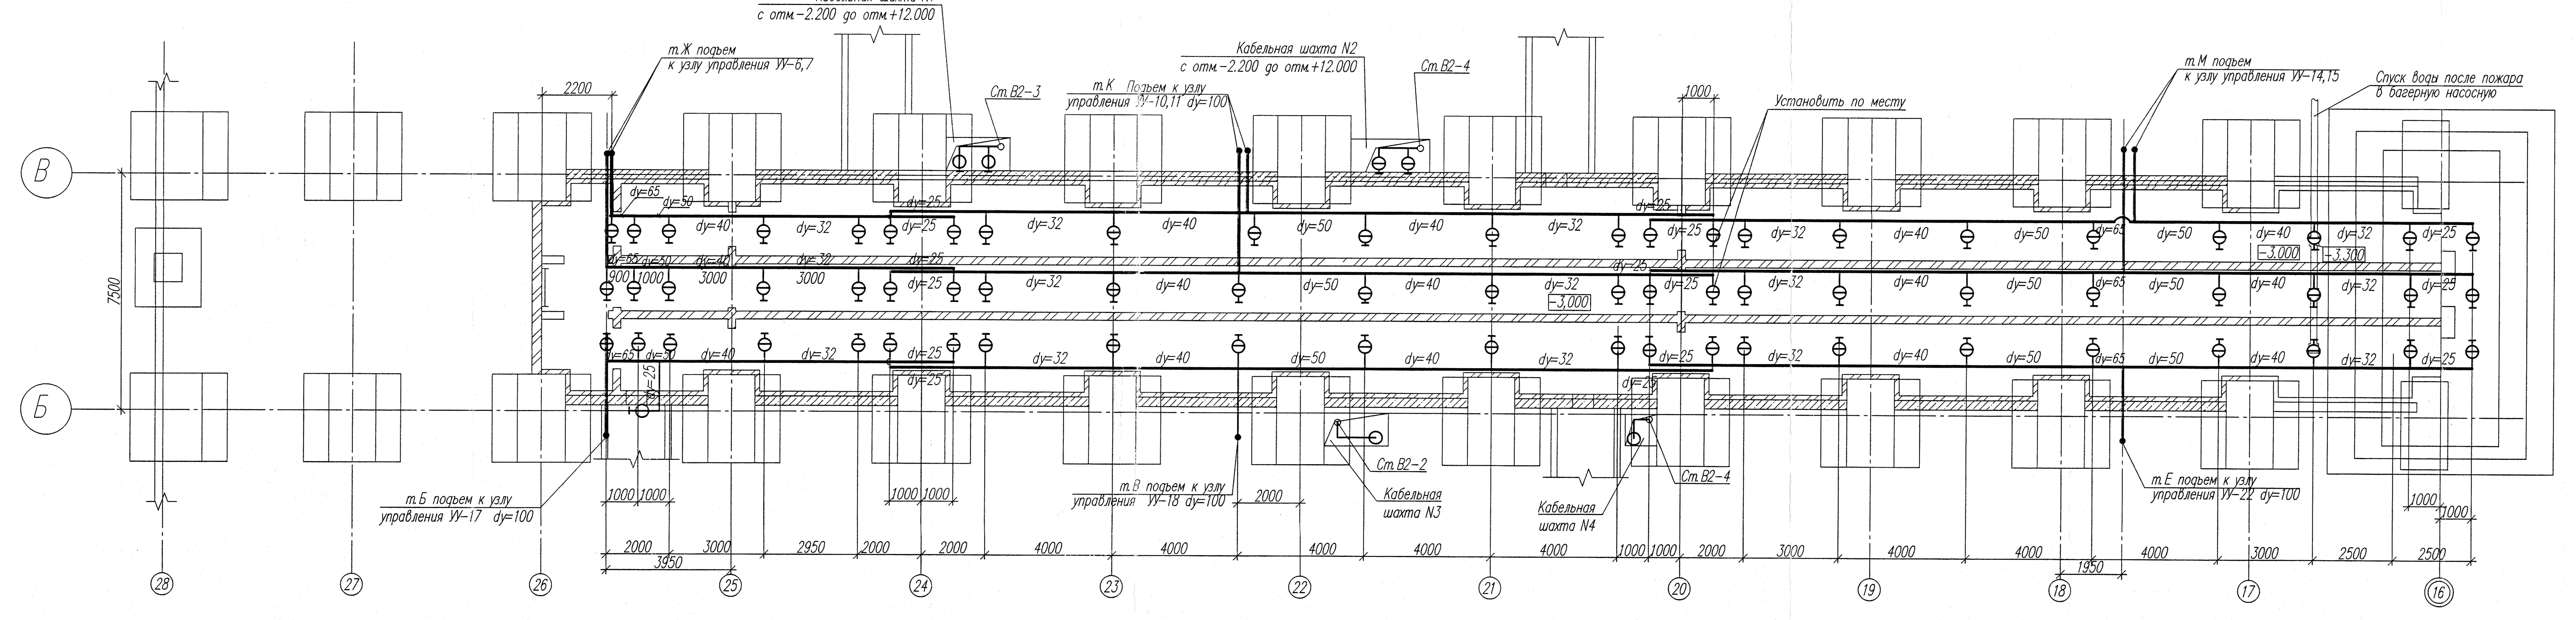

						043.2496-4270-ПТ-Т			
						ТЭЦ г.Саров. Строительство III очереди ТЭЦ. Котел ст. N 9 без пылесистемы.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок	Подпись	Дата				
Разраб.	Романов					Автоматическая установка водяного пожаротушения. Технологическая часть	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Романов						Р	4	
ГИП	Яковлев								
Н.контр.	Бочарова				3.10 2011	План кабельных тоннелей главного корпуса БВД с сетями дренчерного пожаротушения в осях (Б-В)(В-Г)	ВНИПИэнергопром Приволжский филиал ООО "Брандмастер"		