


Общество (монтаж, ед. 00)

- 1 Внутренний монтаж цепей выполненными медными проводниками сечением 2,5 мм²
- 2 Положенные контактных блоков при снятой рабочей крышке:

3 На схеме условно показаны:
Ø – универсальные клеммы с размыкателем WPL 6/3/STB

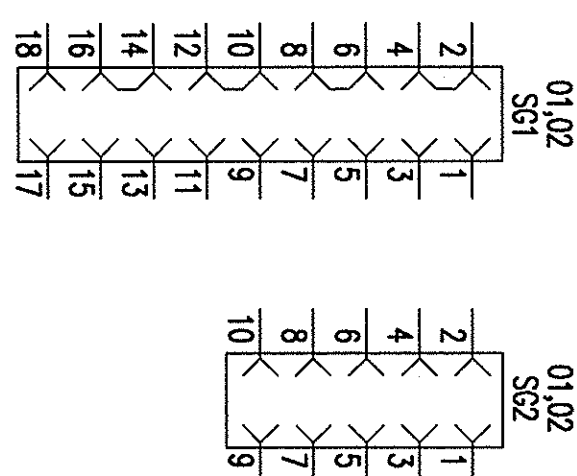

Г/зая.	Кол-во	Плеч	Н	год	Подп.	Датум
Резервация	1	1	1	1	1	1
Пробитная	Запас	100%	100%	100%	100%	100%
Н. контрп.	Вторичная	100%	100%	100%	100%	100%
<p>Итого: 100%</p>						
<p>Р4.АЕ00.3960.032.01.00.001</p>						
<p>РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4</p>						
<p>ОУЛ. Сооружение заборов ВП 220 кВ</p>						
<p>"Волгодонск-Комельниково"</p>						
<p>Техническое задание на</p>						
<p>целотрубные шифры РЗА в РЛ 07-220 кВ</p>						
БРЗ-2	Шифр	НП1	оптимальн	и	составляющих	
ВП 220 кВ	Шифр	РП	Волгодонск	(и	центр)	Шифр
Комельниково	Схема	электрической	полюсов			
<p>Итого: 100%</p>						
<p>ОАО "НИИЭТ"</p>						
<p>2015</p>						