



СОГЛАСОВАНО:

Инв. N подл. Подпись и дата Взамен инв. N

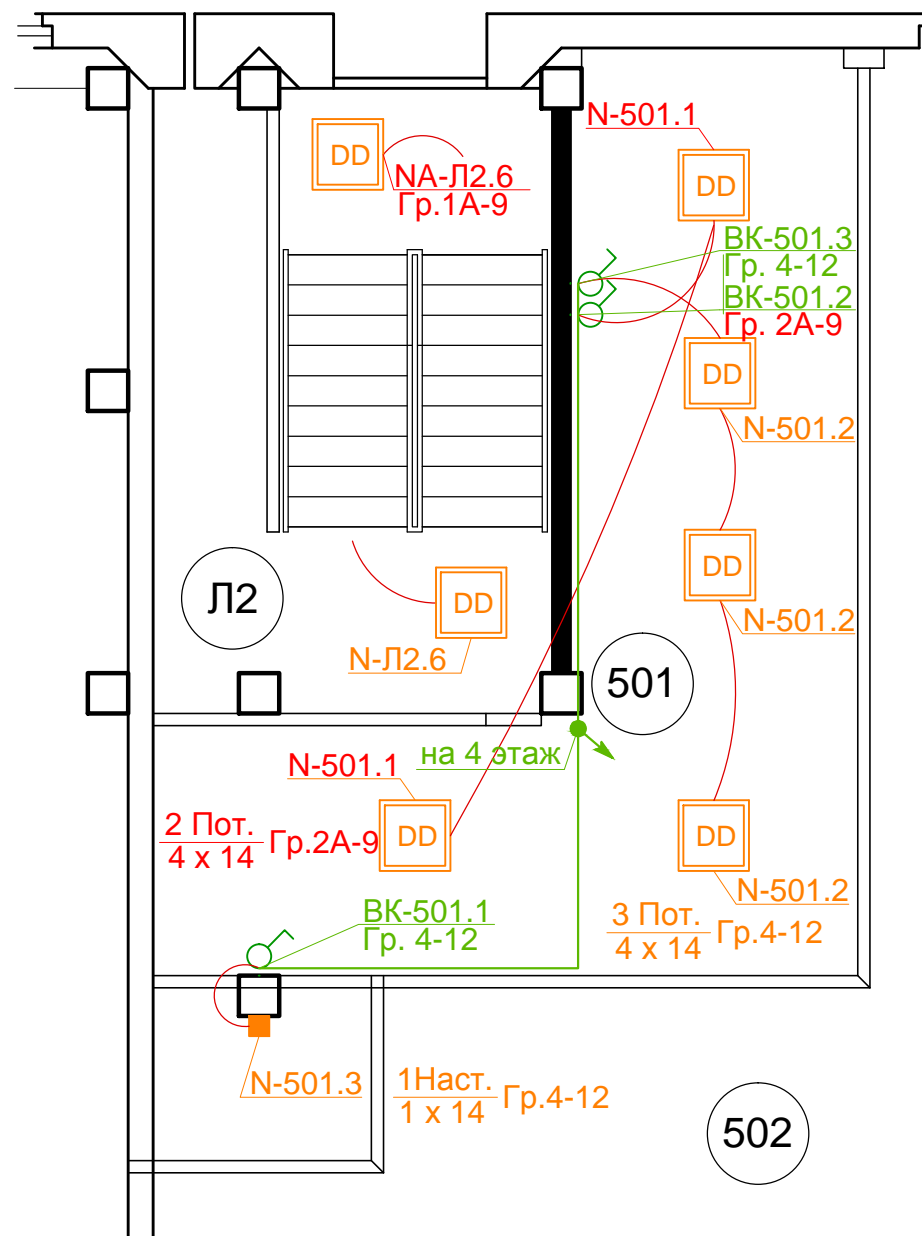

Экспликация помещений 5 этаж				
N помещения	Характеристика помещения	Площадь, м2	Освещенность норм., Лк	Освещенность треб., Лк
501	Коридор	38,9	100	
502	Пом. техническое	3	75	
503	Пом. техническое	19,6	75	

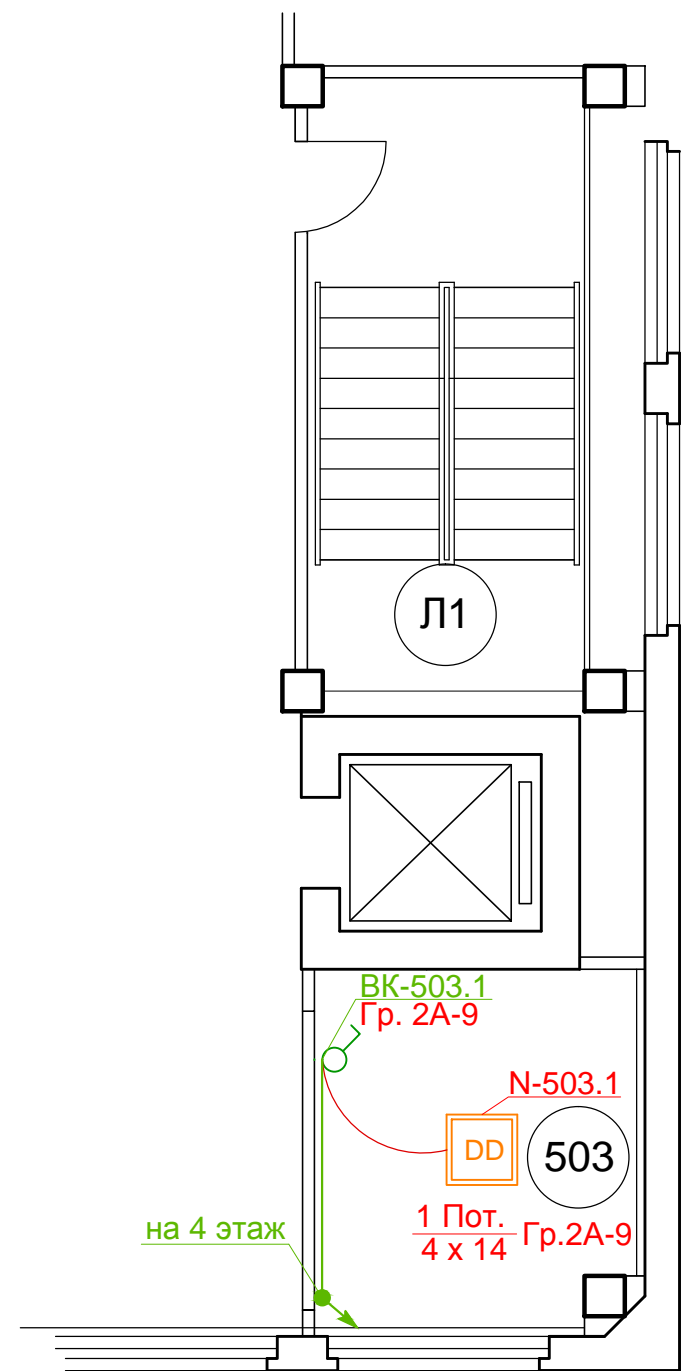

Шифр: 2014-21213/ВНИИА-АП/ДП.ЭО					
Заказчик:					
Адрес: г. Москва, ул. Сущевская, д.22					
Изм. N	уч.	Лист N	док.	Погн.	Дата
ГИП	Васильков Н.С.	28.04			
Исполн.	Корнюшин Р.В.	26.04			
Проверил	Васильков Н.С.	28.04			
Модернизация системы освещения корпуса 15 ВНИИА					
План размещения элементов системы освещения. Этаж 5. М 1:75					
Копировал					

