


| | | | | |
|---|----------|------------------------------------|--|--|
| Максимальная токовая защита и амперметр | | Защита от замыканий на землю | Максимальная и дифференциальная защита | |
| яч. № 27 | яч. № 23 | | | |

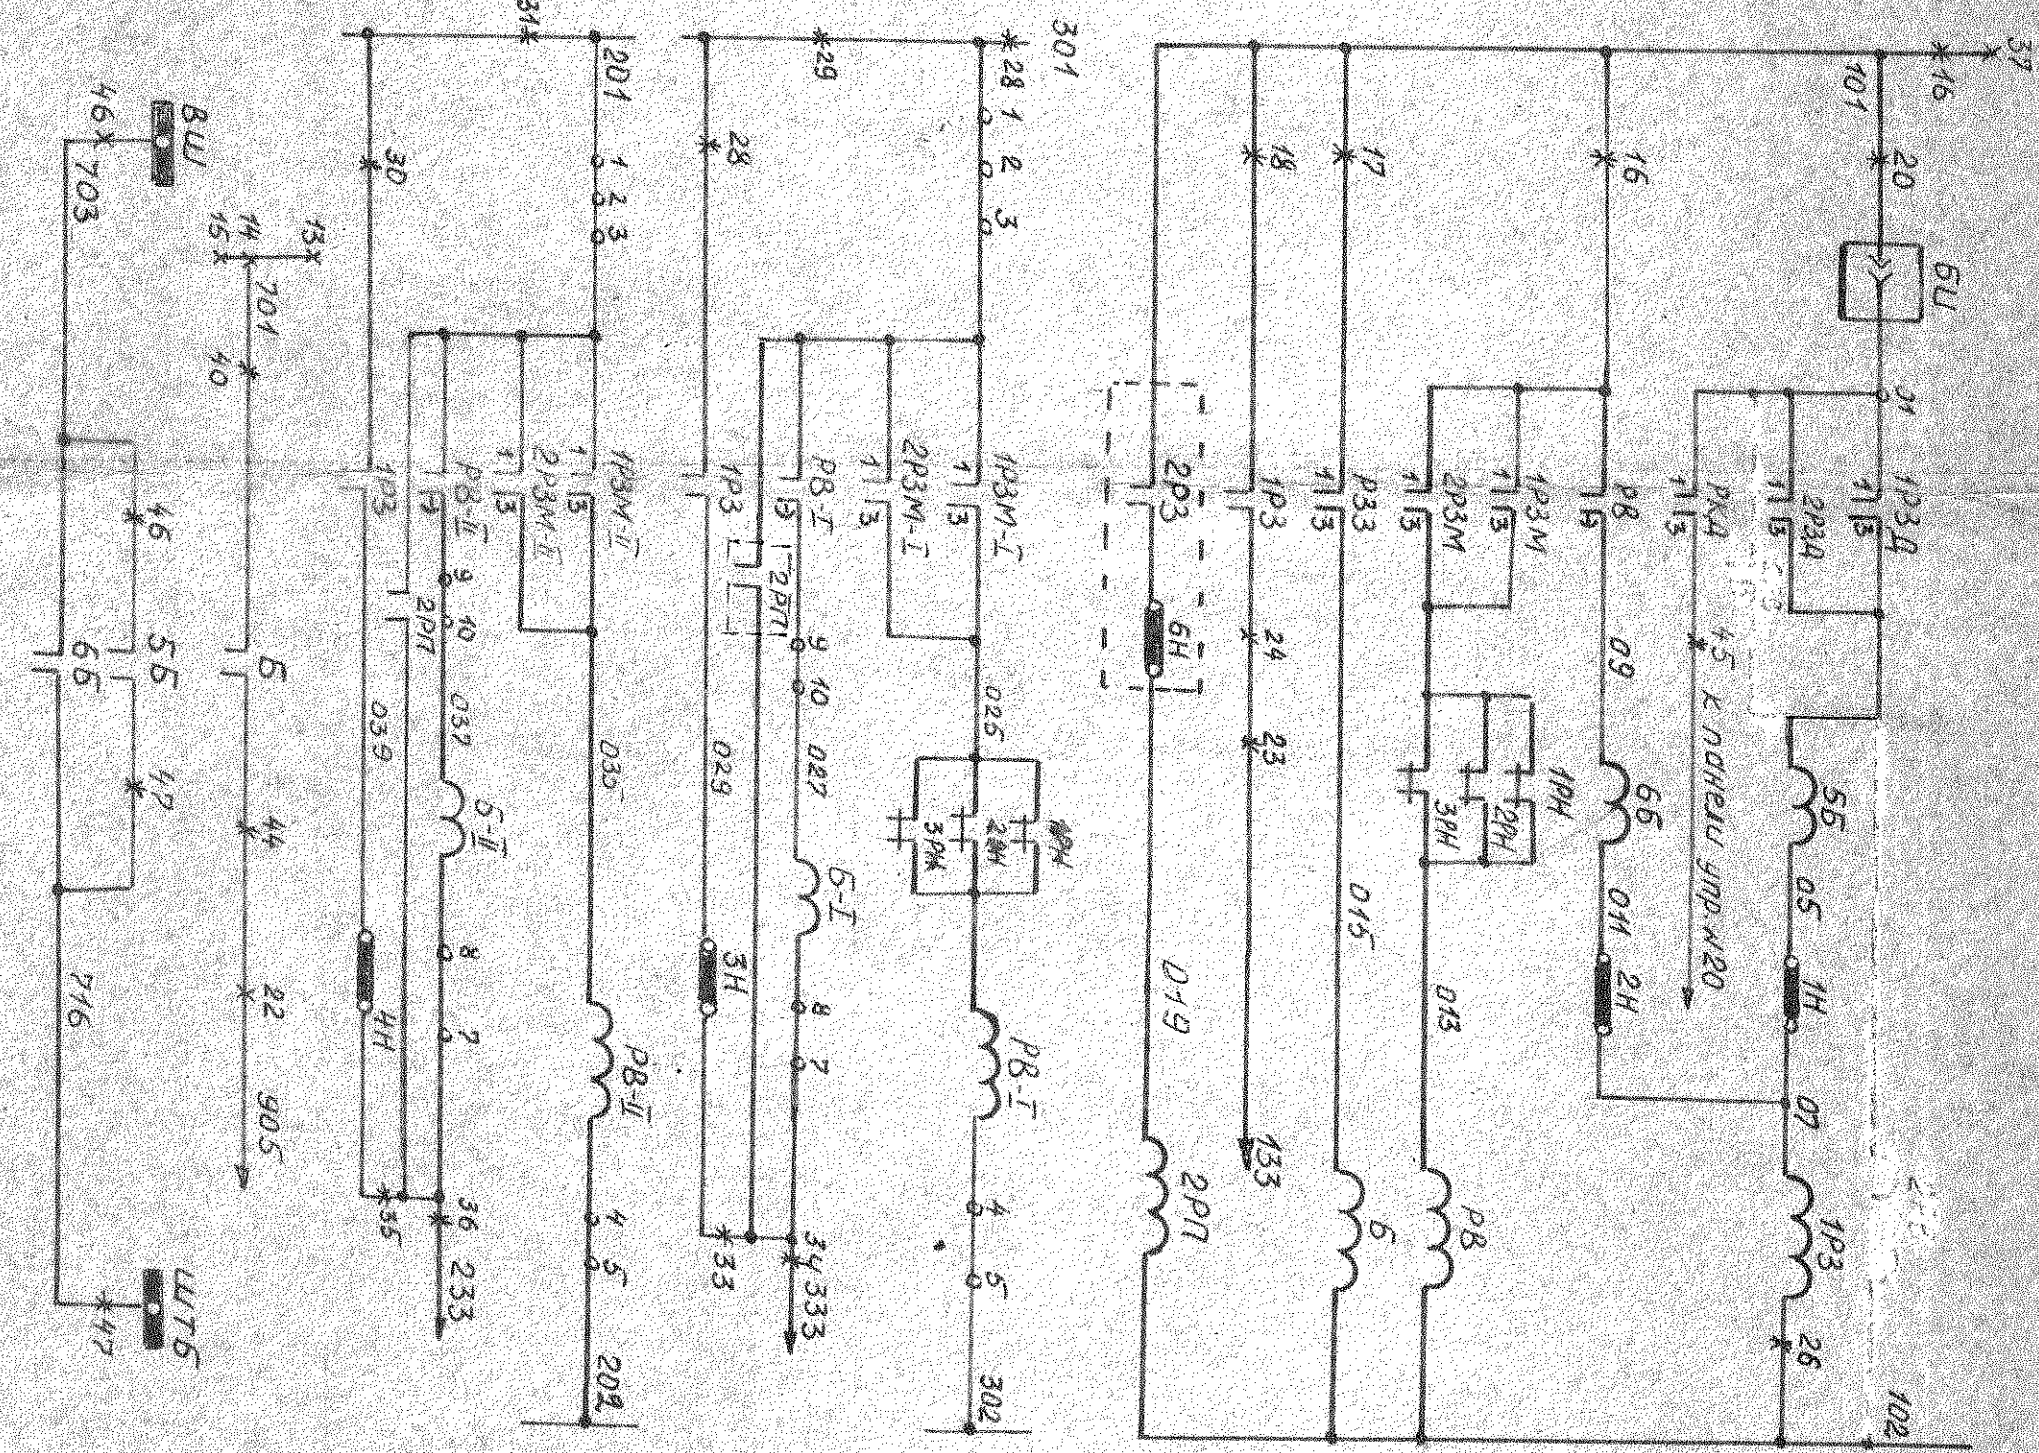

| Дифференциальная защита | Максимальная токовая защита | Защита от замыканий на землю | Отключение выключателя | Максимальная защита | Отключение выключателя | Максимальная защита | Отключение выключателя | Максимальная защита | Отключение выключателя |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| яч. № 27 | яч. № 23 | яч. № 27 | яч. № 23 | яч. № 27 | яч. № 23 | яч. № 27 | яч. № 23 | яч. № 27 | яч. № 23 |

| Перечень аппаратуры | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| Условное обозначение | Наименование | Модель | Примечание |
| I Аппаратура на панели защиты | | | |
| РКД | Реле тока | РТ-52/12 | 1 |
| РЗД, РЗБ | Реле тока | РТ-52/10 | 2 |
| РЗМ, РЗМ | Реле тока | РТ-40/50 | 2 |
| РЗ | Реле тока | РТ-52/100 | 1 |
| РЗ, РЗВ | Реле времени | РВ-124 | 2 |
| РЗ, РЗМ | Реле промежуточное | РП-23 | 2 |
| 55, 65 | Реле указат. светов. | РУ-21/0,015 | 2 |
| Б | Реле указат. шум. | РУ-21/220 | 1 |
| Б, БУ, БУ, БУ | Исполнительный блок | УБН-4 | 3 |
| Н ± 4Н | Накладная | НКР-1 | 4 |
| С | Сопром. для выработки | | |
| II Аппаратура в корпусе 6 КВ | | | |
| РЗМ, РЗМ, РЗМ | Реле тока | РТ-52/10 | 4 |
| РЗ, РЗ, РЗ | Реле времени | РВ-124 | 2 |
| Б, Б, Б | Реле сигналов световых | РУ-21/0,015 | 2 |
| БД | Реле сигналов световых | РУ-21/0,015 | 1 |

с выпиской даного черт. аннотир. черт. № 161306
 см. № 1-я от 30.03.94г.

Условные обозначения:

А - клеммы в корпусе (у м.)
 Х - " - на панели защиты
 О - " - в корпусе
 Х - " - на панели управления

04-2223

Цепи защиты

МДЦ