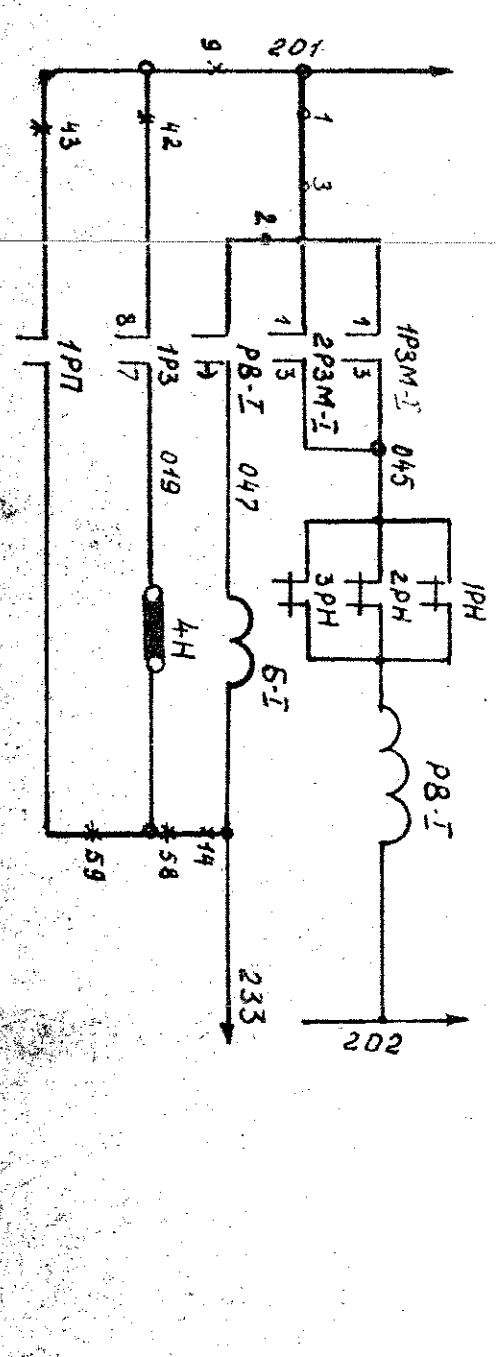
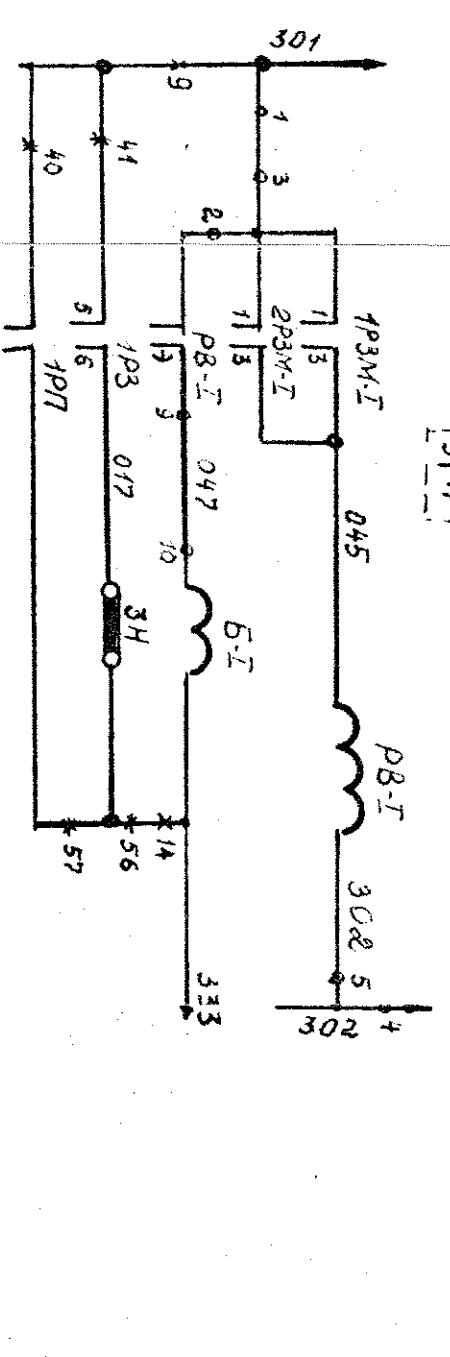
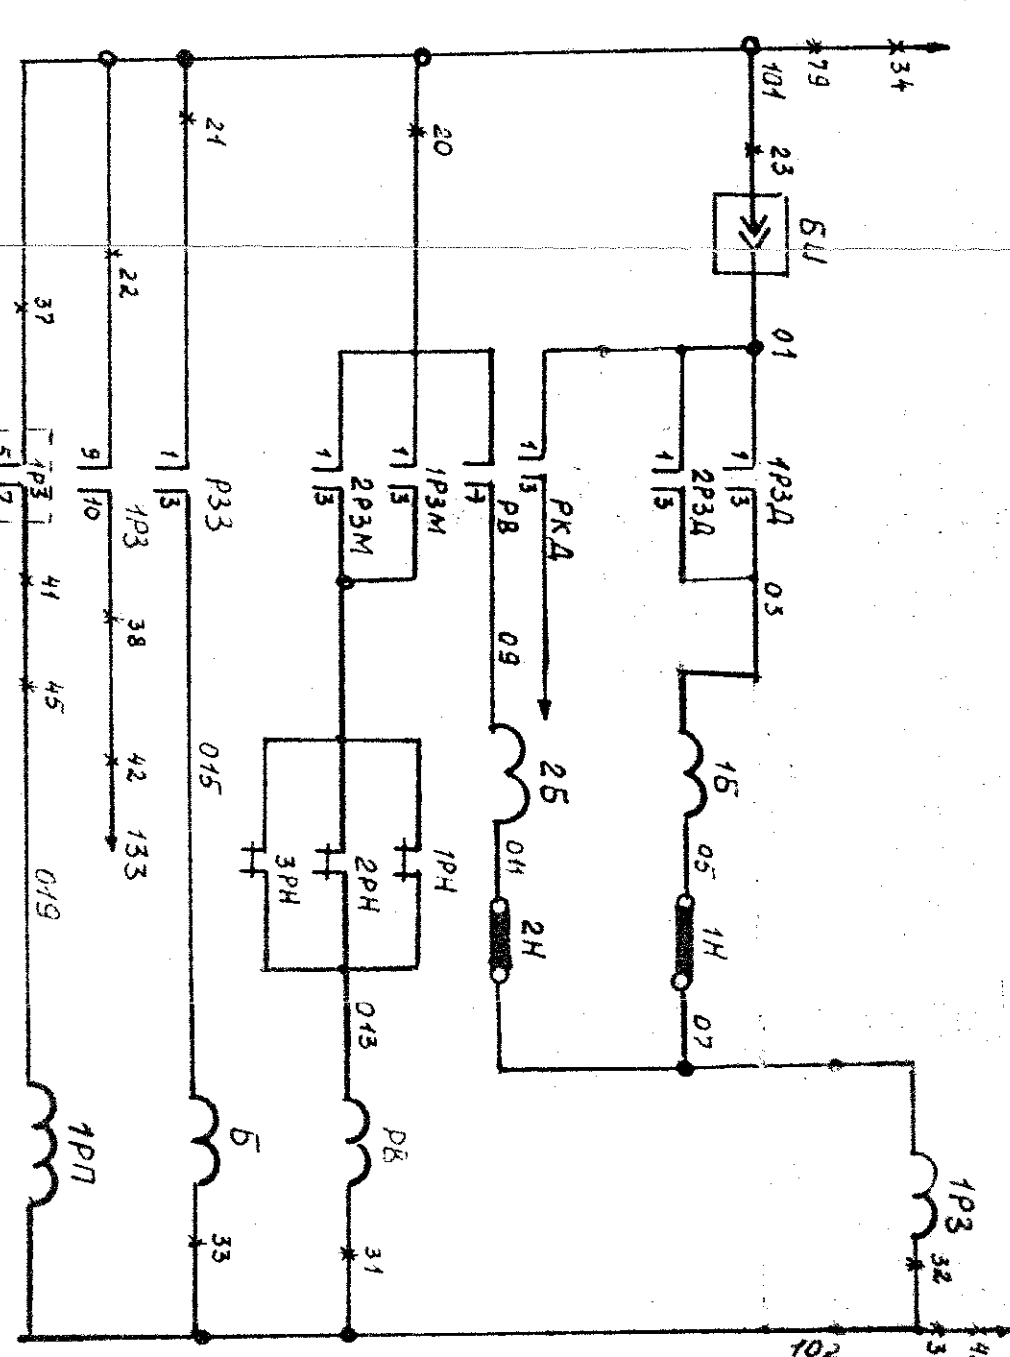


Дифференциальная и максимальная токовая защита	защита от замыкающих на землю	Максим. токовая защита быкиндчат. раздвижки т.с. КРУСН. Максим. токовая защита быкиндчат. раздвижки т.с. КРУСН.
токовые цепи защит		

[illegible]

Условия обозначения

Δ	КЛЕМНИК	ЗРУ-П	54 X 26
Ж	-"-	НА ПАНЕЛИ	ЗАЩИТЫ
Х	-"-	НА ПАНЕЛИ	УПРАВЛ.
О	-"-	В КРУЖК	

Б-1	Реле сузгн.	9У21/0016	0016	1	9У118
Б-1	Реле сузнальное	9С-21/016	0169	1	9У126
ДВ-1	Реле времени	9В-124	2208	1	
1Р3М-1 2Р3М-1	Реле тока	9Т-521/10		2	
II Оппаратура в распределительстве КРУСН					
1Н-4Н	Накладк. контакт	НКР-1		4	
15-26	Реле сузнальное	9С-21/005	0054	2	
Б	Реле сузнальное	9С-220	2200	1	
16У 26У	Усилит. диок	У6У-4		3	
1Р3-1Р1	Реле промешум.	РР-23		2	
1Р8-1Р8	Реле времени	3В-124		2	
Р33	Реле тока	31А-55/160		1	
1Р3М 2Р3М	Реле тока	9Т-521/20		2	
1Р3А 2Р3А	Реле тока	9Т-521/10		2	
III Оппаратура на панели защиты					
Марка	Наименование	тип	техн. характеристика	кол.	примеч.
Масштаб	Количество	Минус питания С.Р. №			
д/м	Цепи защиты				
7А-11Н	дифрелакс	п/			842
Нач.то	шувательств	п.			
Успомогат.	Еврошуватель	вхрмш	23.12.96		04
Копирован	Борзичев Г.А.				

С выписком данного черт аннунцир. черт № 04-842.
Изменения внесены согласно протоколу от 30.03.2012

✓