


0mm. +0.00

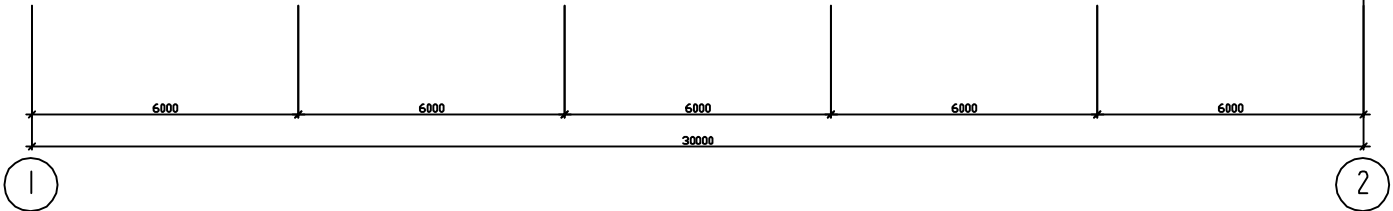

Номер пометки	Наименование	Примечание
1	1 этаж	3
2	Столярный участок	
3	Капальная материя	
4	Заготовки	
5	Капальная поругатин	
6	Санузел	
7	Механический участок	
8	Комната отдыха	
9	1 табор	
10	Пемещение мастеров наосной	
11	Днергостопня	
12	Капалая	
13	1 табор	
14	Капалая	
15	Капалая материя	
16	Капалая	
17	Санузел	
18	Санузел	
19	Санузел	
20	Капалая	
21	Снеральный участок	
22	Капалая ОУ	
23	Капалая	
24	Кабинет мастера сантехников	
25	Снеральный участок сантехники	
26	1 табор	
27	Помояная группа	
28	Входной табор администрации	
29	Капалая	

Устройство коммутационное ВР1 установить в этом месте на втором этаже в помещении вент. камеры у пусковых аппаратов. Подъем, отпуск по стене.

Условные графические обозначения

	Существующий шкаф управления вентилиацией
	Устройство коммутационное УК-ВК02

Примечания:

1. Условные графические обозначения электрического оборудования и проводов на плане выполнены в соответствии с ГОСТ 21.614-88.
2. Электрические проводки системы управления вентиляцией прокладываются по потолкам и по стенам на высоте не ниже 2,5 м от пола, защищаясь опробиркой по всей длине.
3. Линию управления вентиляцией подложить к прибору прямого контроля АРК1 "Синга-2001 SMD" на втором этаже: см.07/05.12.1С.34-35

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

[illegible]