

Расположение джамперов для приема команды "Пуск" в виде подачи потенциала 24в или 12в


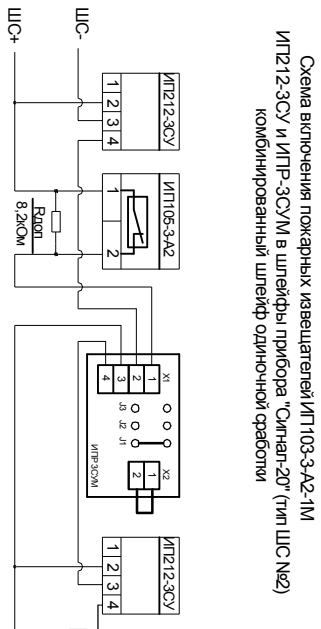


Схема подключения оповещателей, включаемых по сигналу "Пожар" (сигнал) и световых оповещателей "Выход" в режиме постоянного свечения в одну линию

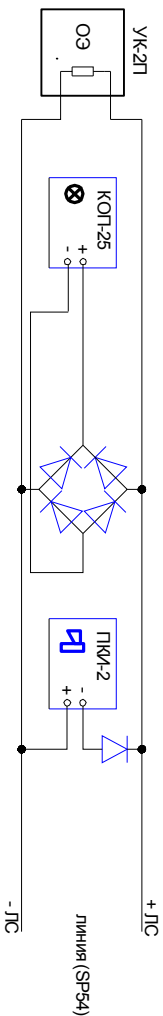

Примечания:

- Дымовой пожарный линейный извещатель расключить по четырехпроводной схеме (с отдельной линией питания). Для реализации двухпроводной тактики работы ("Пожар", "Внимание") в качестве шунтового (добавочного) резистора использовать номиналы 4,7 кОм. Для прибора "Сигнал-20" SMD" тип шлейфа установить №3 (тепловой с двойной срабаткой). В ИП21-2-52М должна быть установлена джамперами тактика "Неисправность-Рес" - ИП21-2-52М должен быть установлен выходом оптрона "Пожар-НЗК" и "Неисправность-НЗК".
- Контроль цепей светового и звукового оповещения осуществляется через устройство контроля линий связи и пуска УКЛСЦП (комбинированная линия оповещения). Переключки установить на прием команды "Пуск" в виде потенциала.
- Шлейфы №№1-4 прибора "С2000-4" используются для контроля линий оповещения. Тип шлейфа установить №6 (технологический).
- Для реализации шунтированного сброса ИП21-2 при снятии/поставке шлейфа на охрану линейные извещатели следует подключить по питанию через внутреннюю реле прибора приемно-контрольного с тактической работы по программе №22 ("выключить на время при снятии"). Реле привязать программно к соответствующему шлейфу, на котором необходимо осуществлять сброс извещателей.

					07/05.12-ПС 35		
					Корпус 25, ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Фурьева		
					Санкт-Петербург, п.Металлопострой, Дворца на Металлопострой, д.3.		
Вид	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Санкт-Петербург, п.Металлопострой, Дворца на Металлопострой, д.3.	
ТПИ	Конвер				05.12	Система пожарной сигнализации	
Разработал	Листовский				05.12	и оповещения людей о пожаре.	
Выполнил	Листовский				05.12	Система пожарной сигнализации	
Проверил	Листовский				05.12	и оповещения людей о пожаре.	
Н.контр.						Система пожарной сигнализации	
					Схема электрическая соединений		
					ООО "Август Инжиниринг"		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Контроль линейный оповещения

