


План освещения на отм. +32.550.  
М 1:100

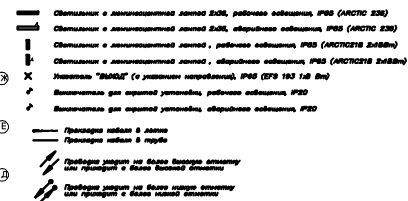

Примечания:

1. Рассчитать высоту  $h$  совместно с черт. К 56402 30М дот 149.
2. Прокладку кабелей сетей телефонии кабелем ВВГнг-LS  
- в стенах помещений в лотках и трубах ПНБ открыто по строительным конструкциям (перегородкам и стенам) не допускается. Кабели должны прокладываться *внутри* и *над* кабельными каналами в стенах помещений негорючими материалами.
3. Штыри устанавливать на высоте 1500мм от уровня чистового пола по центру штыря.
4. Установить оборудование на высоте 2100мм от уровня чистового пола.
5. Условные обозначения по ГОСТ 21.614-85.
6. Напряжение сети 380/220В, 50Гц.
7. Монтаж и заземление выполнить в соответствии со СНиП 3.05.06-85.
8. Высота установки выключателя 0,9м.

[illegible]