
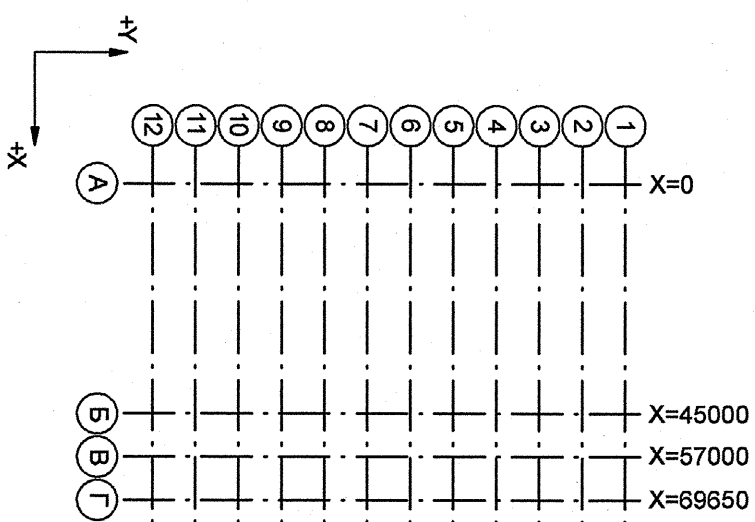
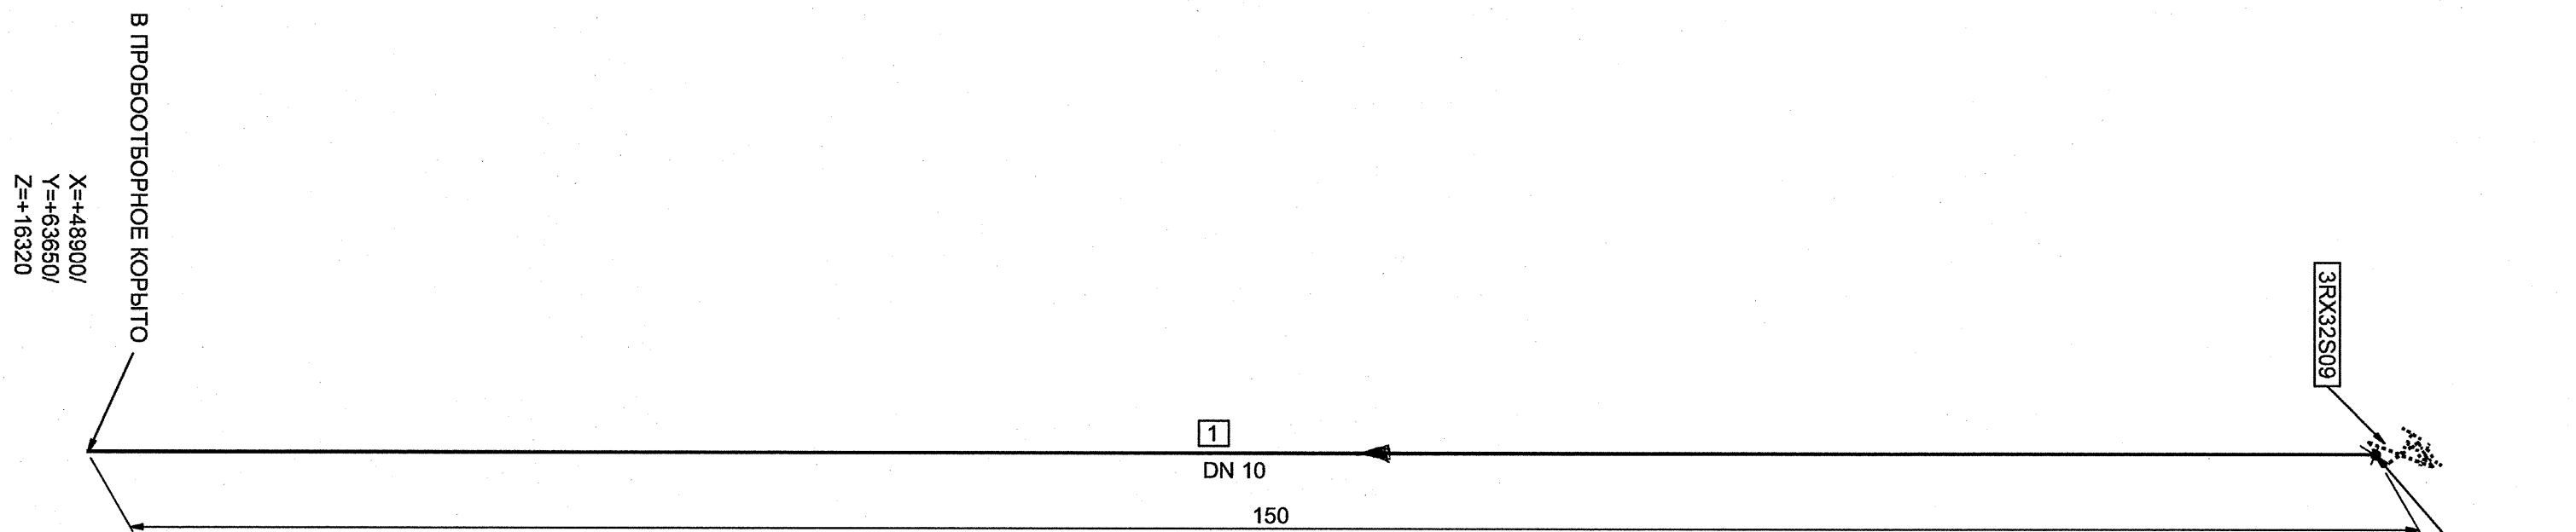


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ОПОР


ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД.ИЗМ., кг
1	СТО 79814893 109-2009 ТР/УСА 14х2,0	0,150 м	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	0,60

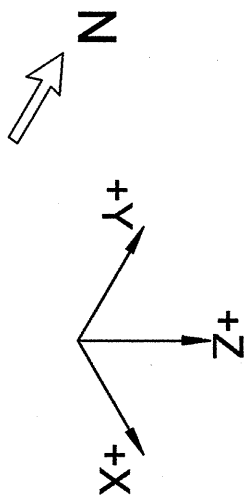

Номер т/р/провода - IV
Подведомственность - ПБ 03-585-03
Категория т/р/провода по ПБ 03-585-03 - V В
Класс безопасности по НП-001-97 - 4
Категория безопасности по НП-031-01 - III
Рабочие параметры: P=0,1 МПа, t=45°C
Параметры гидротестирования: P=заданный
сдвиг, t=t_т-не менее 5°C
Среды - конденсат

Имя	Код уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Мих. З. К.	Костенко			<i>С.В. Сави</i>	
Пол авт. док.	Одноразовое			<i>С.В. Сави</i>	
Под авт. док.	Копия			<i>С.В. Сави</i>	
Исх. инт.	Кассовые			<i>С.В. Сави</i>	

<p>Имя № подл. Р3.04265. 1.0.13</p> <p>Лист 9</p> <p>Р3.RX32.3011.013.01.00.005</p> <p>Ростовская АЭС Блок 3</p>	<p>Главный корпус, Матричное отделение</p> <p>Трубопроводы реактора под давлением</p> <p>ЕОУ</p>	<p>Страниц</p> <p>Р</p> <p>-</p> <p>1</p>	<p>Лист</p> <p>Лист</p>
--	--	---	-------------------------

<p>Изомерный чертёж</p> <p>ЗРХ323231</p>	 <p>ОАО "ИНИАСТ"</p> <p>2013</p>
--	---

дополнительные подписи				дополнительные подписи			

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
R3.04265.1.0.13	<i>[подпись]</i> 28.09.2019	

[illegible]

Имя	Код уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Мих. З. К.	Костенко			<i>С.В. Сави</i>	
Пол авт. док.	Одноразовое			<i>С.В. Сави</i>	
Под авт. док.	Копия			<i>С.В. Сави</i>	
Исх. инт.	Кассовые			<i>С.В. Сави</i>	

<p>Имя № подл. Р3.04265. 1.0.13</p> <p>Лист 9</p> <p>Р3.RX32.3011.013.01.00.005</p> <p>Ростовская АЭС Блок 3</p>	<p>Главный корпус, Матричное отделение</p> <p>Трубопроводы реактора под давлением</p> <p>ЕОУ</p>	<p>Страниц</p> <p>Р</p> <p>-</p> <p>1</p>	<p>Лист</p> <p>Лист</p>
--	--	---	-------------------------

<p>Изомерный чертёж</p> <p>ЗРХ323231</p>	<p>ОАО "ИНАЭЛСТ"</p> <p>2013</p>
--	----------------------------------