


Номер трубопровода - II
Подводящая линия - ПБ 03-585-03
Категория трубопровода по ПБ 03-585-03 - V В
Класс безопасности по НП-001-97 - 4
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - III
Рабочие параметры: Р= 1,32 МПа, t_р=45°С
Параметры гидротестов: Р=1,72 МПа, t не менее 5°С
Среда - конденсат

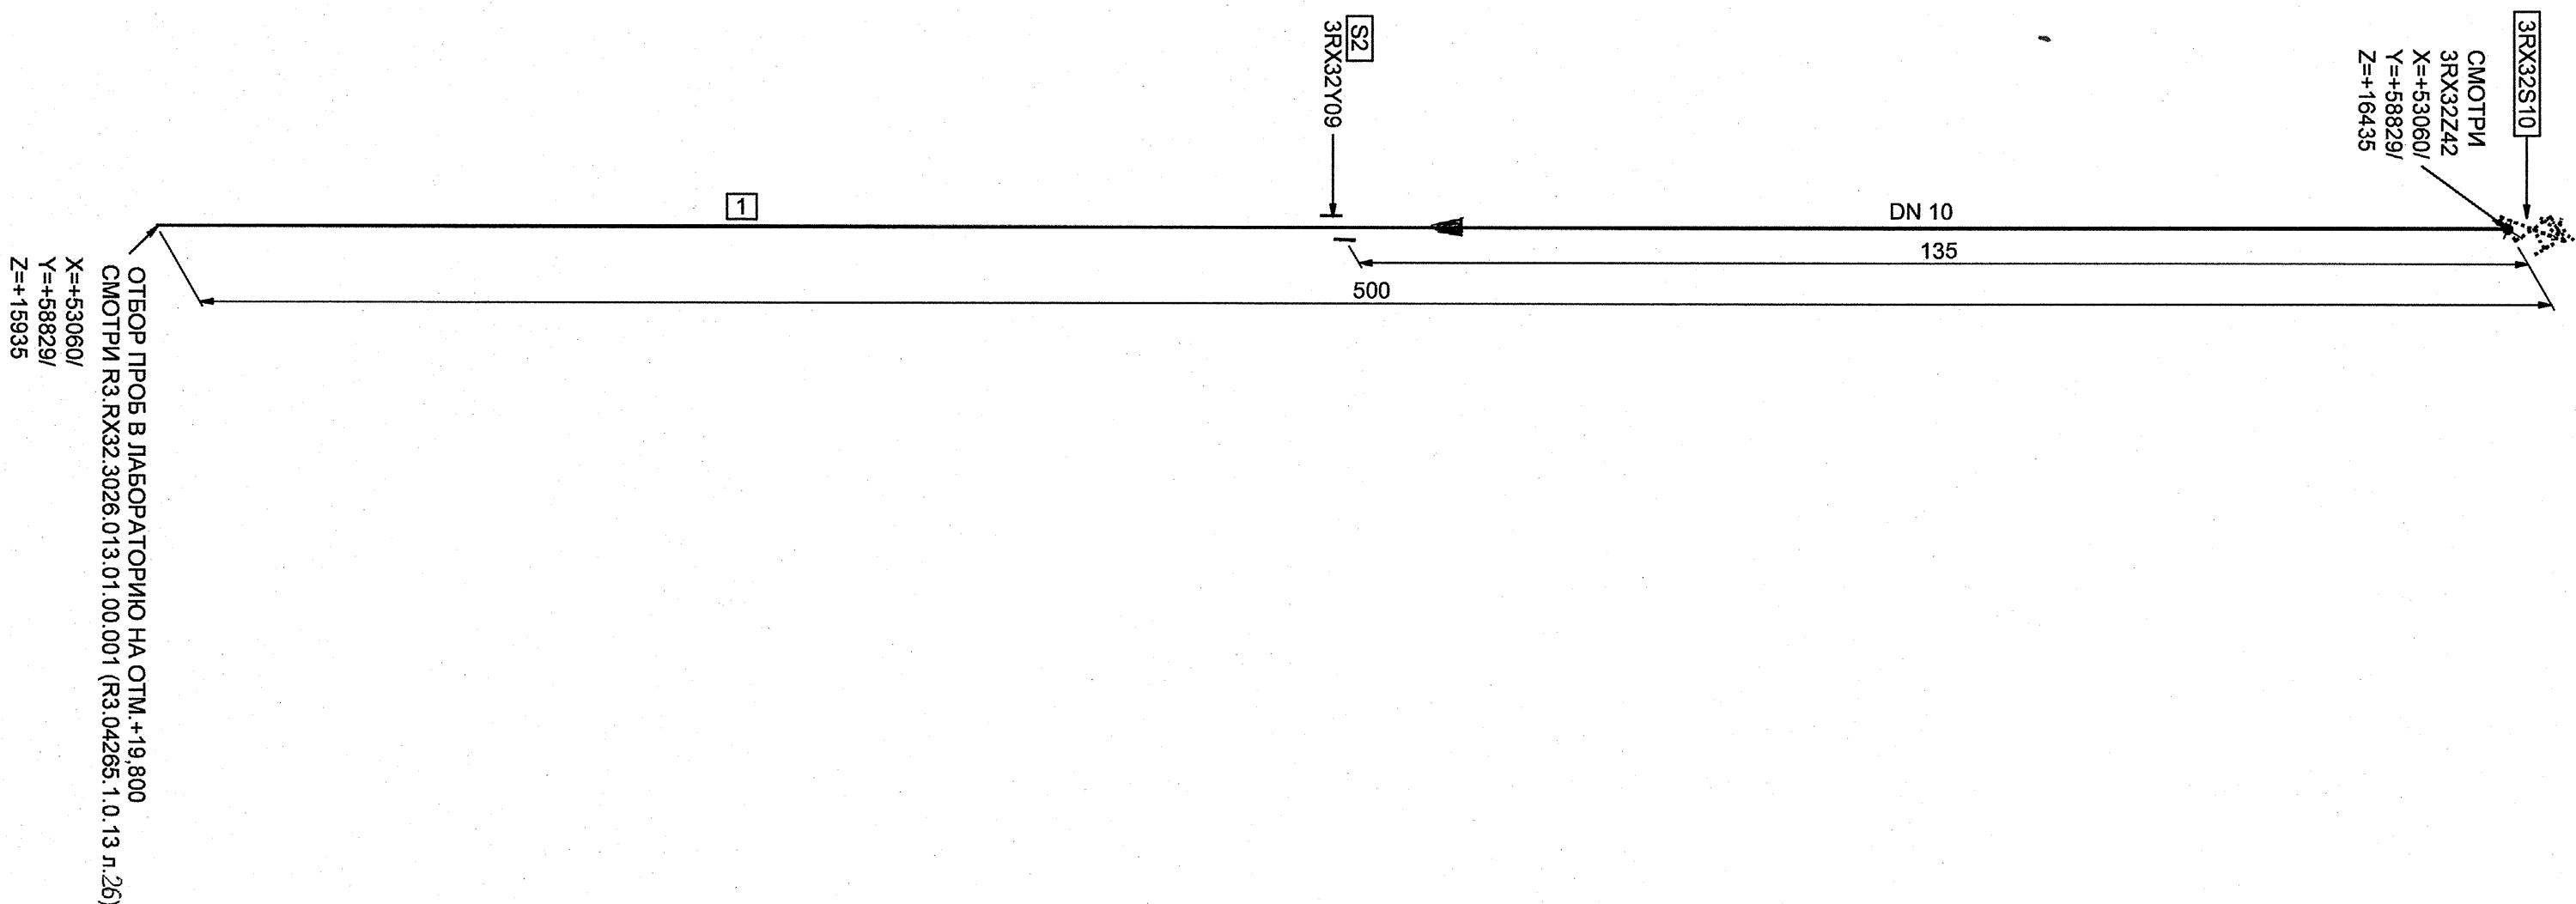

ПОР.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД.ИЗМ.
1	СТО 798.4898-109-2008 ТРУБА 14x2,0	0,500	М	0,60
2	ЗРКЗУ09 ОТОПА НЕПОДВИЖНАЯ	1		-

[illegible]