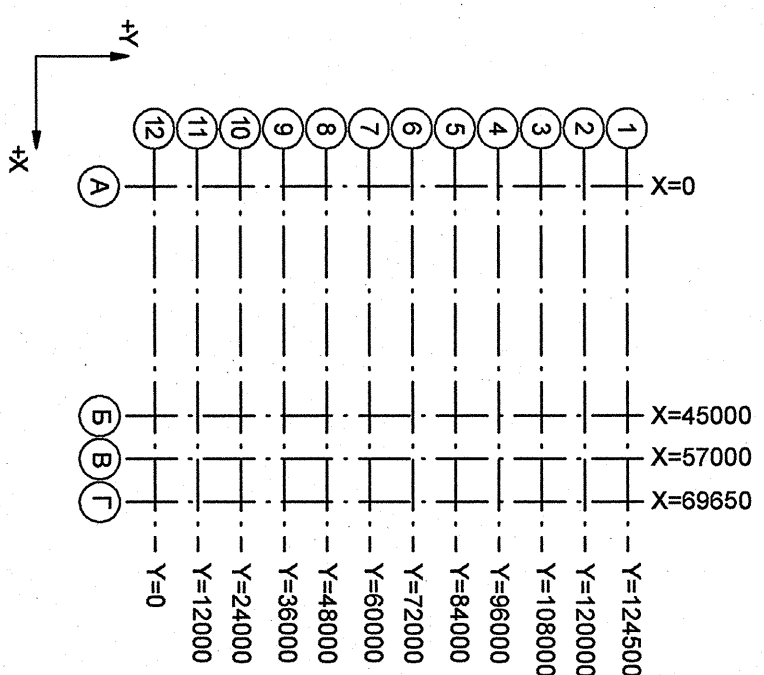
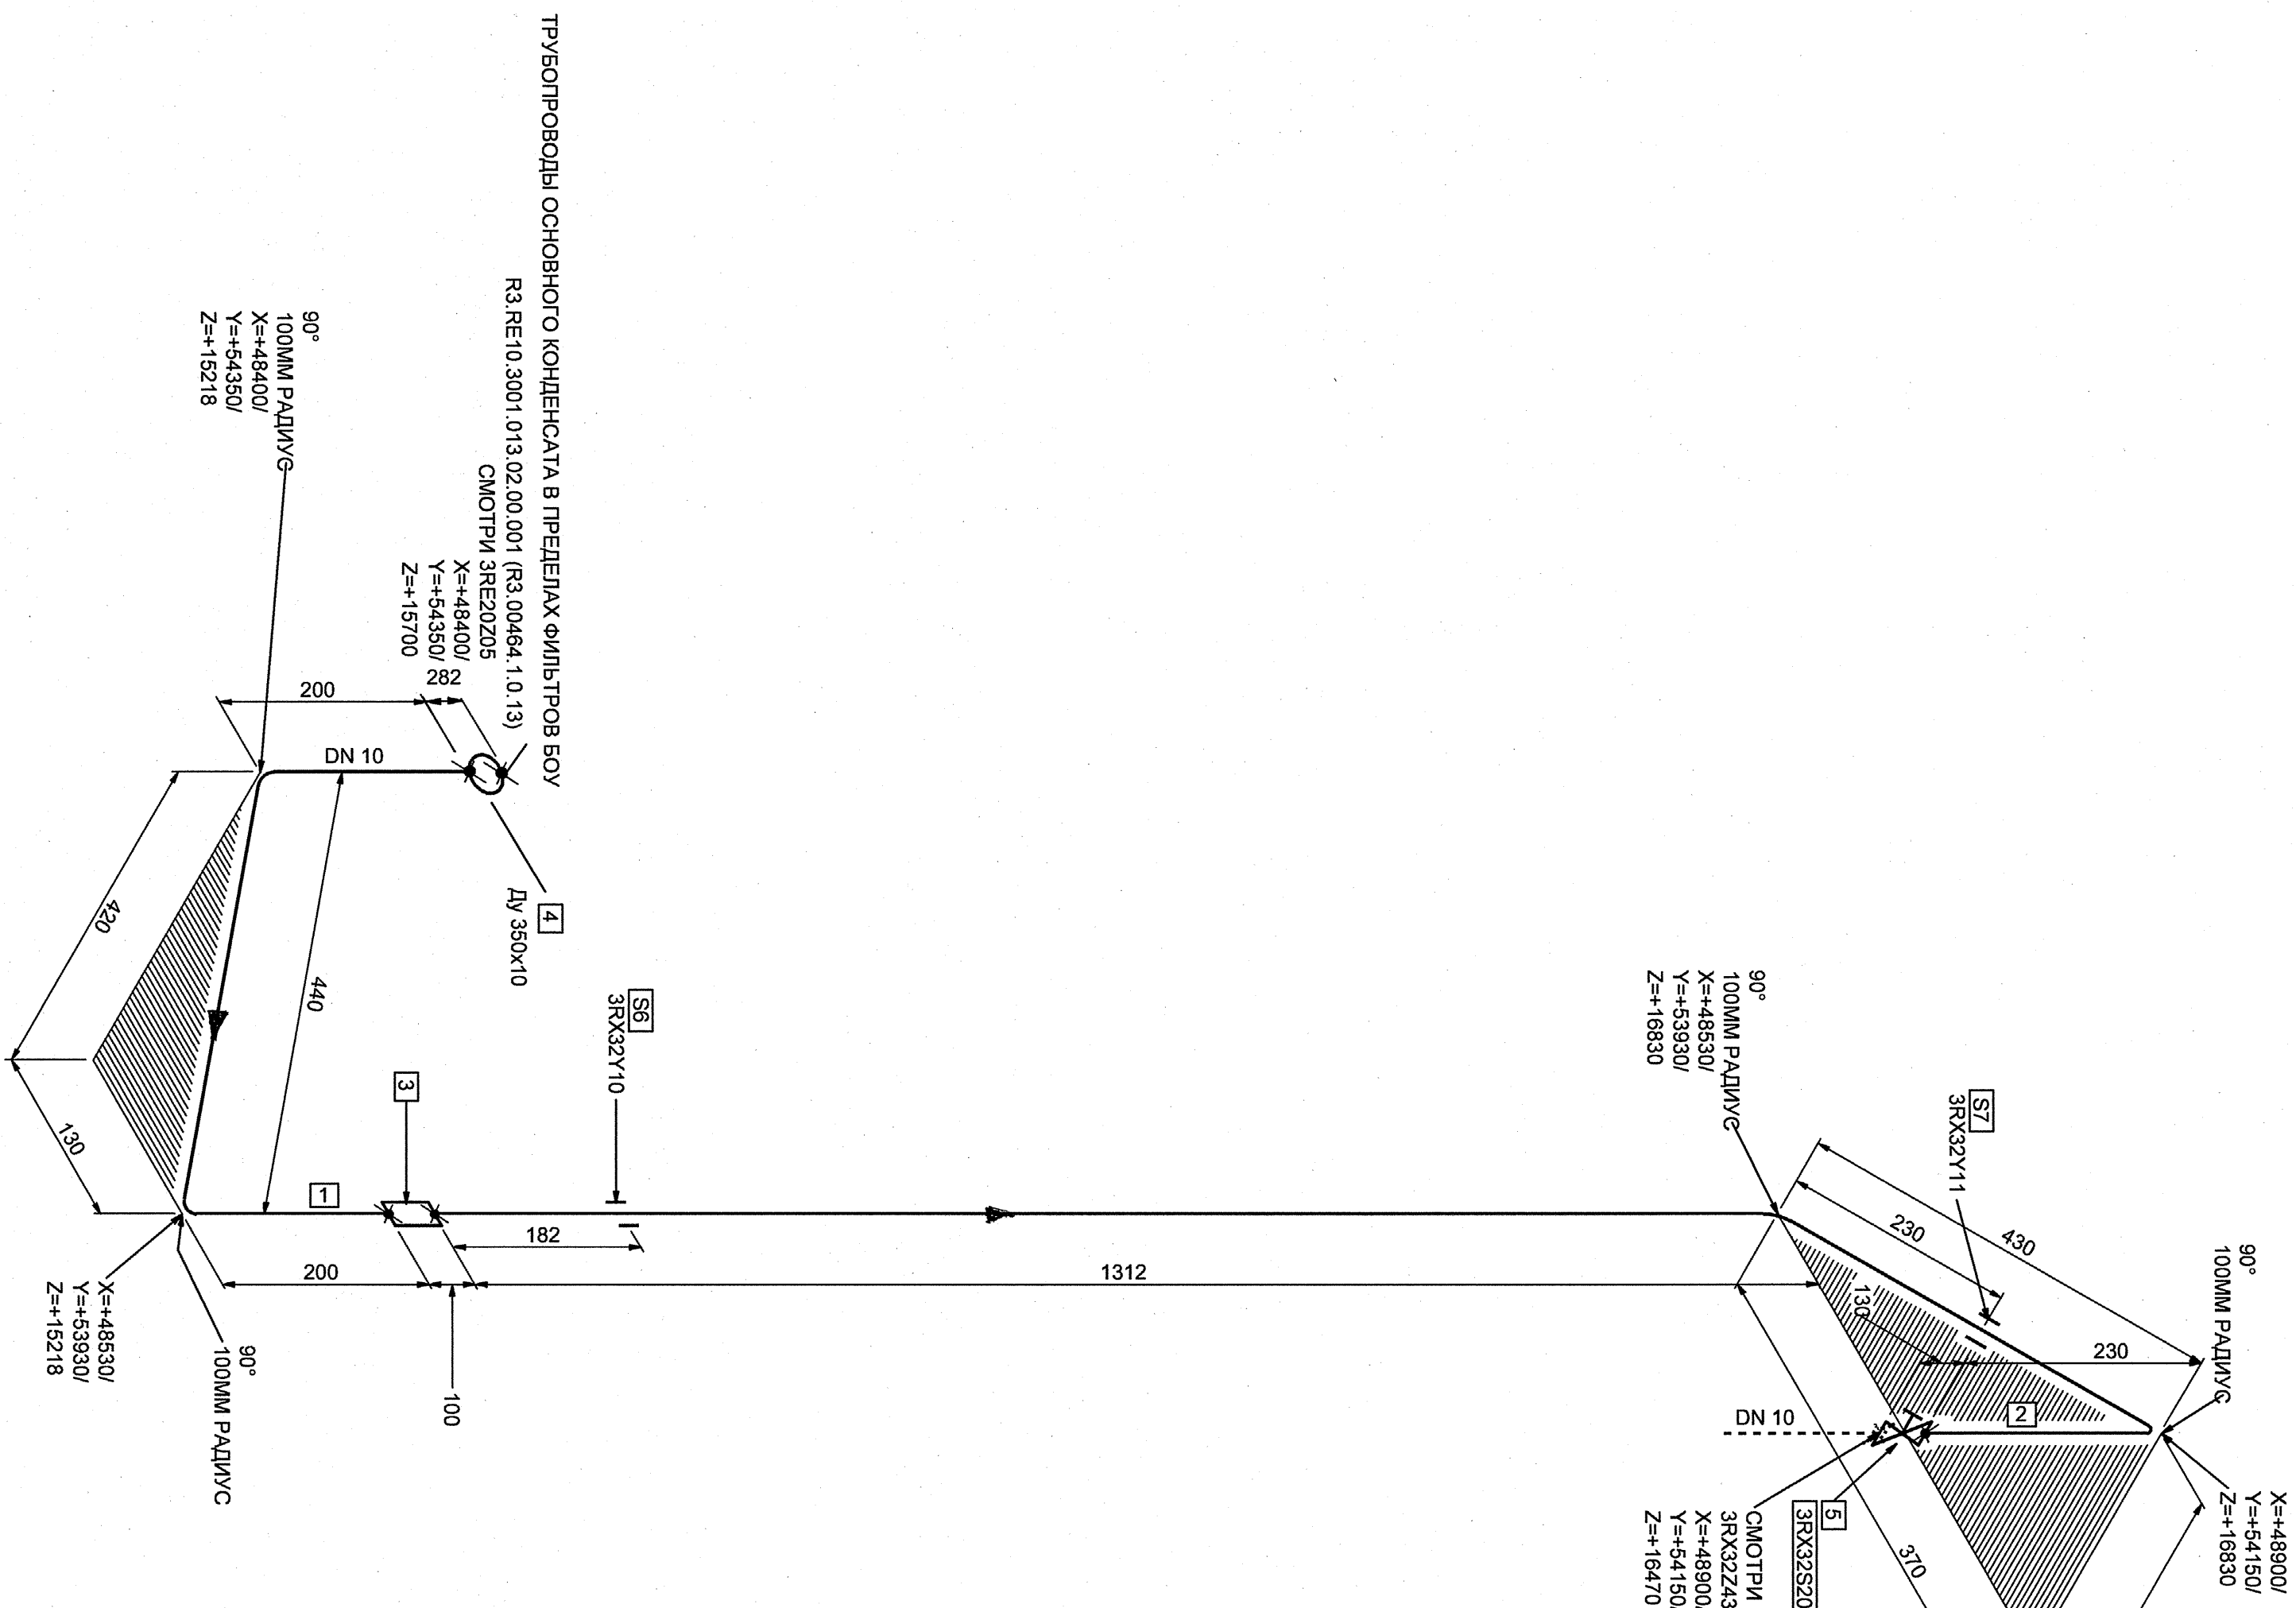


дополнительные подписи				дополнительные подписи			

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
РЗ.04265.1.0.13	<i>В.И.И.И.И.</i>	

[illegible]

Номер грубопровода - I  
Подразделительное - ПНАСИ 7-008-89  
Классификационное обозначение по НП-001-97 - 3Н  
Группа по ПНАСИ 7-008-89 - С  
Класс безопасности по НП-001-97 - 3  
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - II  
Рабочие параметры: Р=1,32 МПа, t<sub>р</sub>=65°C  
Параметры гидротесты: Р=1,72 МПа, t не менее 5°C  
Среды - концентрат


[illegible]

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ОПОР

Имя	Колосов	Датс	№ док	Подпись	Дата
Место	3 к.	Колосов		<i>Колосов</i>	2017
Одобрено	Одобрено			<i>Л.А.С.</i>	2017
Подпись	Колосов			<i>Колосов</i>	2017
И-порт.	Колосов			<i>Колосов</i>	2017

ИИИ № мод. R3.04285.1.0.13					
Лист 18					
R3.RX32.3011.013.01.00.014					
Ростовская АЭС Блок 3					
Главный орган: Научное учреждение Типовое учреждение по радиационной безопасности					
Страниц		Лист		Листов	
P	-			1	



ОАО "НИИАТ"  
2013

Исследовательский центр  
ЯРХ323246

АРХИВНЫ  
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл.РЗ.04265.1.0.13  
Лист 18

Ростовская АЭС Блок 3

рукопроводы ручных отсоединяемых концов  
БОУ

ОАО "ННА:  
2013