

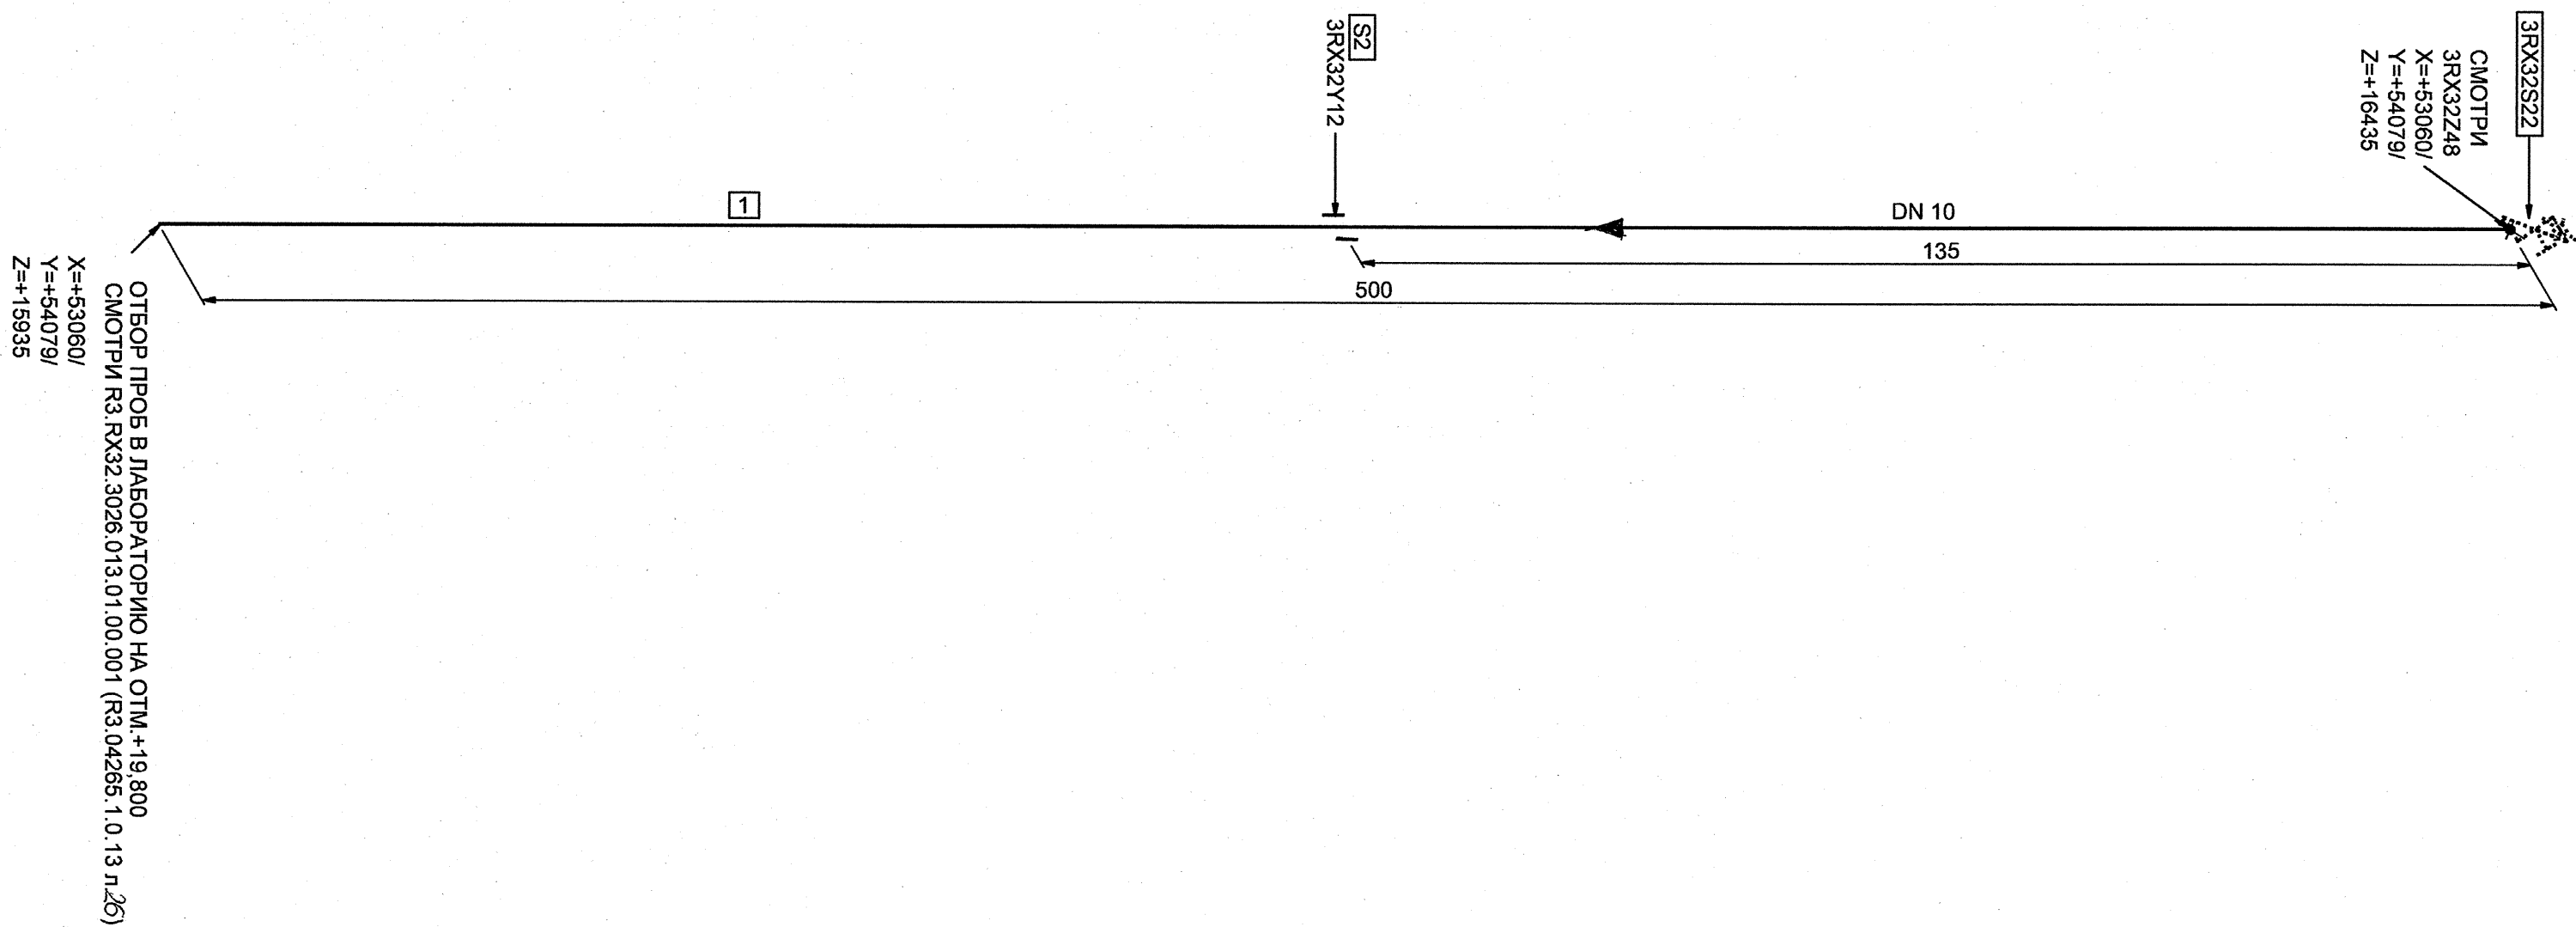


СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ОПОР

№	ПОС.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД.ИЗМ.
1	СТО 79874898	109-2009 ТРУБА 14x20	0.500 М	08X18H10T ГОСТ 9941-81	0.60
2	3R3X321Y2	ОТЛОПА НЕПОДВИЖНАЯ	1	-	-

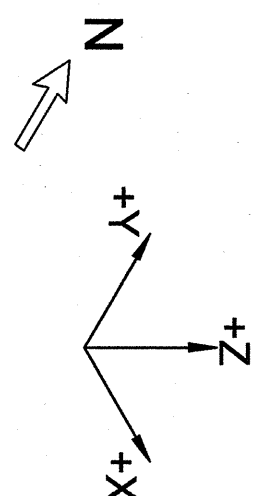

Номер трубопровода - II
 Показатель жесткости - ПБ 03-565-03
 Категория трубопровода по ПБ 03-565-03 - V В
 Класс безопасности по НП-001-87 - 4
 Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - III
 Рабочие параметры: Р=1,32 МПа, t_р=45°С
 Параметры гидротестирования: Р=1,72 МПа, t не менее 5°С
 Средне-конденсат

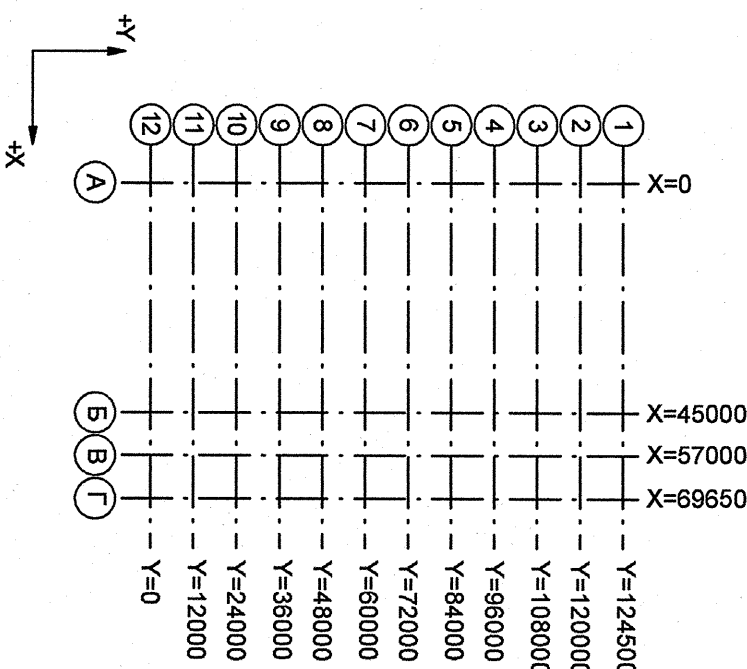

Имя	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата
Мих. З.	Копия			<i>М.М. З.</i>	
Григор. Л.	Оригинал			<i>Л.Г. Г.</i>	
Род. Л.	Копия			<i>Л.Г. Р.</i>	
Киселева				<i>Л.Г. К.</i>	

Имя № подл. РЗ. 042655. 1.0.13
Лист 19

РЗ.РХЗ2.2011.013.01.00.015

Ростовская АЭС Блок 3

Главный корпус. Машинная отделение		Страниц	Лист	Листов
Требования. Ручные отборы проб подкачки ВОВ		Р	—	1

Изоляционный чертёж
ЗКХЗ2247

ОАО "НИАЭЛТ"
2013

[illegible][illegible]