

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
11			B3.029-100-00сб	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
11	1		B-0029-100-01	Донышко	1	
11	2		B-0029-100-02	Кольцо колпачка кв. фильтра	2	
11	3		B-0029-100-03	Донышко нижнее	1	
11	4		B3.029-100-04	Литунка	1	

Ив. ном. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. ном.	Инв. ном. дубл.	Подп. и дата

Подп. и дата		Взам. инв. ном.		Инв. ном. дубл.		Подп. и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	B3.029-100-00		
Разраб.	Романов				Колпачек к фильтрам		
Проверил	Романов						
Н. контр.	Романов						
					Литера	Лист	Листов

[illegible]


Копия в  
Финансы

Фабрикан

B3 029-100-0035


JHPT.	Macca	Macura6
		7:1
JHCT	JHCTOB	

4. Дармнэ энкнрпогон 3416 10052-75, шибэ энкнрнннэ, конт-  
догб шибос, бнхнрнннннн.  
5. Мнфн по3 4 дн3 30.11.63 энкнрнннннн н3 н2днр. стннн.  
3. \* Д3Мнр 61 дн3 нрпд805.

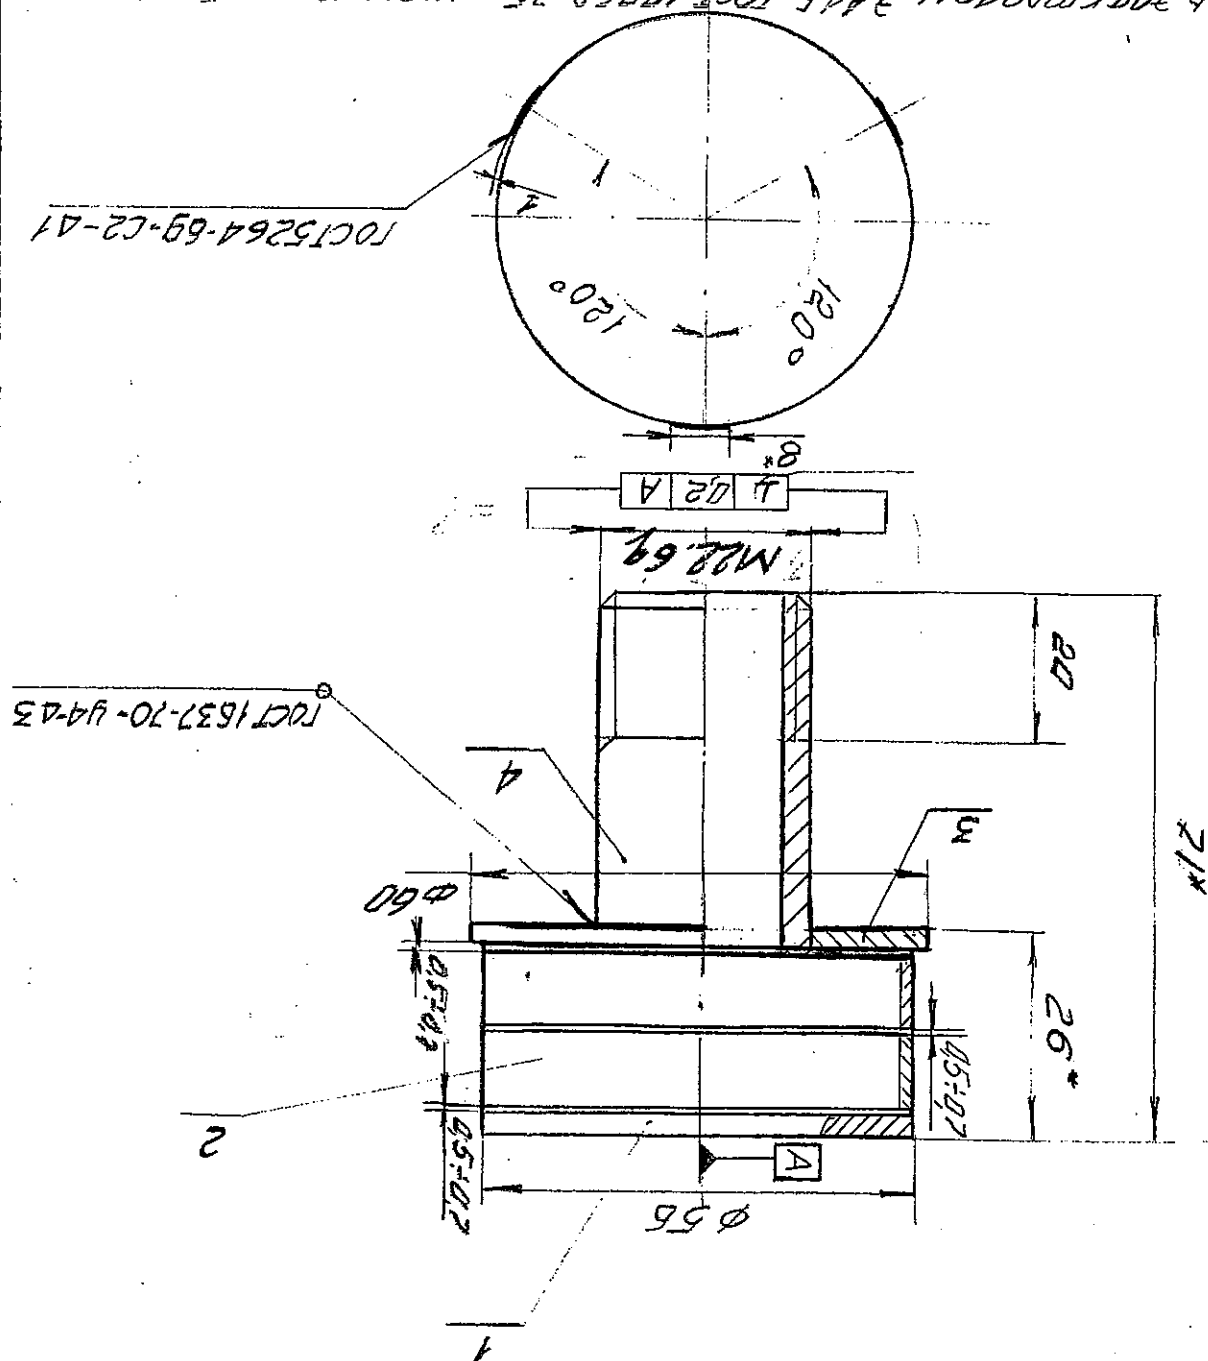

B3.029-100-0065

В-0029-000-6200-8

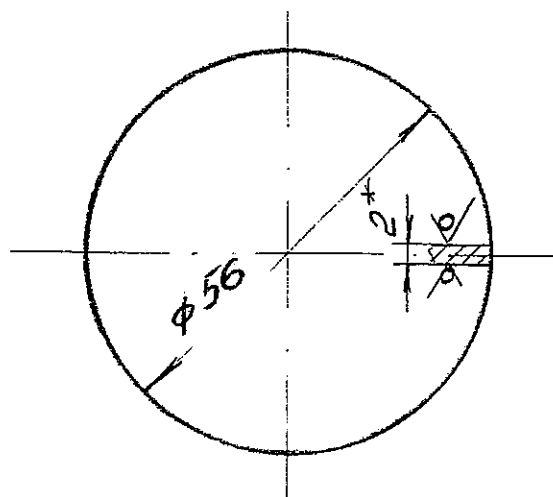Rz 40/  
√(✓)

1. Нацказанные предельные  
отклонения размеров:  
валов по h12; прочих  
по  $\pm \frac{IT12}{2}$ .

2.\* Размеры для справок

Изм	Лист	№ догум.	Подпись	Дата
Разраб.			Прокофьев	1981
Провер.			Романов	1981
Т. контр.				
П. мех			Собко	
Н. контр.			Романов	

ВЗ.0029-100-01.

Донышка  
Верхняя

Лит.	Масса	Масштаб.
		1:1
Лист	Листов	

ИСТ 52 ГОСТ 19903-74  
Ш 12X18H10T ГОСТ 5582-61

Справочный №

Подп. и дата

Взам. инв. ном.


Подп. и дата

Лит.

Масса

8-029-100-02

(1)

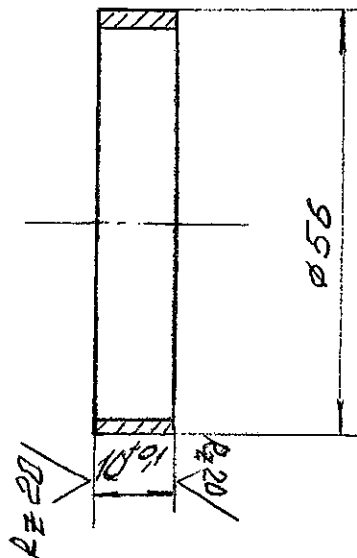

1. Прямые отклонения свободных размеров  $\pm \frac{IT12}{2}$
2. Острые кромки притупить

83.029-100.02.

Изм.	Лист	Ном. докум.	Подп.	Дата	Кольцо колпачка кв. фильтра	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Прокотко	83.029-100.02	Романов	1.05				1:1
Пров.	Романов							
Т. контр.								
Г.А.М.Х	Собо							
Н. контр.	Романов							
труба 56x2-12x18H10T						Лист	Листов	

Первич. примечание

Справочный №

Подп. и дата

Взам. инв. ном. инв. ном. дубл.

Подп. и дата

инв. ном. подл.

$\frac{NMCT-52070419903.74}{912 \times 184407045582.61}$

[illegible]


83-029-100-03

ОЗМ 14НОУ

ЗДНЖНН

1. Не указанные предельные отклонения размеров:  
взнов-по 1/12; прочих ± 1/12

2. \* Размер для справок.

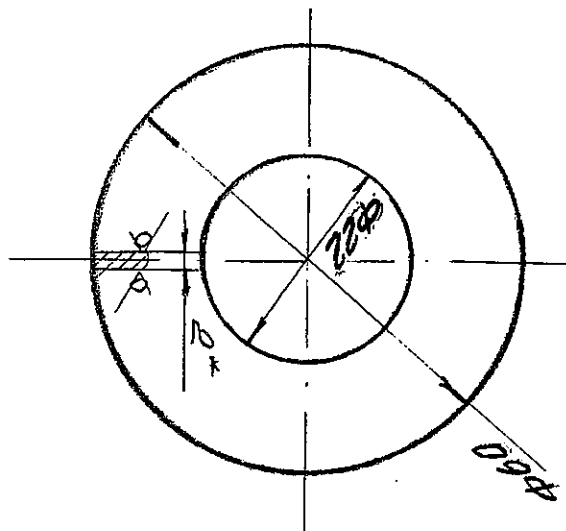


B-0029-000-05

27/10/20

8-0029-100-04

(✓)A

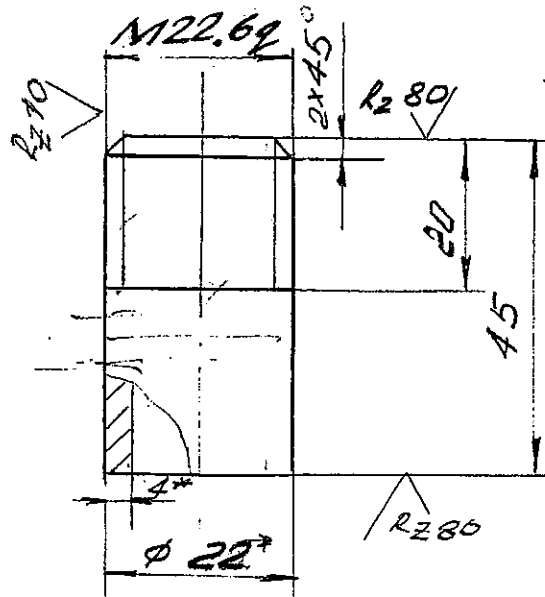

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов -  $\pm 12$ ,  
отверстий по -  $\pm 12$ ,  
прочих по  $\pm \frac{IT12}{2}$ .

2\* Размеры для справок

B3. 029.100.04

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Прокофьев		1.81
Провер.		Романов		
Т. контр.				
П. мех		Еобко		
Н. контр.		Романов		
Т.				

Штуцер

труба 22x4-12x18H10T  
ГОСТ 9941-72

Лит.	Масса	Масштаб.
		1:1
Лист	Листов	