


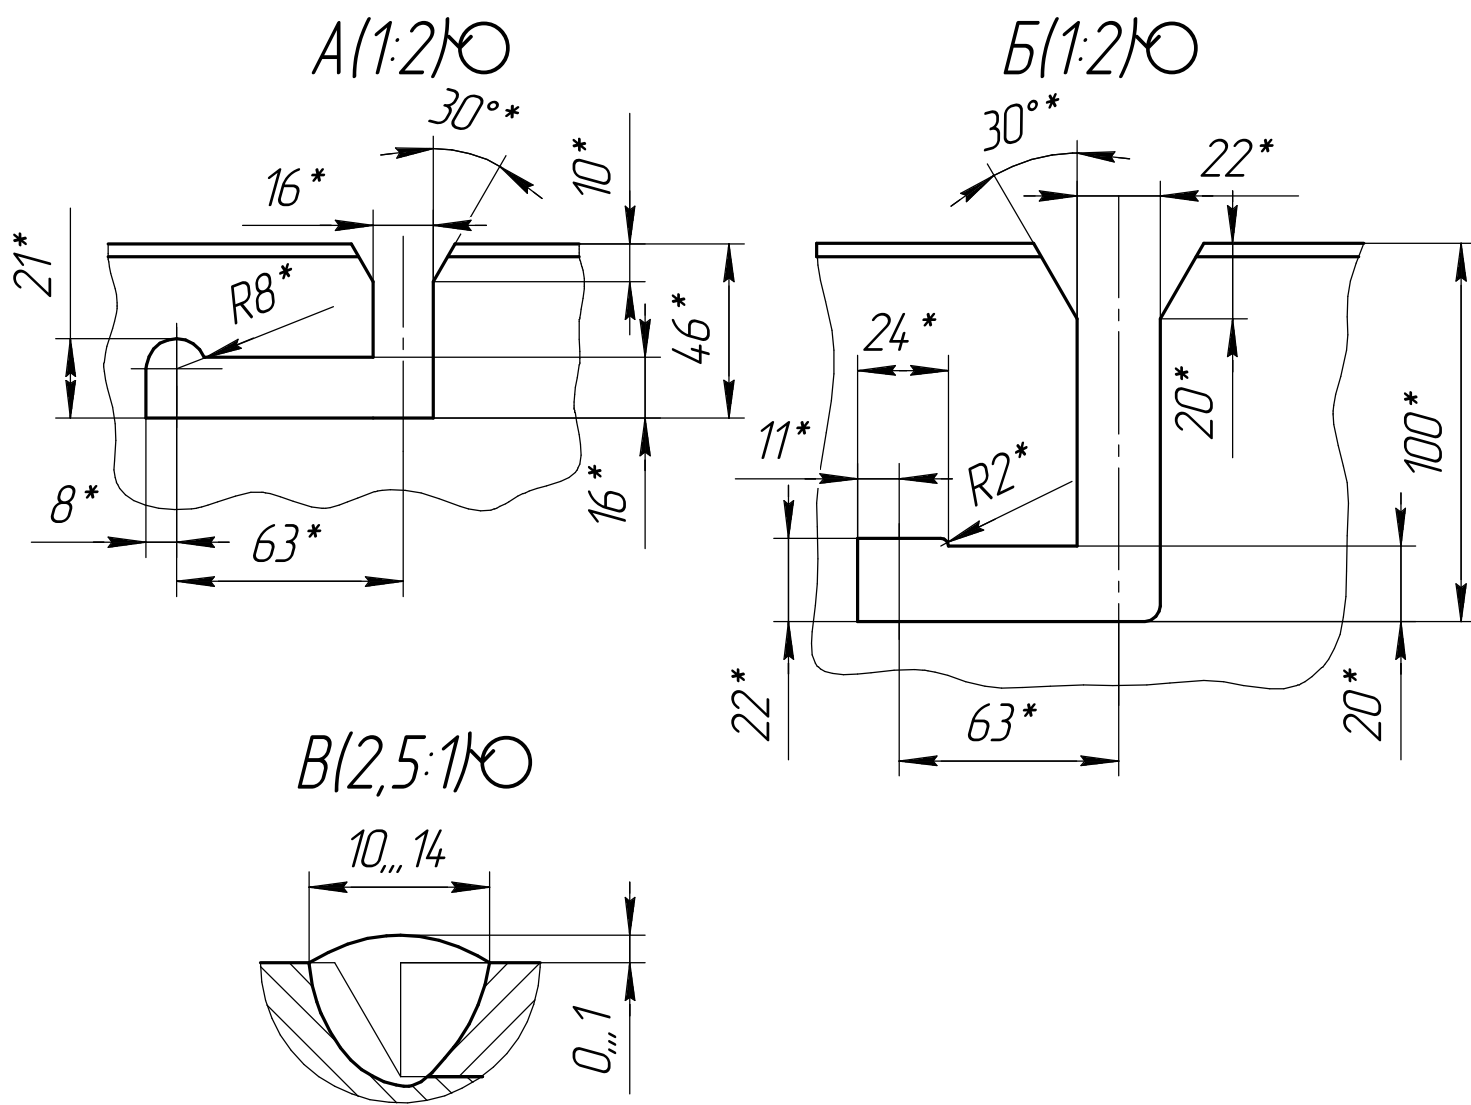


И-в. № подл.	Подп. и дата	И-в. № изм.	Взам. инв. №	И-в. № дробл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.


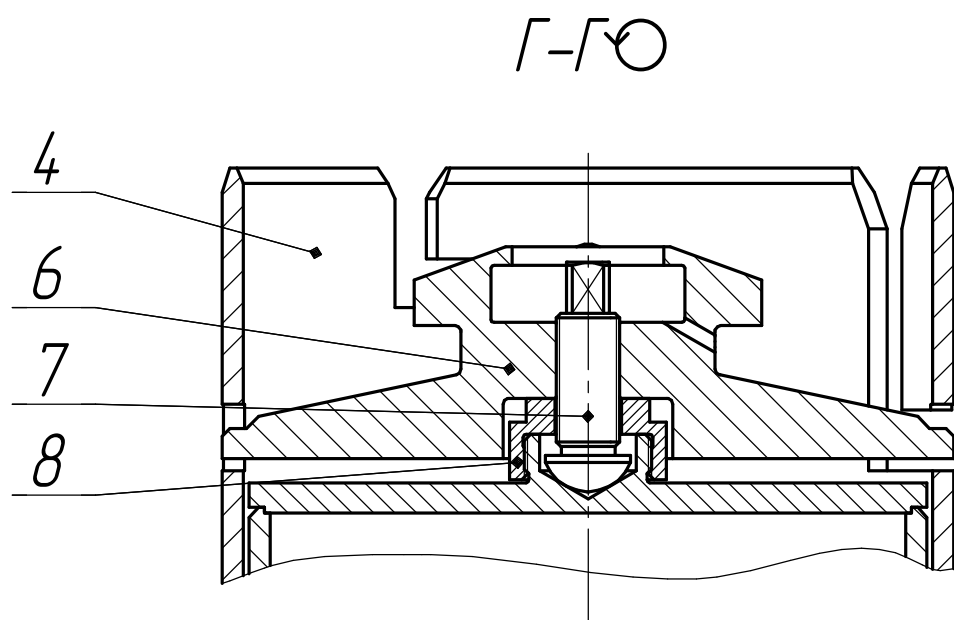


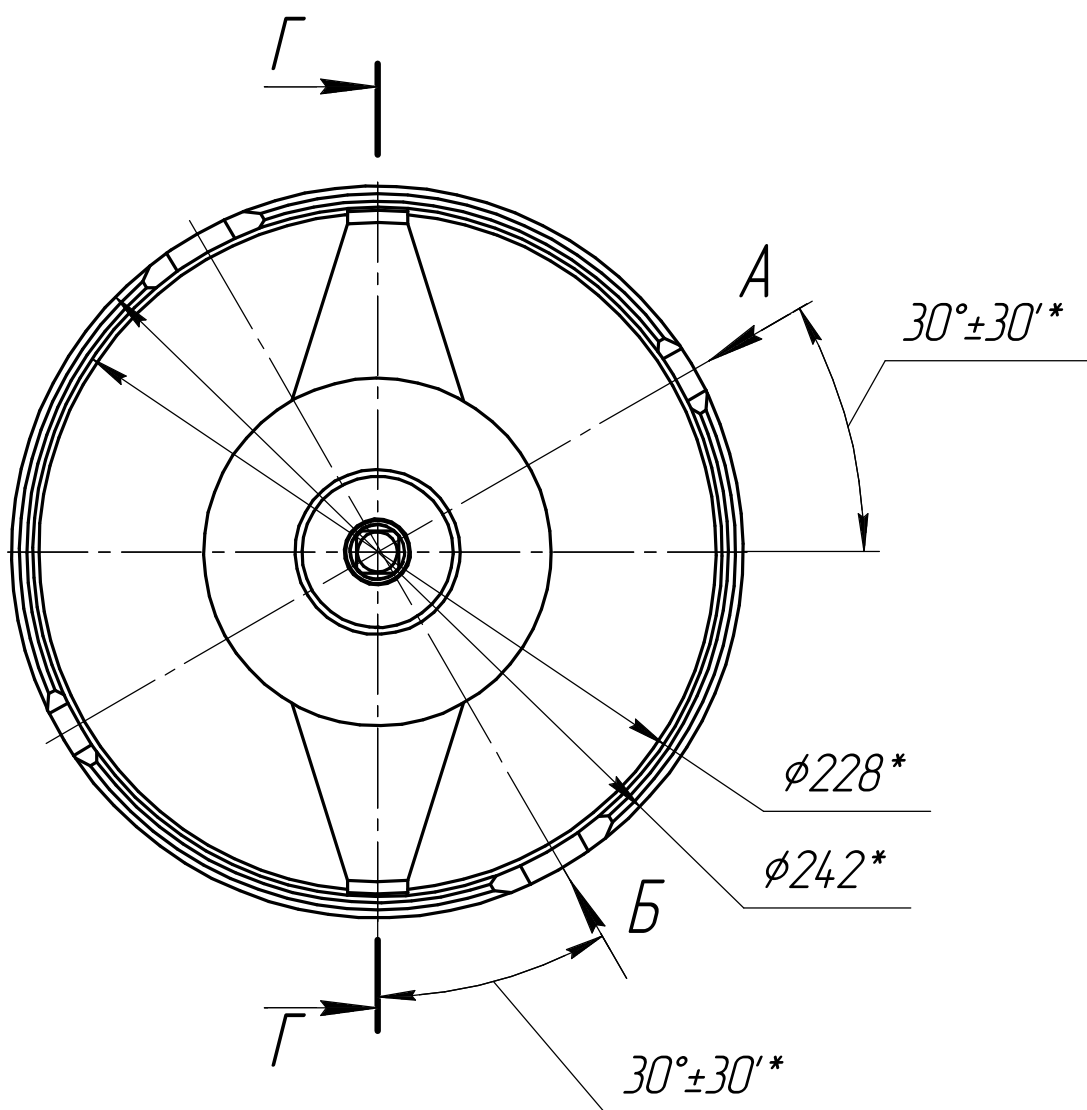

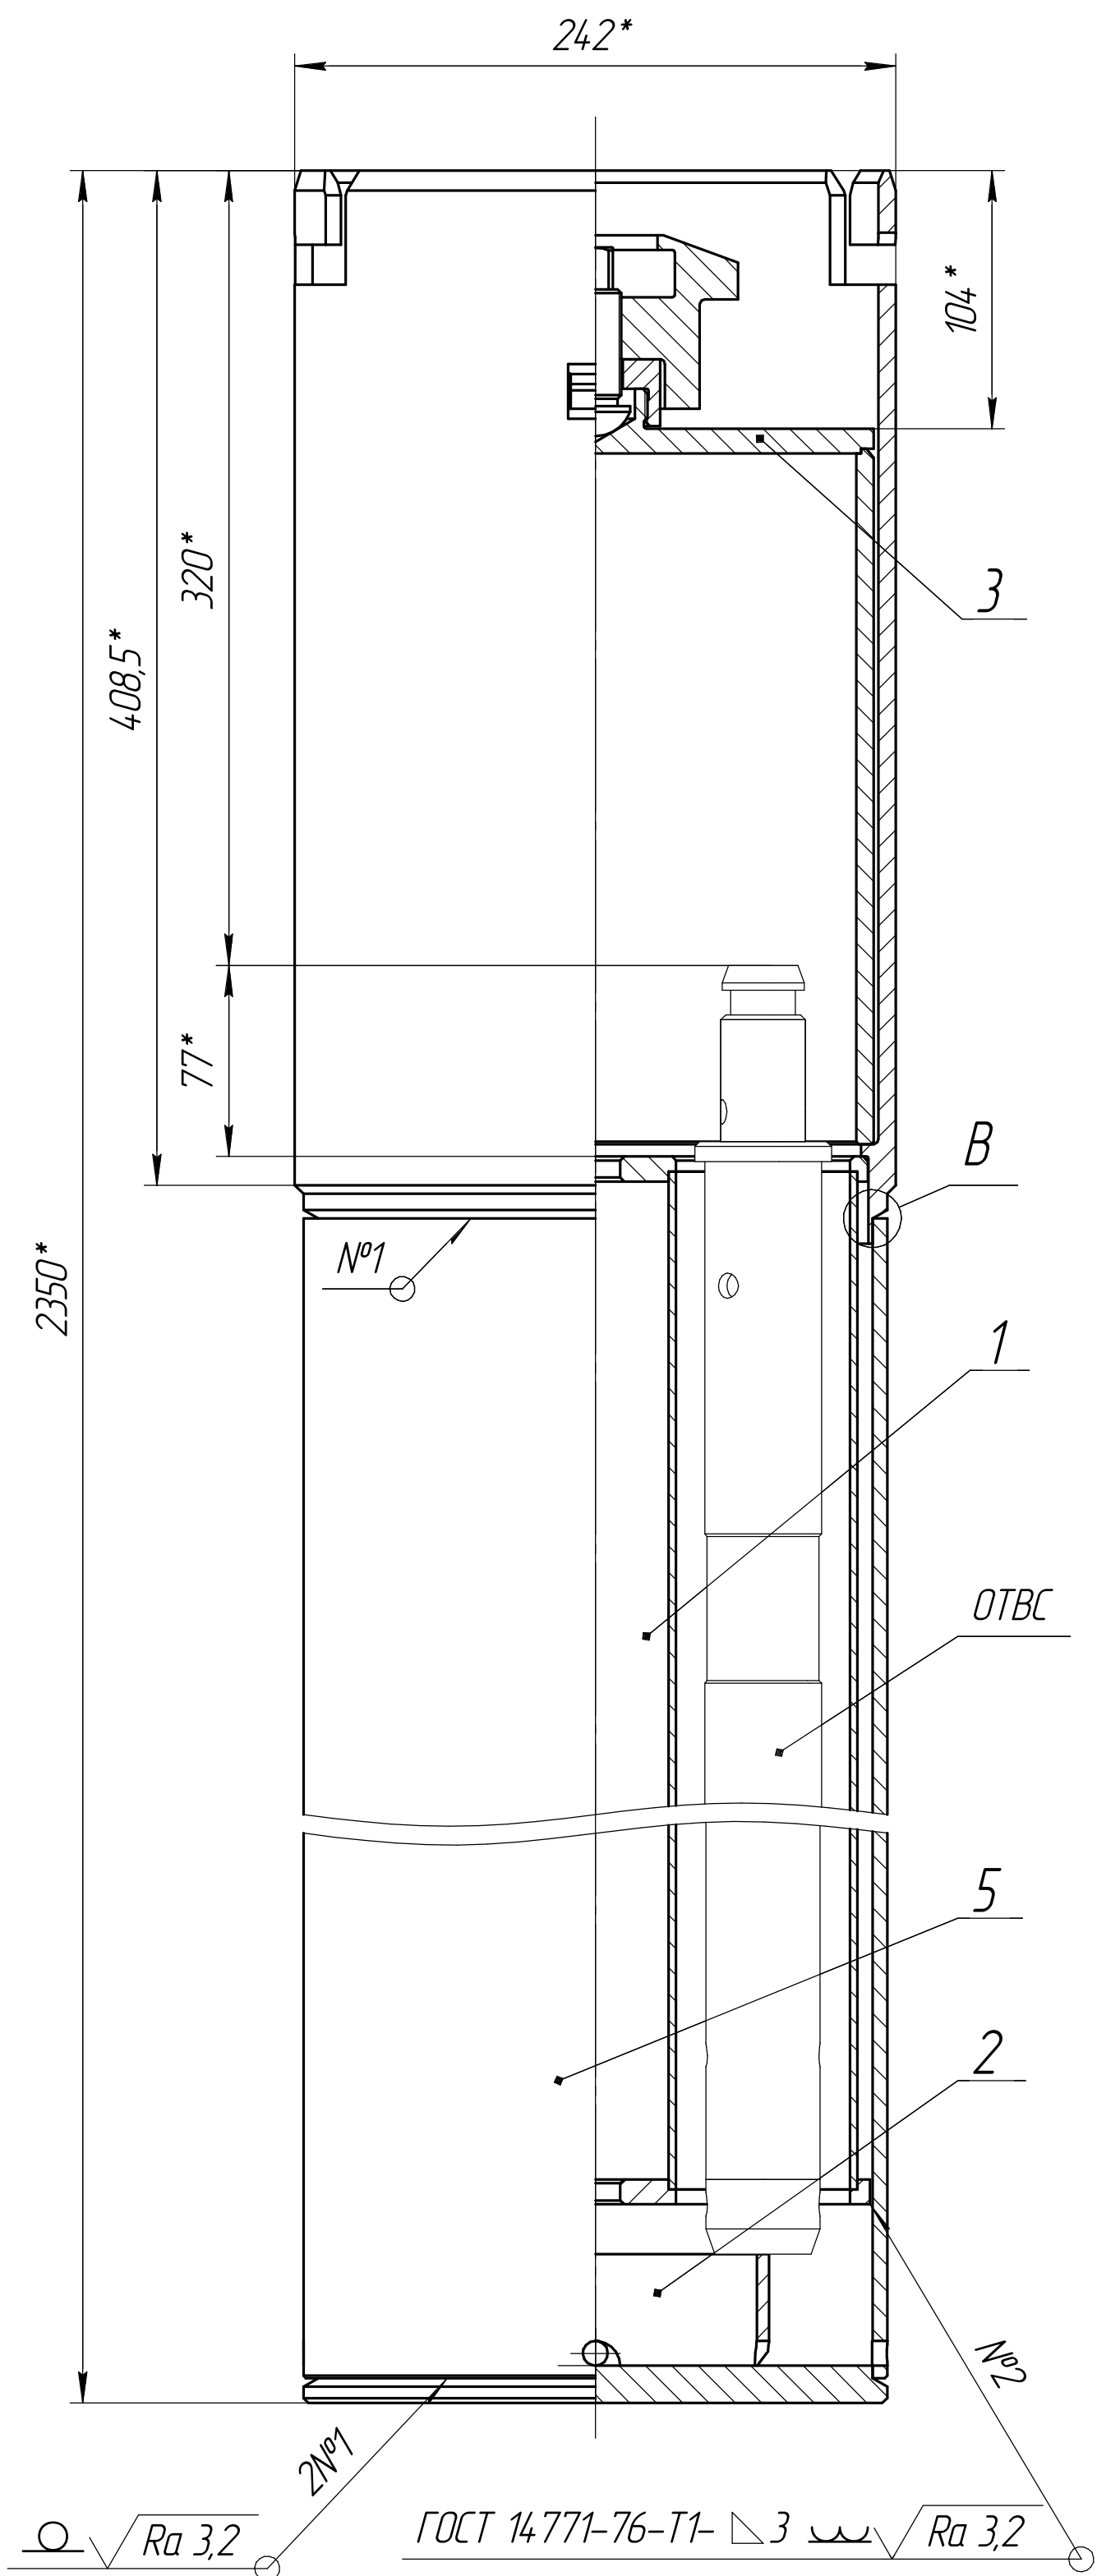

Изделие используется в составе оборудования для обращения с некондиционными ОТВС на КДЧ ФГУП "ПО "МАЯК".
Данное изделие относится к элементам нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность и согласно НГ-016-05, соответствует классу безопасности - ЗН.
Изделие опытное. В процессе изготовления, наладки, испытаний возможны доработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Сварка ручная аргонодуговая.
2. Контроль сварных швов выполнить внешним осмотром и измерениями по ГОСТ 3242-79. Трещины, прожоги, непровары не допускаются.
3. * Размеры для справок.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A3		1	ФД.47А.415.01	Обойма	1	
A3		2	ФД.47А.415.02	Опора	1	
A3		3	ФД.47А.415.03	Пробка	1	
				Детали		
A3		4	ФД.47А.415.001	Кожух верхний	1	
A4		5	ФД.47А.415.002	Труба	1	
I*		6	ФД.47А.415.003	Грибок	1	I* A4x3
A3		7	ФД.47А.415.004	Винт	1	
A4		8	ФД.47А.415.005	Гайка	1	
				КОНФИДЕНЦИАЛЬНО		

					ФД.47А.415				
					Чехол промежуточный		Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата				И	160	1:2,5
Разраб.	Скрябин А.А.		8/06/2011						
Проб.	Адресов А.Н.		8/06/2011						
Т.контр.							Лист	Листов	1
Рук.	Саленко В.В.		7/06/2011						ФЦАРБ
Н.контр.	Потапова Н.В.		8/06/2011						
Утв.	Свешников В.А.		8/06/2011						