Здание котельной (150)

Блок-бокс электроснабжения (03)

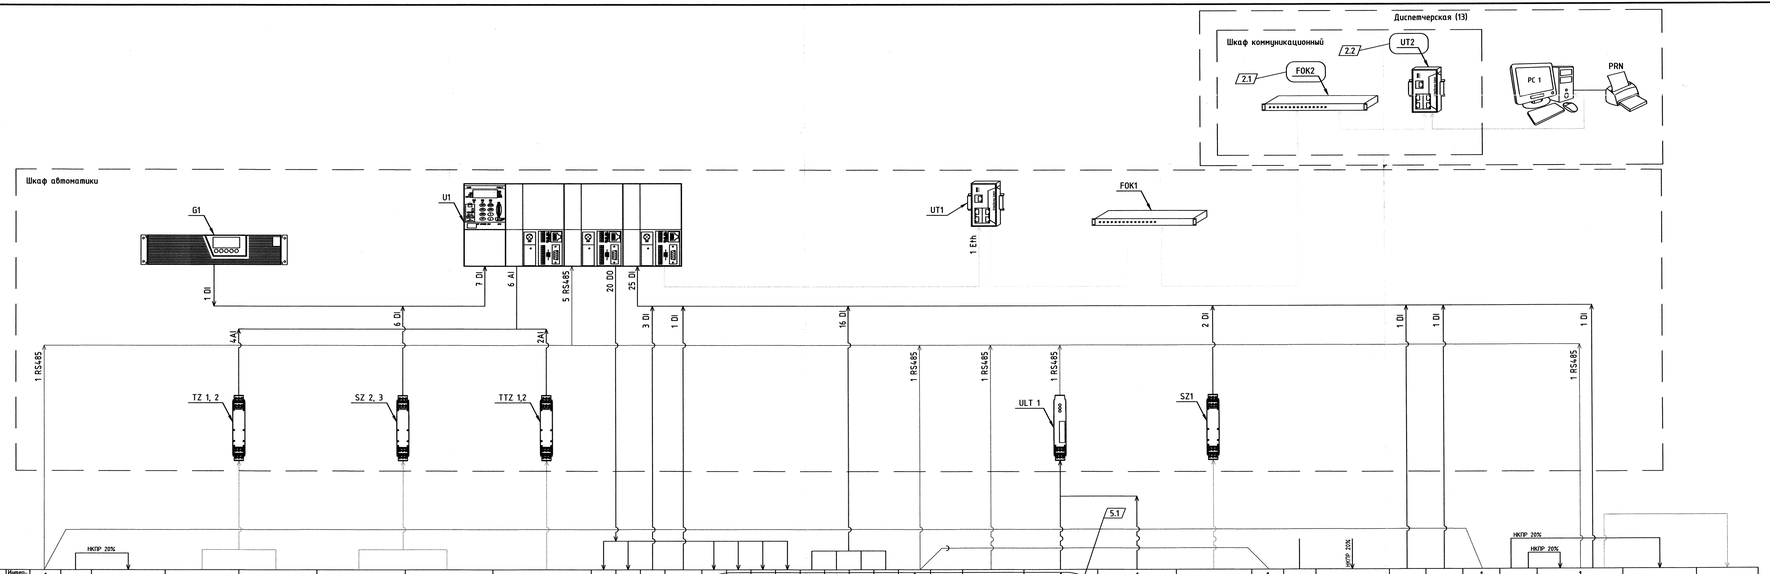

Экспликация оборудования

Поз. обозначение	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Примечание
	Шкаф автоматики			
U1	Платформа автоматизации AC500,	компл.	1	
	фирма "ABB"			
FOK1	Кросс оптический настенный, 8 одномодовых портов	шт	1	
UT1	Коммутатор промышленный неуправляемый, фирмы "MOXA"	шт	1	
ULT1	Адаптер ЛИН-485	шт	1	
G1	Источник бесперебойного питания, on-line, 700 ВА	шт	1	
	PW9130I700T, фирма "Eaton", США			
SZ1...3	Барьер для контактных датчиков, фирмы "PEPPERL+FUCHS"	шт	3	
	4-х канальный, KFD2-SRA-Ex4			
TTZ 1,2	Барьер искробезопасности аналоговый температурный,	шт.	2	
	1 канальный, KSD2-TI-Ex			
TZ 1, 2	Барьер искробезопасности аналоговый,	шт.	2	
	2-х канальный, KFD2-STC4-Ex2, фирмы "PEPPERL+FUCHS"			
PC1	Рабочая станция оператора	шт	1	
	Шкаф коммуникационный			
FOK2	Кросс оптический настенный, 8 одномодовых портов	шт	1	
UT2	Коммутатор промышленный неуправляемый, фирмы "MOXA"	шт	1	

цепи 220В
искробезопасные цепи (ИБЦ)
низковольтные цепи (24В)
RS485 Modbus
Ethernet
оптоволоконные линии связи

| | | | |