1431.142.014ТЧ

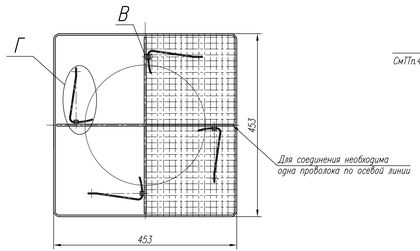

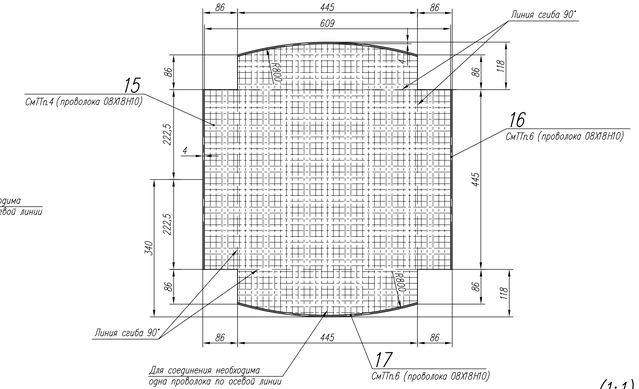

1:2,5

Лист поз.5 (лист 08Х18Н10Т)



1:2,5

Лист поз.6 (лист 08Х18Н10Т)



Е–Е

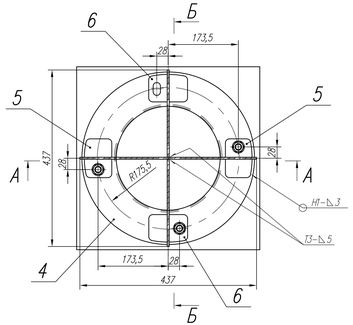

Д (1:1)

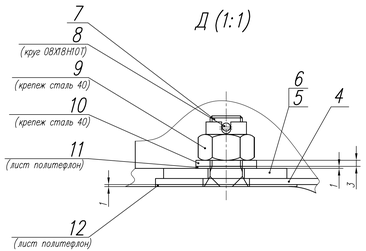

(1:1)

Крепление шпильки (поковка сталь 20)



В (1:1)

Крепление штыря (лист 08Х18Н10Т)



Г (1:2,5)

Крючок поз. 14 (проволока 08Х18Н10Т)



А–А

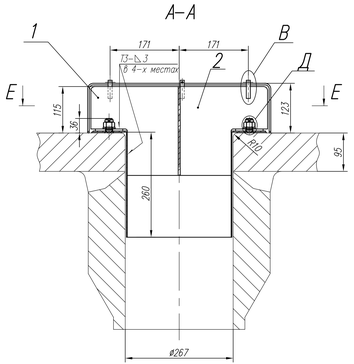

Б–Б

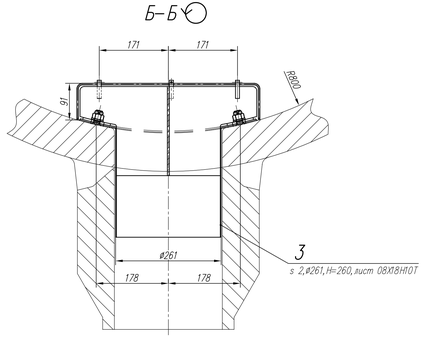

Лист антикавитационной решетки поз.1 (лист 08Х18Н10Т)



Кольцо поз.4 (лист 08Х18Н10Т)



Лист антикавитационной решетки поз.2 (лист 08Х18Н10Т)



Таблица 1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Детали		
1		Лист антикавитационной решетки	1	
2		Лист антикавитационной решетки	2	
3		Цилиндр	1	
4		Кольцо	1	
5		Лист	2	
6		Лист	2	
7		Шпилька М16	4	
8		Шплинт 4х32	4	
9		Корончатая гайка М16, ГОСТ 5918–73	4	
10		Шайба М16	4	
11		Шайба М16	4	
12		Кольцо	4	
13		Штырь	4	
14		Крючок	4	
15		Сетка	1	
16		Проволока	2	
17		Проволока	2	

1. Все размеры справочные.
2. Сварка по ГОСТ 5264–80.
3. Решетка антикавитационная барабана высокого давления КУ П-143 для ПГУ-400 Нижневартовской ГРЭС.
4. Максимальный размер ячеек 13х13 мм, максимальная толщина проволоки крепления 2,5 мм.
5. Приварку произвести к листам поз. 1,2.
6. Прихватить сваркой проволоку поз. 16,17 к сетке поз. 15 так, чтобы края сетки не выступали за пределы проволоки.
7. Масса дана без учета массы наплавленного металла.

						1431.142.014ТЧ			
Изм.	Лист	N докум.		Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Рабочева			09.11	Решетка антикавитационная	И	17,62	1:5
Пров.		Земзикина			09.11	Теоретический чертеж			
Т.контр.							Лист	Листов 1	
ГИП		Баронников							
Н.контр.		Жигалов			09.11		ОАО "ИК "ЗИОМАР"		
Утв.		Михайлов			09.11				

Копировал

Формат А2х3

Перв. примен.

Справ. N°

Инв. N° подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N° | Инв. N° дубл. | Подп. и дата